


Statytojas	UAB „VERKIŲ BŪSTAS“
Užsakovas	VšĮ „ATNAUJINKIME MIESTĄ“
Projektuotojas	AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“
Statinio projekto pavadinimas	DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO DIDLAUKIO G. 26 VILNIUJE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
Statinio projekto numeris	CPO240944-1382
Statinio projekto etapas	TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
Statinio (statinių) pavadinimas	GYVENAMASIS NAMAS
Statybos rūšis	PAPRASTASIS REMONTAS
Statinio paskirtis	GYVENAMOJI (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ – DAUGIABUČIAI PASTATAI)
Statinio kategorija	YPATINGASIS
Statinio projekto dalis	ŠILUMOS PUNKTO
Bylos (segtuvo) žymuo	CPO240944-1382
Bylos (segtuvo) laidos žymuo	0

Vilnius 2023

Projektavimo biuro
„PST projektai“ vadovas
(parašas)
(data)

Projekto vadovas
(parašas)
(data)


Projekto dalių vadovas
(data)



Statinio projekto sudėties žiniaraštis

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Laida	Bylos pavadinimas	Pastabos
01	CPO240944-1382-TDP-BD	0	Bendroji dalis	
02	CPO240944-1382-TDP-SA	0	Statinio architektūros dalis	
03	CPO240944-1382-TDP-GS	0	Gaisrinės saugos dalis	
04	CPO240944-1382-TDP-SP	0	Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis	
05	CPO240944-1382-TDP-SO	0	Pasirengimo statybai bei statybos darbų organizavimo dalis	
06	CPO240944-1382-TDP-SK	0	Statinio konstrukcijų dalis	
07	CPO240944-1382-TDP-VN	0	Videntiekio ir nuotékų šalinimo dalis	
08	CPO240944-1382-TDP-ŠV	0	Šildymo ir védinimo dalis	
09	CPO240944-1382-TDP-ŠP	0	Šilumos punkto dalis	
10	CPO240944-1382-TDP-E	0	Elektrotechnikos dalis	
11	CPO240944-1382-TDP-PVA	0	Procesų valdymo ir automatikos dalis	
12	CPO240944-1382-TDP-SSK	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	


0	2023-04	Statybų			
Laida	Data	Keitimų priežastis			
Šis dokumentas yra AB "Panevėžio statybos trestas" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be AB "PST" ir Užsakovo žinių DRAUDŽIAMA					
KVAL. PATV. DOK. NR.	PST pstprojektai@pst.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
27845	PV	M. Ponomariovas		Daugiabučio gyvenamojo namo Didlaukio g. 26 Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
	PV as.	A. Anciūtė		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
				Gyvenamasis namas	
				DOKUMENTO PAVADINIMAS	
				Statinio projekto sudėties žiniaraštis	
LT	Statytojas: UAB „Verkių būstas“ Užsakovas: VšĮ „Atnaujinkime miestą“			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPŪ
				CPO240944-1382-TDP-BD.PSŽ	1
					1



STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
Tekstiniai dokumentai:				
CPO240944-1382-TDP-ŠP.BSŽ	1	0	Bylos sudėties žiniaraštis	
CPO240944-1382-TDP-ŠP.AR	4	0	Aiškinamasis raštas	
CPO240944-1382-TDP-ŠP.TS	9	0	Techninės specifikacijos	
CPO240944-1382-TDP-ŠP.SKŽ	3	0	Sąnaudų kiekių žiniaraštis	
Grafiniai dokumentai:				
CPO240944-1382-TDP-ŠP-B.01	1	0	Principinė šilumos punkto schema	
CPO240944-1382-TDP-ŠP-B.02	1	0	Šilumos skaitiklio montavimo schema	
CPO240944-1382-TDP-ŠP-B.03	1	0	Rūsio aukšto dalies planas su šilumos punkto sistema	
CPO240944-1382-TDP-ŠP-B.04	1	0	Šilumos punkto mazgo izometrinė schema	

0	2023-10	Statybai			
Laida	Data	Keitimų priežastis			
Šis dokumentas yra AB "Panevėžio statybos trestas" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be AB "PST" ir Užsakovo žinių DRAUDŽIAMA					
KVAL. PATV. DOK. NR.	PST <small>pstprojektai@pst.lt</small>		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Daugiabučio gyvenamojo namo Didlaukio g. 26 Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projektas		
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Gyvenamasis namas		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis		
LT	Statytojas: UAB „Verkių būstas“ Užsakovas: VšĮ „Atnaujinkime miestą“		DOKUMENTO ŽYMUO CPO240944-1382-TDP-ŠP.BSŽ	LAPŪ 1	LAPŪ 1



AIŠKINAMASIS RAŠTAS


1. Bendri duomenys

Daugiabučiam 9 aukštų gyvenamajam pastatui, esančiam Vilniuje, Didlaukio g. 26, šilumos tiekimo sistemos techninis darbo projektas atliktas vadovaujantis užduotimi projektavimui, statybiniams – architektūriniais brėžiniais, prisijungimo sąlygomis ir statybos normatyviniai dokumentais.

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas:

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (2020-06-16);
- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploracinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas, bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ (2019-12-04);
- STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (2018-06-21);
- STR 1.05.01:2017 „Statybų leidžiantys dokumentai. statybos užbaigimas. statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybų leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (2021-01-02);
- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. statinio statybos priežiūra“ (2018-07-01);
- STR 2.01.01(1):2005 „Esmenis statinio reikalavimas „mechaninis atsparumas ir pastovumas“ (2005 m. rugsėjo 21 d. nr. d1-455);
- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. gaisrinė sauga“ (2002-10-05);
- STR 2.01.01(5):2008 „Esmenis statinio reikalavimas „apsauga nuo triukšmo“ (2008 m. kovo 12 d. nr. d1-132);
- STR 2.01.01(6):2008 „Esmenis statinio reikalavimas „energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ (2008 m. kovo 12 d. nr. d1-131);
- STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ (2020-09-29);
- STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ (2019-01-09);
- STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ (2015-03-27);
- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
- Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės;
- Statybos produktų reglamentas - Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr.305/2011;
- Slėginės įrangos techninis reglamentas;
- Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės (2018m. gegužės 17d., Nr. 1-148);
- Slėginių indų naudojimo taisyklės;
- Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploracijos) taisyklės;
- Įrenginių ir šilumos per davimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės (2017-09-18 patvirtintas LREM įsak. Nr.1-245);
- LST EN 13480-1:2017 „Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 1 dalis. Bendrieji dalykai“;
- LST EN 13480-2:2017 „Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 2 dalis. Medžiagos“;
- LST EN 13480-3:2017 „Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 3 dalis. Projektavimas ir skaičiavimas“;
- LST EN 13480-4:2017 „Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 4 dalis. Gamyba ir įrengimas“
- LST EN 13480-5:2017 „Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai“;

0	2023-10	Statybai		
Laida	Data	Keitimų priežastis		
Šis dokumentas yra AB "Panėvėžio statybos trestas" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be AB "PST" ir Užsakovo žinių DRAUDŽIAMA				
KVAL. PATV. DOK. NR.	PST pstprojektai@pst.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Daugiabučio gyvenamojo namo Didlaukio g. 26 Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projektas		
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Gyvenamasis namas		
		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA	
		Aiškinamasis raštas	0	
LT	Statytojas: UAB „Verkių būstas“ Užsakovas: VšĮ „Atnaujinkime miestą“	DOKUMENTO ŽYMUO CPO240944-1382-TDP-ŠP.AR	LAPŪ	LAPŪ
			1	4



- LST EN 10217-2:2003 „Suvirintiniai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant slėgiui. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis. Aukštesnėje temperatūroje nurodytų savybių nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai, suvirinti elektra“;
- Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (2020-05-01);
- Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (2018-11-01);
- HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai (2020-05-14);
- Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje dt 5-00 (2011-07-01);
- Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (2018-07-01);
- Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės;
- Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės;
- Daugiabučio šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai;
- LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“.

Ši projekto dalis atitinka galiojančius projekto rengimo dokumentus ir esminius statinio reikalavimus.

Projektas parengtas naudojant Autodesk Autocad, Microsoft Excel, Microsoft Word, HySelect, Upoquick ir kitomis programomis.

1.1. Duomenys apie šilumos nešėją

- | | |
|--|-------------------------|
| - Skaičiuojamoji temperatūra šildymo sistemoje | 60/40 °C; |
| - Slėgio nuostoliai šildymo sistemoje | 39.4 kPa; |
| - Šildymo sistemos tūris | 1700 ltr; |
| - Šildymo sistemos cirkuliacinis debitas | 6.52 m ³ /h. |

1.2. Pagrindiniai rodikliai

- | | |
|---|---|
| - Šilumos poreikis po pastato modernizavimo | 146.70 kW; |
| - Šilumokaičių kiekis | 2; |
| - Minimalus termofikacinių vandens debitas | 0.190 m ³ /h (7.5kW); |
| - Bendri termofikato pusės parametrai | 350kW(115/60°C),Po–8.5bar,Ps–10bar,To–115°C,Ts–120°C) |
| - Šildymo sistemos parametrai | 150kW(60/40°C),Po–3.5bar,Ps–4.0bar,To–60°C,Ts–75°C) |
| - Karšto vandens ruošimo sistemos parametrai | 200kW(55/5°C),Po–3.5bar,Ps–6.0bar,To–55°C,Ts–95°C) |
| - Slėgis įvado tiekimo linijoje | 750-850 kPa (žiemą), 690-820 kPa (vasarą) |
| - Slėgis įvado grąžinimo linijoje | 490-630 kPa (žiemą), 490-630 kPa (vasarą) |
| - Slėgio skirtumas | 220-260 kPa (žiemą), 190-200 kPa (vasarą) |
| - Termofikacinių vandens debitas (karšto vandens sistemos kontūras) | 5.07 m ³ /h |
| - Termofikacinių vandens debitas (šildymo sistemos sistemos kontūras) | 2.52 m ³ /h (6.70 m ³ /h*) |
| - Termofikacinių vandens debitas (įvadinis bendras kontūras) | 7.59 m ³ /h (11.77 m ³ /h*) |

* - skliausteliuose pateiktas debitas prie 65/45 °C termofikato pusės temperatūrų (žr. 2. skyriaus, 3 pastraipą)

2. Šilumos tiekimas

Esamas šilumos punktas neatitinka šilumos taupymui keliamų reikalavimų, todėl jis demontuojamas (visa demontuojama šilumos punkto įranga perduodama administratoriui), o vietoje jo montuojamas naujas, modernus, šiuolaikinius standartus atitinkantis šilumos punktas.

Remontuojamo pastato šilumos šaltinis - miesto centralizuoti šilumos tiekimo tinklai (UAB „Vilniaus šilumos tinklai“).

Vadovaujantis šilumos tinklų sąlygomis šilumos punktas suprojektuotas prie 115/60 °C ir 65/45 °C (ateities perspektyvoje) temperatūrų. Kadangi esant 65/45 °C temperatūriniam grafikui skirtumas tarp tiekiamos ir grįztamos temperatūros yra mažesnis nei 115/60 °C, todėl visi vamzdynai parinkti pagal šį (65/45 °C) temperatūrinį grafiką. Šildymo sistemos šilumokaitis atsiželgiant į tai parinktas prie 65/45 °C temperatūrų. Šildymo sistemos dvieigis vožtuvas parinktas prie 115/60 °C temperatūrinio grafiko. Ateityje jeigu termofikacinių vandens temperatūros bus keičiamos į 65/45 °C tai turi būti pakeičiamas dabar suprojektuotas dvieigis vožtuvas į kitą, kuris būtų pritaikytas dirbtį prie 65/45 °C temperatūrų. Projekto brėžiniuose visi duomenys pažymėti su * yra apskaičiuoti priimant 65/45 °C termofikato temperatūrą.

Šilumos punkte numatoti 2 liuotus plokštelinius šilumokaičius: šildymui – 150 kW, karšto vandens sistemiui – 200 kW (dviejų laipsnių šilumokaitis). Šildymo sistema jungiama nepriklausomu būdu.

Karšto vandens ruošimo galia nekeičiama, nes nepasikeitė vartotojų ir vartojimo taškų kiekis. Esamas 200 kW šilumokaitis keičiamas nauju.

Šildymo sistemai paruošto šilumnešio temperatūros: tiekiamas – 60 °C, grįztamas – 40 °C. Šilumnešis, skirtas šildymo sistemai, yra tiekiamas per magistralinius šildymo vamzdynus rūsyje, kur atsišakoja į stovus. Karšto vandens sistemoje paruošto šilumnešio temperatūra – 55 °C (šalto vandens temperatūra – 5 °C).


Šaltas vanduo (karšto buitinio vandens gamybai) bus apskaitomas šalto vandens skaitiklyje. Esamas šilumos skaitiklis yra per didelis ir projektuojamas naujas. Esamas skaitiklis gražinamas šilumos tiekėjui. Šildymo sistemos papildymo apskaitai numatytais papildomas skaitiklis.

Esamo šilumos tinklų įvado į pastatą skersmenys – 2xd76.

Šilumos punkto patalpa yra pastato rūsyje, tarp ašių 1-4 ir A-D. Patalpos ilgis – 7.03 m., plotis – 3.42 m., plotas – 21.82 m², aukštis – 2.00 m.

Šilumos punkte vamzdynai turi būti izoliuoti šilumine izoliacija su aliuminio folija. Vamzdyno aukščiausiuose taškuose naudojami automatiniai nuorintojai, o žemiausiuose taškuose - išleidimo ventiliai. Vamzdynas montuojamas su nuolydžiu

CPO240944-1382-TDP-ŠP.AR	Lapas	Lapų	Laida
2	4	0	



0.002 į išleidimo pusę. Įvertinus esamos ir neremontuojamos šilumos punkto dalies (įvadinių vamzdžių į pastatą) būklę, esant poreikiui esami vamzdynai išvalomi, dažomi korozijai atspariais dažais ir izoliuojami.

Visų sistemų vandens temperatūra turi būti reguliuojama automatiškai elektroniniais reguliatoriais ir temperatūros reguliavimo vožtuvas su elektroninėmis pavaromis pagal užduotas programos priklausomai nuo išorės temperatūros.

Minimalus energijos apskaitymo kiekis įvadiniame skaitiklyje – 0.10 m³/h.

Minimalus šilumos punkto tarnavimo laikas – 10 metų.

Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas šiame projekte nesprendžiamas, nes projektavimo užduotis to nenumato.

Lentelė 1. Įvadino kontūro hidraulinio pasipriešinio skaičiavimas

Irenginys	Slėgio nuostoliai
Šilumokaitis	33 kPa
Vamzdynas	5 kPa
Filtras	20 kPa
Ventiliai	4 kPa
Debitomatis	10 kPa
Dvieigis	116 kPa
Viso:	190 kPa

Lentelė 2. Įvadino kontūro hidraulinio pasipriešinio skaičiavimas (prie minimalaus debito ir maksimalaus slėgių skirtumo)

Irenginys	Slėgio nuostoliai
Šilumokaitis	16 kPa
Vamzdynas	2 kPa
Filtras	8 kPa
Ventiliai	2 kPa
Debitomatis	7 kPa
Dvieigis	225 kPa(KV)
Viso:	260 kPa

Lentelė 3. Šildymo sistemos kontūro hidraulinio pasipriešinio skaičiavimas

Irenginys	Slėgio nuostoliai
Šilumokaitis	18 kPa
Vamzdynas	2 kPa
Filtras	20 kPa
Šildymo sistema	39.4 kPa
Viso:	79.4 kPa

Lentelė 4. Šilumos nuostoliai karšto vandens ruošimo sistemoje

Irenginys	Šilumos nuostoliai
Vamzdynai	4.4 kW
Gyvatukai	3.1 kW
Viso:	7.5 kW

Karšto vandens vožtuvo Kvs – 5 m³/h. Maksimalus srautas per vožtuvą esant maksimaliam slėgio skirtumui (225 kPa):

$$5 * \sqrt{2.25} = 7.50 \text{ m}^3/\text{h}$$

Vožtuvo reguliavimo ribos – 50:1. Vožtuvo minimalus valdomas srautas prie maksimalaus slėgių skirtumo:

$$\frac{7.50}{50} = 0.150 \text{ m}^3/\text{h}$$

Minimalus valdomas srautas prie maksimalaus slėgių skirtumo yra mažesnis už minimalų debitą įvade (0.150 m³/h < 0.190 m³/h)


Esant nepriklausomai šildymo sistemai turi būti numatyta galimybė ją papildyti termofikaciniu vandeniu iš šilumos tiekimo tinklų. Jeigu papildymas vyksta automatiškai, turi būti įrengta šviesinė ir garsinė signalizacija, kuri pradeda veikti, kai papildymas užtrunka ilgiai kaip vieną valandą arba vyksta dažniau kaip kartą per savaitę. Signalizacijos šviesos ir garso išvadai montuojami išorėje prie šilumos punkto arba informacija apie gedimus perduodama nuotoliniu būdu šilumos punkto prižiūrėtojui.

Vamzdynai ir įranga pagal Slėginių įrenginių techninį reglamentą nepriskiriami jokiai kategorijai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017m. spalio 25d. įsakymu Nr.V-1220 „Dėl Lietuvos higienos norma HN 24:2017 „Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 40.2 punkto reikalavimais, prevencijai nuo legioneliozės bakterijų, įranga parinkta sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje, vandens šildytuve, karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C.“

Sumontavus šilumos punkto sistemą atliekamas vamzdynų hidraulinis praplovimas ir hidraulinis bei šiluminis išbandymas. Karšto vandens sistema montuojama iš vamzdynų, apsaugotų nuo korozijos – plieninių cinkuotų.

CPO240944-1382-TDP-ŠP.AR	Lapas	Lapų	Laida
3	4	0	



Vamzdžiams, kertant statybinės konstrukcijos (ugniasienę, priešgaisrinės perdangos), jie turi būti montuojami šarve/ivorėje. Angos tarp jų ir statybinės konstrukcijų per visą statybinės konstrukcijos storį turi būti užsandarinamos ugniai atspariomis nedegiomis medžiagomis (statybiniu skiediniu, nedegia akmens vata).

Turi būti numatytos techninės galimybės pakelti karšto vandens temperatūrą legioneliozės prevencijai, pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18d. įsakymu Nr. V-455 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 40.2 punkto reikalavimus.

Projektuojamų cirkuliacinių siurblių skleidžiamas triukšmas neturi sukelti viršnorminio triukšmo lygio gyvenamosiose patalpose pagal Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos LR SAM 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604, reikalavimus.


Statybos užbaigimo etape turi būti atliekami geriamojo vandens kokybės ir karšto vandens temperatūros tyrimai bei triukšmo matavimai gyvenamosiose patalpose pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738, 8 priedo 5.3.26 p. ir Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 10 priedo 10 p. reikalavimus.

Sumontavus šilumos punkto mazgą, darbus atlikęs montuotojas privalo sunumeruoti visus mazgo elementus pagal Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklių 254 punktą: „Visa šilumos punkto uždaromoji ir reguliuojamoji armatūra turi būti sunumeruota pagal schemą. Visi išsišakojimo mazgai, siurbliai, automatinio reguliavimo mazgai ir kiti šilumos punkto įrenginiai turi turėti numerius, kuriais jie ženklinami planuose ir schemose. Technologinėse schemose turi būti sunumeruotos visas prijungtos abonentų sistemos. Tiekiamojo vamzdžio armatūra (garo vamzdžio) ženklinama neporiniu numeriu, atitinkamai armatūra, esanti ant grąžinamojo (kondensato) vamzdžio, – kitu (didesniu už jį) poriniu numeriu“

Reikalavimai šilumos punkto patalpai:

- Šilumos punkto patalpoje turi būti trapas su atbuliniu vožtuvu;
- Oro temperatūra šilumos punktuose turi būti ne mažesnė kaip 10 °C ir ne didesnė, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas“ (1 priedo 20 punktas);
- Šilumos punktuose turi būti suprojektuota ir įrengta tokia vėdinimo sistema, kad oro apykaita būtų ne mažesnė kaip 0,5 h⁻¹, o santykinė drėgmė neviršytų 75 %;
- Šilumos punkto patalpoje turi būti sumontuoti ne mažiau kaip du šviestuvai. Apšvietimas šilumos punkte, matuojant ties apskaitos prietaisais ir valdymo prietaisais, turi būti ne silpnesnis kaip 150 liukų;
- Šilumos punkto patalpoje turi būti iki 50 V arba 220 V arba 380 V įtampos kištukiniai lizdai, įrengti pagal Elektros įrenginių įrengimo taisykles (1 priedo 16 punktas), išskyrus šilumos punktus, įrengtus individualioje valdoje arba bute;
- Durys iš šilumos punkto turi atsidaryti į išorę;
- Turi būti numatyta galimybė šildymo sistemą papildyti termofifikaciniu vandeniu iš šilumos tiekimo tinklų. Jeigu papildymas vyksta automatiškai, turi būti įrengta šviesinė ir garsinė signalizacija, kuri pradeda veikti, kai papildymas užtrunka ilgiai kaip vieną valandą arba vyksta dažniau kaip kartą per savaitę.
- Signalizacijos šviesos ir garso išvadai montuojami išorėje prie šilumos punkto arba informacija apie gedimus perduodama nuotoliniu būdu šilumos punkto prižiūrėtojui.

	Lapas	Lapų	Laida
CPO240944-1382-TDP-ŠP.AR	4	4	0



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. Šilumos tiekimas

1.1. Armatūra

1.1.1. Vamzdynų uždaromoji armatūra

Sklendė, rutulinis čiaupas vandeniu, plieninis, bronzinis, prijungimas - movinis.

Turi atitikti šiuos standartus: LST EN 12288:2010 „Pramoninės sklendės. Vario lydinių sklendės“, LST EN 12266-1:2012 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių bandymai. 1 dalis. Slėginiai bandymai, bandymo procedūros ir priemimo kriterijai. Privalomieji reikalavimai“, LST EN 13547:2014 „Pramoninės sklendės. Vario lydinių rutulinės sklendės“, LST EN 13709:2010 „Pramoninės sklendės. Plieninės vožtuvinės ir uždaromosios bei atbulinės vožtuvinės sklendės“, LST EN 1983:2013 „Pramoninės sklendės. Plieninės rutulinės sklendės“, LST EN ISO 228-1:2003 „Neslėginio sandarumo vamzdžių jungčių sriegiai. 1 dalis. Matmenys, tolerancijos ir žymėjimas“, LST EN 16722:2016 „Pramoninės sklendės. Sklendžių su srieginiais galais atstumai tarp galų ir tarp centro ir galo“, LST EN 10226-2:2005 „Vamzdžių sriegiai, užtikrinantys sandūrų sandarumą. 2 dalis. Išoriniai ir vidiniai kūginiai sriegiai. Matmenys, leidžiamosios nuokrypos ir žymėjimas“, LST EN 1092-3:2004 „Jungės ir jų jungtys. Vamzdžių, uždarymo ir reguliavimo įtaisų, jungiamųjų detalių ir pagalbinių reikmenų, žymimų PN, žiedinės jungės. 3 dalis. Vario lydinių jungės“.

Šilumos tinklų pusės parametrai: Ps – 10 bar; Ts – 120 °C.

Karšto vandens ruošimo pusės parametrai: Ps – 6 bar; Ts – 95 °C.

Šildymo ir vėdinimo pusės parametrai: Ps – 4 bar; Ts – 75 °C.

1.1.2. Įvadinės sklendės

Sklendė, plieninis, prijungimas – privirinamas arba flanšinis.

Šilumos tinklų pusės parametrai: Ps – 10 bar; Ts – 120 °C.

1.1.3. Automatiniai nuorinimo vožtuvalai

Statomi aukščiausiose vietose oro išleidimui iš vamzdynų. 3/4" srieginis prijungimas.

Šilumos tinklų pusės parametrai: Ps – 10 bar; Ts – 120 °C.

Karšto vandens ruošimo pusės parametrai: Ps – 6 bar; Ts – 95 °C.

Šildymo ir vėdinimo pusės parametrai: Ps – 4 bar; Ts – 75 °C.

1.1.4. Papildymo vožtuvas

Paskirtis - atlieka papildymo, slėgio redukavimo, atbulinio ir uždarymo vožtuvų funkcijas.

Medžiaga - nerūdijantis plienas arba žalvaris.

Slėgis jėjime iki 10 bar, išėjime – 2.5 bar.

Elektros maitinimas – 220 V; 50 Hz.


Sujungimai – srieginiai.

Šilumos tinklų pusės parametrai: Ps – 10 bar; Ts – 120 °C.

1.1.5. Purvo atskirtuvas Zeparo Cyclone

Medžiaga: Korpusas: Žalvaris Ciklono idėklas: PPS Ryton Tarpinės: EPDM

0	2023-10	Statybai		
Laida	Data	Keitimų priežastis		
Šis dokumentas yra AB "Panevėžio statybos trestas" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be AB "PST" ir Užsakovo žinių DRAUDŽIAMA				
KVAL. PATV. DOK. NR.	PST <small>pstprojektai@pst.lt</small>		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
			Daugiabučio gyvenamojo namo Didlaukio g. 26 Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projeketas	
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
		Gyvenamasis namas		
		DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
		Techninės specifikacijos		0
		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPU	LAPU
LT		CPO240944-1382-TDP-ŠP.TS	1	9



Žymėjimai: Korpusas: PN, DN ir srauto krypties rodyklė. Etiketė su TS ir TSMIN

Magnetas ir termoizoliacija Magnetas: NdFeB padengtas Ni-Cu-Ni/ apsauga nuo korozijos. Izoliacija: Išplėstas polipropilenas (EPP), antracitas. Izoliacijos vertė apytiksliai 0,035 W/mK.

Šildymo ir védinimo pusės parametrai: Ps – 4 bar; Ts – 75 °C.

1.1.6. Atbulinis vožtuvas

Plieninis, bronzinis; prijungimas - movinis arba flanšinis. Vertikalaus arba horizontalaus išpildymo.

Turi atitinkti šiuos standartus: LST EN 12288:2010 „Pramoninės sklendės. Vario lydinio sklendės“, LST EN 12266-1:2012 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių bandymai. 1 dalis. Slėginiai bandymai, bandymo procedūros ir priėmimo kriterijai. Privalomieji reikalavimai“, LST EN 13547:2014 „Pramoninės sklendės. Vario lydinio rutulinės sklendės“, LST EN 13709:2010 „Pramoninės sklendės. Plieninės vožtuvinės ir uždaromosios bei atbulinės vožtuvinės sklendės“, LST EN 1983:2013 „Pramoninės sklendės. Plieninės rutulinės sklendės“, LST EN ISO 228-1:2003 „Neslėginio sandarumo vamzdžių jungčių sriegai. 1 dalis. Matmenys, tolerancijos ir žymėjimas“, LST EN 16722:2016 „Pramoninės sklendės. Sklendžių su srieginiais galais atstumai tarp galų ir tarp centro ir galo“, LST EN 10226-2:2005 „Vamzdžių sriegai, užtikrinantys sandūrų sandarumą. 2 dalis. Išoriniai ir vidiniai kūginiai sriegai. Matmenys, leidžiamosios nuokrypos ir žymėjimas“, LST EN 1092-3:2004 „Jungės ir jų jungtys. Vamzdžių, uždarymo ir reguliavimo įtaisų, jungiamųjų detalių ir pagalbinių reikmenų, žymimų PN, žiedinės jungės. 3 dalis. Vario lydinių jungės“.

Šilumos tinklų pusės parametrai: Ps – 10 bar; Ts – 120 °C.

Karšto vandens ruošimo pusės parametrai: Ps – 6 bar; Ts – 95 °C.

1.1.7. Apsauginis vožtuvas

Vandeniu, bronzinis arba plieninis, spyruoklinis, pilno atsidarymo, prijungimas - movinis arba flanšinis. Atsidarymo slėgis 3 bar (šildymo sistemai) ir 6 bar (karšto vandens ruošimo sistemai). Išmetimas atmosferinis.

Turi atitinkti šiuos standartus: LST EN 12288:2010 „Pramoninės sklendės. Vario lydinio sklendės“, LST EN 12266-1:2012 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių bandymai. 1 dalis. Slėginiai bandymai, bandymo procedūros ir priėmimo kriterijai. Privalomieji reikalavimai“, LST EN 13547:2014 „Pramoninės sklendės. Vario lydinio rutulinės sklendės“, LST EN 13709:2010 „Pramoninės sklendės. Plieninės vožtuvinės ir uždaromosios bei atbulinės vožtuvinės sklendės“, LST EN 1983:2013 „Pramoninės sklendės. Plieninės rutulinės sklendės“, LST EN ISO 228-1:2003 „Neslėginio sandarumo vamzdžių jungčių sriegai. 1 dalis. Matmenys, tolerancijos ir žymėjimas“, LST EN 16722:2016 „Pramoninės sklendės. Sklendžių su srieginiais galais atstumai tarp galų ir tarp centro ir galo“, LST EN 10226-2:2005 „Vamzdžių sriegai, užtikrinantys sandūrų sandarumą. 2 dalis. Išoriniai ir vidiniai kūginiai sriegai. Matmenys, leidžiamosios nuokrypos ir žymėjimas“, LST EN 1092-3:2004 „Jungės ir jų jungtys. Vamzdžių, uždarymo ir reguliavimo įtaisų, jungiamųjų detalių ir pagalbinių reikmenų, žymimų PN, žiedinės jungės. 3 dalis. Vario lydinių jungės“.

Karšto vandens ruošimo pusės parametrai: Ts – 95 °C.

Šildymo ir védinimo pusės parametrai: Ts – 75 °C.

1.1.8. Filtras

Medžiaga – bronza. Galai – srieginiai arba kompresiniai, atitinkantys vamzdynus, kai filtro $DN \leq 50$, ir flanšinis arba privirinamas, kai $DN > 50$.

Forma – Y formos korpusas. Tinklelio medžiaga: nerūdijantis plienas.

Tinklelio perforacija – filtrai turi sulaikyti nešmenis, didesnius kaip 1mm dydžio. Tėkmės pobūdis: iš tinklelio vidaus į išorę. Slėgio nuotoliai švariame filtre negali viršyti 0.02 MPa.

Šilumos tinklų pusės parametrai: Ps – 10 bar; Ts – 120 °C.

Karšto vandens ruošimo pusės parametrai: Ps – 6 bar; Ts – 95 °C.

Šildymo ir védinimo pusės parametrai: Ps – 4 bar; Ts – 75 °C.

1.1.9. Išsiplėtimo indo jungtis

Jungtis turi suteikti galimybę atjungti išsiplėtimo indą nuo šildymo sistemos apžiūros (patikros) metu, neišleidžiant iš šildymo sistemos vandens.

Jungtį – prijungimo mazgą sudaro: manometras; uždarantis ventilis (paleidžiant sistemą ekspluatacijon plombuojamas atidarytoje padėtyje); antgalis su vidiniu sriegiu, prijungimui prie šildymo sistemos; užpildymo – išleidimo ventilis.

Šildymo ir védinimo pusės parametrai: Ps – 4 bar; Ts – 75 °C.

1.1.10. Išardomi sujungimai

Išardomieji vamzdynų sujungimai daromi jungimo su armatūra vietose ir tose vietose, kur būtina pagal montavimo ir ekspluatavimo sąlygas. Išardomieji vamzdynų sujungimai turi būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų.

Šilumos tinklų pusės parametrai: Ps – 10 bar; Ts – 120 °C.


Karšto vandens ruošimo pusės parametrai: Ps – 6 bar; Ts – 95 °C.

Šildymo ir védinimo pusės parametrai: Ps – 4 bar; Ts – 75 °C.

1.1.11. Reguliavimo vožtuvas su elektros pavara – dvieigis vienbalnis

- Movinis su išoriniu sriegiu arba flanšinis;

CPO240944-1382-TDP-ŠP.TS	Lapas	Lapų	Laida
2	9	0	



- Max. slėgio perkrytis - 0,4 MPa;
- Max. pratekėjimas - iki 0,05%xKvs;
- Reguliacimo tikslumas
- Reguliacimo ribos - 50:1;
- Reguliacimo charakteristika - netiesinė;
- Reguliacimo terpė -PH 7-10;
- Pavara - elektros variklis su reversu ir reduktoriumi;
- Elektros tiekimas - suderinta su kontroleriu;
- Montuojamas ant tiekiamo vamzdyno.

Pavaros eigos laikas:

- Šildymui - 50÷300 sek.;
- Karštam vandeniu ruošti - 10÷50 sek.

Variklio apsauga - IP54.

Elektriniai sujungimai – kabelis.

Darbo aplinkos temperatūra iki 50 °C.

Turi atitikti šiuos standartus: LST EN 12288:2010 „Pramoninės sklendės. Vario lydinio sklendės“, LST EN 12266-1:2012 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių bandymai. 1 dalis. Slėginiai bandymai, bandymo procedūros ir priemimo kriterijai. Privalomieji reikalavimai“, LST EN 13547:2014 „Pramoninės sklendės. Vario lydinio rutulinės sklendės“, LST EN 13709:2010 „Pramoninės sklendės. Plieninės vožtuvinės ir uždaromosios bei atbulinės vožtuvinės sklendės“, LST EN 1983:2013 „Pramoninės sklendės. Plieninės rutulinės sklendės“, LST EN ISO 228-1:2003 „Neslėginio sandarumo vamzdžių jungčių sriegiai. 1 dalis. Matmenys, tolerancijos ir žymėjimas“, LST EN 16722:2016 „Pramoninės sklendės. Sklendžių su srieginiais galais atstumai tarp galų ir tarp centro ir galo“, LST EN 10226-2:2005 „Vamzdžių sriegiai, užtikrinantys sandūrų sandarumą. 2 dalis. Išoriniai ir vidiniai kūginiai sriegiai. Matmenys, leidžiamosios nuokrypos ir žymėjimas“, LST EN 1092-3:2004 „Jungės ir jų jungtys. Vamzdžių, uždarymo ir reguliacimo įtaisų, jungiamųjų detalių ir pagalbinių reikmenų, žymimų PN, žiedinės jungės. 3 dalis. Vario lydiui jungės“.

Šilumos tinklų pusės parametrai: Ps – 10 bar; Ts – 120 °C.

Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas šildymui su moduliujančia pavara G=2.52 m³/h, kvs=1.6, DN15.

Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas karštam vandeniu su moduliujančia pavara G=5.07 m³/h, kvs=5.0, DN20.

1.2. Irenginiai

1.2.1. Cirkuliaciniai siurbliai

Siurblys viengubas, įrengiamas ant tiekamo ir grįztamo vamzdyno.

Aplinkos temperatūra neturi viršyti 40 °C.

Šildymo sistemos siurblys: korpusas iš ketaus, korpuso klasė (IEC 34-5) – X4D, izoliacijos klasė (IEC 85) – F, energija (EEI) – 0.20.

Karšto vandens sistemos siurblys: korpusas iš bronzos, korpuso klasė (IEC 34-5) – X4D, izoliacijos klasė (IEC 85) – F, energija (EEI) – 0.20.

Rangovas turi pateikti ir sumontuoti visus siurblio komplektus su priedais. Siurblys turi pasileisti ir sustoti automatiškai, kai prieikia. Taip pat turėti rankinį išjungimo prietaisą, kad, prieikus, būtų galima siurblį sustabdyti.

Irenginys turi atitikti Europos ekologinio projektavimo direktyvos reikalavimus.

Cirkuliacinis siurblys šildymo sistemai su kintamo srauto reguliavimu „Grundfos MAGNA3 40-150F“, G=6.52 m³/h , H=79.4 kPa.

Cirkuliacinis siurblys karšto vandens cirkuliacijai „Wilo Stratos Z 25(30)/1-8“ arba analogas, G=0.7 m³/h , H= 65 kPa.

Karšto vandens ruošimo pusės parametrai: Ps – 6 bar; Ts – 95 °C.

Šildymo ir védinimo pusės parametrai: Ps – 4 bar; Ts – 75 °C.

1.2.2. Išsiplėtimo indas


Naudojami membraniniai slėginiai išsiplėtimo indai.

	Techniniai duomenys	Reikalavimai
1.	Korpusas	Plienas
2.	Matmenys	D740, h-1102 mm
3.	Pajungimas	DN25
4.	Priešslėgis	2.7 bar
5.	Tūris	400 ltr.
6.	PN klasė	PN6

Turi atitikti LST EN 13831:2007 “Uždari plėtimosi bakai su membrana, įrengiami vandens sistemose“, Slėgininės įrangos direktyvą 2014/68/EU ir LST EN 12828:2012+A1:2014 „Pastatų šildymo sistemas. Vandeninių šildymo sistemų projektavimas“

Šildymo ir védinimo pusės parametrai: Ps – 4 bar; Ts – 75 °C.

CPO240944-1382-TDP-ŠP.TS	Lapas	Lapų	Laida
3	9	0	



1.2.3. Plokštelinis šilumokaitis

Plokštelinis lituotas vienpakopis šilumokaitis šilumnešiui ruošti (šildymui arba karštam vandeniu). Šilumnešis – vanduo. Plokštelį medžiaga - nerūdijantis plienas AISI 316L, litavimo medžiaga – varis. Prijungimo antgaliai – srieginiai G1 (pagal LST EN ISO 228 „Neslėginio sandarumo vamzdžių jungčių sriegiai“). Tarp šilumokaičių ir vamzdynų jungčių rekomenduojama sumontuoti dielektrines tarpines. Šilumokaičiai turi būti pagaminti pagal sertifikuoto gamybos proceso standarto reikalavimus. Šilumokaitis izoliuotas lengvai nuimamu gamykliniu kevalu.

Šilumokaičiai turi atitikti LST EN 305:2001 „Šilumokaičiai. Šilumokaičių eksploracinių charakteristikų apibrėžimai ir bendroji bandymo procedūra visų šilumokaičių eksploraciniems charakteristikoms nustatyti“, LST EN 1148:2001 „Šilumokaičiai. Centralizuoto šildymo sistemos šilumokaičiai “vanduo–vanduo”. Bandymo procedūros eksploraciniems charakteristikoms nustatyti“, LST EN 13445-3:2014/A3:2017 „Nekaitinamieji slėginiai indai. 3 dalis. Projektavimas“, PED 2014/68/EB reikalavimus.

PN klasė – PN25. Cirkuliacionius debitus ir hidraulinius pasipriešinimus žiūrėti šilumokaičių parinkimo lentelėse.

Rekomenduojamos projektinės termofikacinio vandens temperatūros šilumos punkte:

- Grąžinamo iš karšto vandens šildytuvo, esant dviem pakopoms, – ne aukštesnė kaip 25 °C, esant vienai pakopai, – ne aukštesnė kaip 30 °C (be recirkuliacijos kontūro) ir ne aukštesnė kaip 45 °C esant recirkuliacijai;
- Grąžinamo iš šildymo sistemos šildytuvo – ne daugiau kaip 5 °C aukštesnė už šilumnešio, grįžtančio iš šildymo sistemas.

Plokštelinis šilumokaitis šildymui Danfoss XB (arba analogas), Q=150.0 kW, 2.0/18.0 kPa, ΔT1=115/60 °C, ΔT2=60/40 °C.

Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui Danfoss XB (arba analogas), Q=200.0 kW, 33.0/15.0 kPa, ΔT1=65/30 °C, ΔT2=55/5 °C.

Šilumos tinklų pusės parametrai: Ps – 10 bar; Ts – 120 °C.

Karšto vandens ruošimo pusės parametrai: Ps – 6 bar; Ts – 95 °C.

Šildymo ir vėdinimo pusės parametrai: Ps – 4 bar; Ts – 75 °C.

1.2.4. Šilumos skaitiklis

Šilumos/šalčio skaitiklis skirtas matuoti sunaudotam šiluminės energijos kiekiui. Skaitiklių funkcija:

- Šilumos energijos sunaudojimo registravimas remiantis pratekėjimo debito ir temperatūrų skirtumo matavimais;
- Suminių reikšmių saugojimas pasirinktais atskaitos dienai;
- Sunaudojimo dydžių rodymas;
- Pagrindinių vartojimo parametrų rodymas;
- Savikontrolė su gedimų atpažinimu;
- Nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybė.

Susidedantis iš:

- Šilumos skaičiuotuvo;
- Temperatūros jutiklių;
- Debitomačio (Gnom. – 10.0 m³/h, Gmin. – 0.10 m³/h, Gmaks. – 20.0 m³/h, srieginis, DN40, PN16, 0.01MPa (nuostoliai)).

Turi atitikti: LST EN 1434-1:2016 „Šilumos skaitikliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“, LST EN 1434-3:2016 „Šilumos skaitikliai. 3 dalis. Duomenų mainai ir sąsajos“, LST EN 1434-2:2016 „Šilumos skaitikliai. 2 dalis. Konstrukcijos reikalavimai“.

Montuojamas esamas šilumos skaitiklis su visomis sudėtinėmis jo dalimis.

Šilumos tinklų pusės parametrai: Po – 8.5 bar, Ps – 10 bar, To – 115 °C, Ts – 120 °C.

1.2.5. Šaldo vandens skaitiklis - debitomatis

Prijungimas srieginis. Skirtas šaldo vandens (iki 30 °C) apskaitai. Prietaisas atitinkantis visus Lietuvos standartų metrologinius reikalavimus. Turi fiksuoti pratekančio vandens tūrio pasikeitimus iki 0,05 l. Prietaisas turi būti apsaugotas nuo magnetinio poveikio. Skaitiklius galima ekspluoati horizontaliai. Skaitiklio konstrukcija ir tame naudojamos medžiagos turi užtikrinti jo ilgaamžiškumą, atsparus hidrauliniams smūgiams. Turi būti sertifikuota ES.

Turi atitikti LST EN ISO 4064-1:2017 „Šaldo geriamojo vandens ir karšto vandens skaitikliai. 1 dalis. Metrologiniai ir techniniai reikalavimai“, LST EN ISO 4064-5:2017 „Šaldo geriamojo vandens ir karšto vandens skaitikliai. 5 dalis. Įrengimo reikalavimai“.

Skaitiklio pastovus srautas Q=6.0 m³/h (Gnom=3.5 m³/h), srieginis, DN25, PN10


Karšto vandens ruošimo pusės parametrai: Ps – 6 bar; Ts – 95 °C.

1.2.6. Papildymo skaitiklis

Prijungimas srieginis. Prietaisas atitinkantis visus Lietuvos standartų metrologinius reikalavimus. Turi būti sertifikuota ES.

Turi atitikti LST EN ISO 4064-1:2017 „Šaldo geriamojo vandens ir karšto vandens skaitikliai. 1 dalis. Metrologiniai ir techniniai reikalavimai“, LST EN ISO 4064-5:2017 „Šaldo geriamojo vandens ir karšto vandens skaitikliai. 5 dalis. Įrengimo reikalavimai“.

	Lapas	Lapų	Laida
CPO240944-1382-TDP-ŠP.TS	4	9	0



Veikimas mechaninis.

Skaitiklio pastovus srautas $Q=2.5 \text{ m}^3/\text{h}$ (Gnom=1.5 m^3/h).

Skaitiklio maksimalus srautas $Q=3.13\text{m}^3/\text{h}$.

Ilgis be antgalių 110 mm.

Šilumos tinklų pusės parametrai: Ps – 10 bar; Ts – 120 °C.

1.2.9. Buitinis ventiliatorius

Savybės: DC variklis, pastovus oro srautas, reguliuojamas laikmatis (1-30 min.), plastikinis korpusas.

1.2.10. Lauko oro paėmimo ir išmetimo išorinės grotelės

Lauko oro paėmimo grotelės turi būti gaminamos iš cinkuoto (arba nerūdinančio) plieno lakštų, atsparaus korozijai, turi būti tiekiamos su apsauginiu tinkleliu (akutės tankis 10x10 mm) nuo paukščių ir lapų, su horizontaliomis, profiliuotomis plokšteliemis, apsaugotomis nuo kritulių. Lauko grotelės turi būti tvirtai sumontuotos, neturi kelti triukšmo, neskleisti vibracijos, veikiant vėdinimo sistemai. Oro greitis pralaidos plote neturi viršyti 2.5 m/s.

1.3. Vietiniai kontrolės matavimo prietaisai

1.3.1. Parodantys termometrai

Termometrai turi būti sumontuoti brėžiniuose nurodytose vietose. Termometrai, naudojami vandens temperatūros matavimui, gali būti sumontuoti ir ant horizontalių ir ant vertikalių vamzdynų. Termometrai turi būti sumontuoti įvorėse, gilzėse. Termometrai turi būti kalibruoti taip, kad darbinė temperatūra būtų ties skalės viduriu. Naudoti kontrolės matavimo prietaisus, kuriuose yra gyvssidabrio – draudžiama.

Temperatūros ribos – $T = 0-120 \text{ }^\circ\text{C}$; tikslumo klasė – 1,5; apsaugos klasė – IP54; skalės padalos vertė – $2 \text{ }^\circ\text{C}$.

Turi atitikti LST EN 13190:2002 „Skaliniai termometrai“, LST EN 50446:2007 „Tiesieji termopariniai termometrai su metaliniu arba keraminiu apsauginiu vamzdeliu ir pagalbiniai reikmenys“, LST EN 60751:2008 „Pramoniniai platininiai varžiniai termometrai ir platininiai temperatūros jutikliai“, LST EN 60529:1999 „Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai (IP kodas)“. Sriegai pagal LST EN ISO 228-1:2003 „Neslėginio sandarumo vamzdžių jungčių sriegai. 1 dalis. Matmenys, tolerancijos ir žymėjimas“, LST EN 10226-2:2005 „Vamzdžių sriegai, užtikrinantys sandūrų sandarumą. 2 dalis. Išoriniai ir vidiniai kūginiai sriegai. Matmenys, leidžiamosios nuokrypos ir žymėjimas“

1.3.2. Parodantys manometrai

Manometrai turi būti sumontuoti brėžiniuose nurodytose vietose, prie visų įrenginių, kuriuose veikia slėgio pokyčiai ir kur reikalalinga tiksliam sistemų valdymui. Manometrai skirti vandens slėgio matavimui.

Tipas – apvalūs, 100 mm, pramoninio tipo; tikslumo klasė – 1,5; apsaugos klasė – IP54; slėgio skalės gradacija – MPa arba bar.; didžiausia galima paklaida – 2 % visos skalės; galinė skalės vertė neturi būti mažesnė 30 % virš darbinio slėgio; darbinis slėgis 2-ame skalės trečdalyje.

Turi atitikti LST EN 837-1+AC:2001 „Slėgmačiai. 1 dalis. Slėgmačiai su Burdono vamzdeliu. Matmenys, metrologija, reikalavimai ir bandymas“, LST EN 837-2:2001 „Slėgmačiai. 2 dalis. Rekomendacijos, kaip parinkti ir įrengti slėgmačius“, LST EN 837-3:2001 „Slėgmačiai. 3 dalis. Slėgmačiai su membrana ir membranine dėžute. Matmenys, metrologija, reikalavimai ir bandymas“, LST EN 60529:1999 „Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai (IP kodas)“. Sriegai pagal LST EN ISO 228-1:2003 „Neslėginio sandarumo vamzdžių jungčių sriegai. 1 dalis. Matmenys, tolerancijos ir žymėjimas“, LST EN 10226-2:2005 „Vamzdžių sriegai, užtikrinantys sandūrų sandarumą. 2 dalis. Išoriniai ir vidiniai kūginiai sriegai. Matmenys, leidžiamosios nuokrypos ir žymėjimas“.

Šilumos tinklų pusės parametrai: Ps – 10 bar; Ts – 120 °C.

Karšto vandens ruošimo pusės parametrai: Ps – 6 bar; Ts – 95 °C.

Šildymo ir vėdinimo pusės parametrai: Ps – 4 bar; Ts – 75 °C.

1.3.3. Vandens temperatūros daviklis

Skirtas tiekiamo ir grįžtamuo termofikacinio vandens kontrolei. Temperatūrai jautrus elementas NT20k. Montavimo vieta – vamzdžyje (panardinamas); apsaugos klasė – IP54; korpusas – varinis; ilgis – 100 mm.

Šilumos tinklų pusės parametrai: Ps – 10 bar; Ts – 120 °C.

Karšto vandens ruošimo pusės parametrai: Ps – 6 bar; Ts – 95 °C.


Šildymo ir vėdinimo pusės parametrai: Ps – 4 bar; Ts – 75 °C.

1.4. Vamzdžiai

1.4.1. Plieniniai vamzdžiai

Vamzdžiai gaminami iš bendros paskirties anglinio plieno, kurio mechaninės savybės pagal žemiau pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Techniniai duomenys	Reikalavimai
1.	Plieno rūšis ir standartas	LST EN 10217-2:2019 „Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis. Elektra suvirinti
CPO240944-1382-TDP-ŠP.TS		Lapas
		Lapų
		Laida
		5
		9
		0



		nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje temperatūroje”
2.	Plienų mechaninės savybės	
2.1.	Tempimo įtempimas	Rm = 360 - 500 N/mm ²
2.2.	Takumo riba	REH = 235 N/mm ²
2.3.	Pailgėjimo koeficientas	As ≥ 25%
3.	Vamzdžio darbo režimas:	
4.	Vamzdžio sienelės storis:	≥ 2,3mm
5.	Paviršiaus apsauga	nudažytas apsauginiais dažais arba cinkuotas
6.	Tiekimas be movų ir sriegių	be movų ir sriegių
7.	Plienų markė	P235GH

Tiekėjas privalo pateikti numatomų panaudoti vamzdžių techninės sąlygas, kokybę liudijančius dokumentus, kuriuose turi būti atžymos apie atliktus bandymus ir rezultatus, techninės priežiūros vadovui patvirtinti. Vamzdžių galai turi būti nupjauti statmenai, nuo jų nuvalytos atplaišos ir uždengti aklėmis. Vamzdžiai turi būti žymimi, pagal susitarimą užsakyme, dažytu ar štampuotu ženklu. Fasoninės dalys, numatomos naudoti montavimui, turi būti pagamintos pramoniniu būdu iš tos pačios plieno markės kaip ir pagrindiniai vamzdžiai. Fasoninės dalys turi būti padengtos gruntuote. Geriamojo vandens gamybai naudojami vamzdynai turi būti iš cinkuoto plieno ir jungiami sriegiamuoju būdu.

Šilumos tinklų pusės parametrai: Ps – 10 bar; Ts – 120 °C.

Karšto vandens ruošimo pusės parametrai: Ps – 6 bar; Ts – 95 °C.

Šildymo ir vėdinimo pusės parametrai: Ps – 4 bar; Ts – 75 °C.

1.4.2. Antikondensacinė izoliacija

Vandentiekio sistemų vamzdžiai izoliuojami šilumine antikondensacine izoliacija (analogiška „Armaflex“):

- kurios storis δ=9 ÷ 19 mm;
- šilumos laidumo koeficientas λ≤0,036 W/(mK);
- laidumo garui koeficientas μ≥7.000;
- darbo temperatūra – 40 °C ... +105 °C.

Visus vamzdynus privaloma izoliuoti vadovaujantis Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėmis (2007m. gegužės 5d. įsak. Nr. 4-170).

Izoliacijai naudojami greitai džiūstantys kontaktiniai klijai. Visi sujungimai turi būti tinkamai atlikti, užsandarinti pagal gamintojo rekomendacijas ir projekto vadovo patvirtinimą. Visų izoliacinių medžiagų sandūros turi būti tinkamai sujungtos.

Turi atitikti LST EN 13467:2018 „Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliacinių gaminiai. Suformuotos vamzdynų izoliacijos matmenų, statmenumo ir tiesiškumo nustatymas“.

1.4.3. Vamzdynų šiluminis izoliavimas

Šilumine izoliacija, kurios pagrindas akmens vatos kevalai, išorėje laminuoti aliuminio folija. Izoliacija skirta montavimui šildymo, karšto vandens, pramoninio išspildymo ir pan. sistemose.

Vadovautis Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėmis

Pagrindinės techninės izoliacijos charakteristikos ir rodikliai pateikiama gamintojų Eksploatacinė Savybių Deklaracijoje.

- Izoliuojamo vamzdžio skersmuo: nuo DN8 iki DN200.
- Darbinė temperatūra: iki +250 °C.
- Vamzdinės izoliacijos storis: δ = 20 ... 100 mm.
- Tankis: 80 - 100 kg/m³.
- Šilumos laidumo koeficientas λ40 ≤ 0.037 W/mK.
- Laidumas vandens garams: MV1.
- Reakcija į ugnį pagal LST EN13501-1 + A1:2010 – A2L-s1, d0.
- Kompresinis tvirtumas CS(10)25.
- Kai izoliuoti paviršiai yra darbo arba aptarnavimo zonose ir terpės temperatūra aukštesnė kaip 100 °C, izoliuoto paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 45 °C, ir kai terpės temperatūra mažesnė kaip 100 °C arba lygi jai, izoliuoto paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 35 °C.

Leistini šilumos nuostoliai vamzdynuose neturi viršyti nurodytų šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse. Montuojant techninę izoliaciją vadovautis gamintojo pateikiamomis instrukcijomis ir reikalavimais


Montuojant izoliaciją privaloma naudoti visus tvirtinimui būtinus priedus (tvirtinančias detales, juostas, diržus, įvairius klijus, sandarinimo juostas ir t.t.).

Montuojant techninę izoliaciją vadovautis gamintojo pateikiamomis instrukcijomis ir reikalavimais.

Turi atitikti LST EN 14303:2016 „Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliacinių gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai“, LST EN 13467:2018 „Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliacinių gaminiai. Suformuotos vamzdynų izoliacijos matmenų, statmenumo ir tiesiškumo nustatymas“.

1.4.4. Vamzdžių atramos ir kreipiamaosios detalės

	Lapas	Lapų	Laida
CPO240944-1382-TDP-ŠP.TS	6	9	0



Vamzdžių atramos turi būti įtvirtintos nurodytose vietose. Atramų apkabos turi būti įtvirtintos tinkamu būdu, kad laikytų apkrovą. Visos atramos jokiu būdu negali pažeisti pastato konstrukciją. Detalės ir galutinė atramų vieta prieš įtvirtinimą turi būti pateikta techninės priežiūros vadovo patvirtinimui.

1.4.5. Vamzdynų antikorozinis padengimas

Vamzdžių paviršiai, kurie neturi gamyklinės gruntuotės, turi būti nuvalyti iki metalinio blizgesio ir padengti gruntuote, paliekant galuose 20 cm suvirinimo siūlėms.

Korozijos kategorija – C3, paviršiaus korozijos laipsnis – A, paviršiaus paruošimas – ISO St.

Reikalavimai paviršiaus paruošmui pagal LST EN ISO 12944-4:2018 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 4 dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus paruošimas“, antikorozinio padengimo darbams LST EN ISO 12944-7:2018 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 7 dalis. Dažymo darbų atlikimas ir priežiūra“.

Atlikus suvirinimo darbus, nuo sandūrų turi būti nuvalyti suvirinimo šlakai, jos nuriebinamos ir padengiamos grantuote. Prijungimo vietoje turi būti atstatyta pažeista esama vamzdynų gruntuotė. Jei vamzdžiai turi gamyklinę gruntuotę, tai nuo jų paviršių turi būti nuvalomi nešvarumai, atstatoma pažeista gruntuotė. Paruošti vamzdynų paviršiai dengiami dvem antikorozinės dangos sluoksniais. Antikorozinė danga turi būti atspari termofikacijos vandens temperatūrai 1200 °C.

1.5. Darbai

1.5.1. Šilumos punkto sistemos montavimas

Visi horizontalūs vamzdynai tiesiami su minimaliu nuolydžiu 0.002.

Vamzdynui kertant statybinės konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginiai), jis montuojamas metaliniame futliare, kurio galai sutampa su konstrukcijos storii. Futliaro vidinis skersmuo turi būti 10-20 mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį, o tarpas tarp jų užtaisytas nedegia medžiaga, netrukdančia vamzdžio linijiniam plėtimuisi.

Armatūrai tvirtinimo atramos įrengiamos atskirai. Armatūra ant horizontalių vamzdžių įrengiama taip, kad suklys būtų nukreiptas vertikaliai į viršų arba nuožulniai vamzdžio viršutinio pusapskritimo ribose ant vertikalių vamzdynų. Prieš montavimą visa armatūra turi būti išbandyta papildomai.

Vamzdžiai jungiami ir posūkiai daromi naudojant fasonines dalis. Išardomieji vamzdynų sujungimai daromi jungimo su armatūra vietose ir tose vietose, kur būtina pagal montavimo ir eksplloatavimo sąlygas. Statybinėse konstrukcijose vamzdynai neturi turėti išardomujų sujungimų.

Sistemų vertikalūs vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalės daugiau negu 2 mm vienam vamzdžio metriui.

Atstumai tarp vamzdžio ir sienos tokie:

- vamzdžiams iki 32 mm skersmens – 35 mm;
- 40 mm ir 50 mm skersmens – 50mm su paklaida ± 5 mm.

Srieginiai sujungimai išdėstomi tose vietose, kur yra priėjimas aptarnavimui.


Vamzdynai tvirtinami pakabinimo mazgų ir atramų pagalba. Galima naudoti specialios konstrukcijos grupinio pakabinimo mazgus. Jie turi būti tokio dydžio, kad atstumas tarp vamzdžių leistų juos izoliuoti. Šilumnešio vamzdynų atramos apriboja vamzdyno judėjimo galimybę tik ašine kryptimi. Horizontalūs vamzdynai turi būti tvirtinami reguliuojamų pakabų pagalba. Leistini atstumai tarp atramų:

- 2.0 m, kai nominalus diametras yra iki 32 mm;
- 2.5 m, kai nominalus diametras yra iki 40 mm;
- 3.0 m, kai nominalus diametras yra 50 mm;
- 4.0 m, kai nominalus diametras yra 65...100 mm;
- 4.5 m, kai nominalus diametras yra 100...150 mm;
- 4.5 m, kai nominalus diametras yra 150...250 mm.

Vamzdžiai prie visų įrenginių ir valdymo vožtuvų turi būti tvirtinami taip, kad būtų išvengta įtempimų ar iškraipymų pajungtoje įrangoje ir valdymo vožtuvuose. Vamzdžiai turi būti tvirtinami taip, kad įrangą, vožtuvus ir priedus būtų galima nuimti mažiausiai juos išardant ir, kad nuėmus minėtus prietaisus, nereikėtų papildomų atramų. Visi vertikalūs vamzdžiai turi būti tvirtinami taip, kad būtų užkirstas kelias išlinkimams arba svyravimams. Vertikalūs vamzdžiai turi turėti stiprius kaltos geležies arba plieno spaustukus, gerai užvertus ant vamzdžių, su prailginimais, iširemiančiais į pastato konstrukcijas. Norint išvengti per didelio vamzdžių ir atšakų įtempimo, vamzdžiai turi būti įtvirtinti atsižvelgiant į linijinius pailgėjimus. Ankeriai turi būti visiškai atskirti nuo pakabinimo mazgų ir turi būti tvirtai kaltos ar suvirintos konstrukcijos.

- Srieginės jungties sandarinimui naudojamos linų pakulos mirkytos surike arba kitos karščiui atsparios medžiagos;
- Flanšiniai sujungimai sandarinami karščiui atspariomis tarpinėmis. Gumines ir asbest cementines medžiagas naudoti draudžiama;
- Įrengimai ir vamzdynai turi būti tvirtinami taip, kad nebūtų pažeista pastato konstrukcija;
- Montuojant vamzdynus šilumos punktuose turi būti įrengtos visos idėtinės detalės termometrų, manometrų bei jutiklių pastatymai;
- Žemiausiose vamzdynų vietose turi būti įrengiami ištuštinimo atvamzdžiai, o aukščiausiose vietose oro pašalinimo atvamzdžiai. Atvamzdžiai įrengiami patogiai aptarnauti aukštyje;

CPO240944-1382-TDP-ŠP.TS	Lapas	Lapų	Laida
7	9	0	



- Prieš pradedant montuoti įrenginius (šilumos apskaitos prietaisus, siurblius, šilumokaičius ir pan.), vamzdynų sistema turi būti praplauta siekiant apsaugoti įrenginius nuo teršalų;
- Vamzdynams kertant statybinės konstrukcijas, jose turi būti įrengtos įvorės;
- Baigus montavimo darbus, turi būti atliktas sistemų praplovimas ir hidraulinis išbandymas;
- Visi atlikti darbai turi būti įforminti atitinkamuose aktuose;
- Šilumos tiekimas sistemų montavimo metu neturi būti atliekamas.

Šilumos punktas montuojamas, vadovaujantis LST EN 13480-1:2017 „Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 1 dalis.

Bendrieji dalykai“, LST EN 13480-2:2017 „Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 2 dalis. Medžiagos“, LST EN 13480-4:2017 „Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 4 dalis. Gamyba ir įrengimas“, LST EN 13480-5:2017 „Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai“.

1.5.3. Suvirinimas

Prieš suvirinimą visi vamzdžiai ir armatūra turi būti teisingai paruošti ir sustatyti. Vamzdžių galai turi būti stačiai nupjauti, švarūs ir su nuožulomis. Trišakiai, atsišakojimai ir kitos fasoninės dalys turi būti su švelniais perėjimais, suvirinimo siūlė neturi mažinti nurodyto pagrindinio vamzdžio ar atsišakojimo kiaurymės skersmens.

SPA parengiami pagal LST EN ISO 15612:2018 „Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Patvirtinimas pagal priimtą standartinės suvirinimo procedūros aprašą“, LST EN ISO 15607:2020 „Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Bendrosios taisyklės“, LST EN ISO 15609-2:2019 „Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo procedūrų aprašas. 2 dalis. Dujinis suvirinimas“, EN ISO 15609-1:2019 „Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo procedūrų aprašas. 1 dalis. Lankinis suvirinimas“, LST EN ISO 17637:2017 „Neardomieji suvirinimo siūlių bandymai. Lydomojo suvirinimo jungčių apžiūrimasis tikrinimas“. Suvirintojų kvalifikacija pagal LST EN ISO 9606-1:2017 „Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai“. Suvirinimo siūlų kokybei pagal LST EN ISO 3834-1:2006 „Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 1 dalis. Tinkamo kokybės reikalavimų lygmenis parinkimo kriterijai“, LST EN ISO 3834-3:2006 „Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 3 dalis. Standartiniai kokybės reikalavimai“, LST EN ISO 13920:2000 „Suvirinimas. Bendrosios suvirintųjų konstrukcijų tolerancijos. Ilgių ir kampų matmenys. Forma ir padėtis“.

Visų suvirinimo siūlių metalas turi pilnai susilydyti su vamzdžiu metalu, siūlėse neturi būti šlakų bei nuodegų, jų storis negali būti mažesnis nei vamzdžių metalo. Suvirinimo elektrodai turi būti sausi ir švarūs. Lankinio suvirinimo elektrodai negali būti naudojami, jei padengimo sluoksnis pažeistas ar suiręs. Suvirinimo elektrodo tipas turi būti tokis, kokį rekomenduoja gamintojas suvirinimo klasei ir tipui. Suvirinimo siūlių kontrolė atliekama tokiais būdais:

- Išorinio apžiūrėjimo ir matavimo – 100 %;
- Hidraulinio bandymo.

Pagal „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisykles“, tiesiuose vamzdynų ruožuose atstumas tarp gretimų skersinių siūlių turi būti ne mažesnis kaip 50 mm.

1.5.5. Ženklinimas

Izoliuotų vamzdynų paviršiaus pažymimas spalviniais žiedais pagal vamzdyno paskirtį ir rodyklėmis – srauto tekėjimo krypčiai nurodyti: šilumos tinklų ir šildymo sistemos paduodamo srauto vamzdynai – žalia spalva su geltona juosta ir rodykle; šilumos tinklų ir šildymo sistemos grįztamo srauto vamzdynai – žalia spalva su ruda juosta ir rodykle; karšto vandens srauto vamzdynai – mėlyna spalva su oranžine juosta ir rodykle; šalto vandens srauto vamzdynai – mėlyna spalva su rodykle.

Lentelė 1. Sutartinės spalvos

Terpės pavadinimas	Terpės parametrai		Terpės vamzdynų žymėjimas spalvomis	Terpės žymėjimas (žiedų spalva)	Spalvotų žiedų kiekis
	Slėgis P _s , MPa	Temperatūra, °C			
Termofikacinis vanduo:					
Tiekiamas	≤ 8,0	≤ 250	žalia	geltona	vienas
Grąžinamas	≤ 8,0	≤ 250	žalia	ruda	vienas
Kondensatas			žalia	mėlyna	vienas
Vanduo:					
Chemiškai valytas			juoda		
Papildymo			mėlyna		

Lentelė 2. Žiedų plotis vamzdynuose


Eil. Nr.	Vardinis skersmuo DN, mm	Žiedo plotis, mm
1.	DN < 150	50
2.	150 ≤ DN ≤ 300	70
3.	DN > 300	100

Įrengimai ir armatūra žymima metalinėmis etiketėmis, nurodant pagrindinius techninius duomenis. Užrašai turi būti graviruoti. Žymėjimai turi atitinkti šilumos punkto ekspluatacijos schemą.

1.5.6. Hidraulinis praplovimas ir išbandymas

Hidraulinis vamzdynų praplovimas ir išbandymas atliekamas atlikus visus suvirinimo darbus ir sumontavus tvirtinimo

CPO240944-1382-TDP-ŠP.TS	Lapas	Lapų	Laida
8	9	0	



detales. Vanduo hidrauliniam sistemų praplovimui ir išbandymui turi būti imamas iš statybos aikštelėje esančių vandentiekio sistemų, po vandens kiekiečio apskaitos.

Bandymas atliekamas kiekvienai sistemai atskirai.

Bandymo slėgis šilumos tiekėjo pusėje – 1.43*PS (14.3 bar).

Bandymo slėgis šildymo, vėdinimo sistemų pusėje – 1.43*PS (5.72 bar).

Bandymo slėgis karšto vandens ruošimo sistemos pusėje – 1.43*PS (8.58 bar).

Kontrolinio slėgio paklaida – 0.2 bar.

Bandomasis slėgis palaikomas 30 min., kol bus patikrinta ar nėra nuotekio arba vamzdyno deformacijų.

Hidraulinis bandymas turi būti atliekamas pagal LST EN 13480-5:2017 „Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai“ reikalavimus.

Šildymo sistemos išbandymas, esant teigiamai išorės temperatūrai, atliekamas tinklo vandeniu, kurio temperatūra ne žemesnė kaip 10 °C.

1.5.7. Paleidimo – derinimo darbai

Paleidimo – derinimo darbus atlieka rangovas. Šiuos darbus gali atlikti specialistai turintys reikiama kvalifikaciją ir leidimą šios rūšies darbams atlikti. Paleidimo – derinimo darbams surašomas priėmimo aktas ir patvirtinamas techninės priežiūros vadovo.

1.5.8. Šilumos punkto priėmimas eksplloatuoti

Šilumos tiekimo sistemos priėmimo akte turi būti nurodyta: sistemos hidraulinio išbandymo rezultatai, šiluminio išbandymo rezultatai, atlikę darbų kokybės įvertinimas.

Užsakovui turi būti pateikiami reikiami dokumentai: darbo brėžiniai, montavimo darbų aktai, įmontuotų į statybines konstrukcijas vamzdynų bandymo ir priėmimo aktai, šildymo sistemos hidraulinio bandymo aktai.

Užsakovui priimant šilumos tiekimo sistemą į eksplloataciją, turi būti nustatoma, ar darbai atlikti pagal projektą ir gamybos taisykles (ar teisingai atlikti vamzdžių sujungimai, sulenkimai, ar tvirtai pritvirtinti vamzdžiai, ar pakankami nuolydžiai, ar sumontuota uždaromojį ir apsauginę armatūrą, oro išleidikliai).

Sistemos magistraliniai vamzdynai turi būti suženklinami. Šilumos punkte įrengimai ir armatūra turi būti paženklinti etiketėmis, nurodant eilės numerį ir svarbesnius parametrus iš projektinės dokumentacijos.

1.5.9. Dokumentacija

Rangovas užsakovui turi pateikti visą reikalingą dokumentaciją pagal Lietuvoje galiojančius normatyvinius aktus ir dokumentus + skaitmeninis egzempliorius. Visa dokumentacija, išskyrus brėžinius ir originalius įrangos gamintojo pasus, turi būti A4 formato ir įrišta į segtuvą. Egzempliorių skaičius paruošiamas pagal susitarimą su užsakovu.

1.5.10. Demontavimas, statybinių atliekų tvarkymas ir utilizavimas


Susidėvėję šildymo sistemos vamzdynai rūsyje demontuojami kartu su visa izoliacija, nejudamomis atramomis, laikikliais. Taip pat demontuojami triegiai vožtuvaici prie radiatorių. Vietoje jų dedami vamzdyno interpalai.

Rangovas privalo vesti susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaitą, nurodyti jų kiekį, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas. Taip pat rangovas turi vykdyti kitus reikalavimus, nurodytus „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklyse“ patvirtintose 2006 12 29 LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-637 bei vadovautis kitais atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais (pvz.: LR atliekų tvarkymo įstatymu). Rangovas privalo pašalinti statybinių laužą.

PASTABOS:

Techninėje specifikacijoje aprašyti tik pagrindiniai vamzdynų, įrenginių montavimo ir bandymo reikalavimai. Transportuojant, sandeliuojant, montuojant, bandant, dažant ir izoliuojant vamzdynus ir įrenginius reikia vadovautis statybos taisyklemis.

	Lapas	Lapų	Laida
CPO240944-1382-TDP-ŠP.TS	9	9	0



SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	ŠILUMOS TIEKIMAS				
1.	Esamos šilumos punkto sistemos iki įvado demontavimas	1.5.10.	Kompl.	1	
2.	Šiukslių išvežimas	1.5.10.	t	0.5	
3.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui Danfoss XB (arba analogas), Q= 150.0 kW	1.2.3.	Vnt.	1	
4.	Plokštelinis šilumokaitis (dviejų laipsnių) karšto vandens ruošimui Danfoss XB (arba analogas), Q= 200.0 kW	1.2.3.	Vnt.	1	
5.	Dvių eigų reguliavimo vožtuvas šildymui su moduliuojančia pavara DN15	1.1.11.	Kompl.	1	
6.	Dvių eigų reguliavimo vožtuvas karštam vandeniu su moduliuojančia pavara DN20	1.1.11.	Kompl.	1	
7.	Išsiplėtimo indas V=400 ltr.	1.2.2.	Vnt.	1	
8.	Išsiplėtimo indo ventilis DN25	1.1.9.	Vnt.	1	
9.	Automatinis oro išleidėjas	1.1.3.	Vnt.	2	
10.	Automatinis oro išleidėjas	1.1.3.	Vnt.	3	
11.	Automatinis oro išleidėjas	1.1.3.	Vnt.	2	
12.	Grubaus valymo filtras DN20	1.1.8.	Vnt.	1	
13.	Grubaus valymo filtras DN20	1.1.8.	Vnt.	1	
14.	Grubaus valymo filtras DN65	1.1.8.	Vnt.	1	
15.	Grubaus valymo filtras DN40	1.1.8.	Vnt.	1	
16.	Grubaus valymo filtras DN65	1.1.8.	Vnt.	1	
17.	Temperatūros daviklis su gilze	1.3.3.	Kompl.	5	
18.	Gilzė temperatūros davikliui	1.3.3.	Kompl.	5	
19.	Rutulinis ventilis DN15	1.1.1.	Vnt.	4	
20.	Rutulinis ventilis DN15	1.1.1.	Vnt.	4	
21.	Rutulinis ventilis DN15	1.1.1.	Vnt.	2	
22.	Rutulinis ventilis DN20	1.1.1.	Vnt.	2	
23.	Rutulinis ventilis DN20	1.1.1.	Vnt.	2	
24.	Rutulinis ventilis DN50	1.1.1.	Vnt.	3	
25.	Rutulinis ventilis DN50	1.1.1.	Vnt.	3	
26.	Rutulinis ventilis DN40	1.1.1.	Vnt.	3	
27.	Rutulinis ventilis DN65	1.1.1.	Vnt.	2	
28.	Ivardinė plieninė privirinama sklendė DN65	1.1.2.	Vnt.	2	
29.	Flanšiniai sujungimai prie ivardinės sklendės	1.1.10.	Kompl.	2	
30.	Išleidimo ventilis DN15	1.1.1.	Vnt.	6	
31.	Išleidimo ventilis DN15	1.1.1.	Vnt.	3	


0	2023-10	Statybai
Laida	Data	Keitimų priežastis

Šis dokumentas yra AB "Panevėžio statybos trestas" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be AB "PST" ir Užsakovo žinių DRAUDŽIAMA

KVAL. PATV. DOK. NR.	PST pstprojektai@pst.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
		Daugiabučio gyvenamojo namo Didlaukio g. 26 Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		


Gyvenamasis namas

DOKUMENTO PAVADINIMAS				LAIDA
Sąnaudų kiekių žiniaraštis				0
LT	Statytojas: UAB „Verkių būstas“ Užsakovas: VšĮ „Atnaujinkime miestą“	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPŪ	LAPŪ
		CPO240944-1382-TDP-ŠP.SKŽ	1	3



32.	Išleidimo ventilis DN15	1.1.1.	Vnt.	2	
33.	Išleidimo ventilis DN65	1.1.1.	Vnt.	2	
34.	Atbulinis vožtuvas DN20	1.1.6.	Vnt.	1	
35.	Atbulinis vožtuvas DN20	1.1.6.	Vnt.	1	
36.	Atbulinis vožtuvas DN40	1.1.6.	Vnt.	1	
37.	Techminis manometras 0-6 bar su atjung. čiaupu DN10	1.3.2.	Vnt.	7	
38.	Techminis manometras 0-10 bar su atjung. čiaupu DN10	1.3.2.	Vnt.	2	
39.	Techminis manometras 0-16 bar su atjung. čiaupu DN10	1.3.2.	Vnt.	2	
40.	Techminis termometras 0-100 °C su pastatymo lizdu	1.3.1.	Vnt.	6	
41.	Techminis termometras 0-120 °C su pastatymo lizdu	1.3.1.	Vnt.	8	
42.					
43.	Apsauginis vožtuvas DN20	1.1.7.	Vnt.	1	
44.	Apsauginis vožtuvas DN20	1.1.7.	Vnt.	1	
45.	Automatinis papildymo vožtuvas DN20	1.1.4.	Vnt.	1	
46.	Cirkuliacinis siurblys šildymo sistemai su kintamo srauto reguliavimu „Grundfos MAGNA3 40-150F“ (arba analogas)	1.2.1.	Vnt.	1	
47.	Cirkuliacinis siurblys karšto vandens cirkuliacijai „Wilo Stratos Z 25(30)1-8“ (arba analogas)	1.2.1.	Vnt.	1	
48.	Šilumos skaitiklis Gnom.=10.0 m³/h. ŠILUMOS SKAITIKLĮ TIEKIA ŠILUMOS TIEKĖJAS UAB “Vilniaus šilumos tinklai”	1.2.4.	Vnt.	1	
49.	Šalto vandens skaitiklis karšto vandens gamybos sistemai DN25	1.2.5.	Kompl.	1	
50.	Karšto vandens skaitiklis šildymo sistemos papildymui DN15	1.2.6.	Kompl.	1	
51.	Purvo atskirtuvas „TA Zeparo Cyclone“ DN65	1.1.5.	Vnt.	1	
	Šilumos punkto valdymo sistema su regulatoriumi ir išorės temperatūros davikliu	-	Kompl.	1	
52.	Šilumos punkte esamų ir nekeičiamų vamzdynų valymas, dažymas korozijai atspariais dažais ir izoliavimas (50 mm)	1.4.5.	m	10	
53.	Plieninis virinamas vamzdis DN15 su fasoninėmis dalimis ir laikikliais, dažyti 2 kartus	1.4.1.	m	3	
54.	Plieninis virinamas vamzdis DN20 su fasoninėmis dalimis ir laikikliais, dažyti 2 kartus	1.4.1.	m	2	
55.	Plieninis virinamas vamzdis DN25 su fasoninėmis dalimis ir laikikliais, dažyti 2 kartus	1.4.1.	m	3	
56.	Plieninis virinamas vamzdis DN40 su fasoninėmis dalimis ir laikikliais, dažyti 2 kartus	1.4.1.	m	6	
57.	Plieninis virinamas vamzdis DN50 su fasoninėmis dalimis ir laikikliais, dažyti 2 kartus	1.4.1.	m	4	
58.	Plieninis virinamas vamzdis DN65 su fasoninėmis dalimis ir laikikliais, dažyti 2 kartus	1.4.1.	m	10	
59.	Plieninis cinkuotas vamzdis DN20 su fasoninėmis dalimis ir laikikliais	1.4.1.	m	2	
60.	Plieninis cinkuotas vamzdis DN15 su fasoninėmis dalimis ir laikikliais	1.4.1.	m	1	
61.	Plieninis cinkuotas vamzdis DN40 su fasoninėmis dalimis ir laikikliais	1.4.1.	m	4	
62.	Akmens vatos kevalas su aliuminio folija 50 mm, DN15 vamzdžiui	1.4.3.	m	3.5	
63.	Akmens vatos kevalas su aliuminio folija 50 mm, DN20 vamzdžiui	1.4.3.	m	4	
64.	Akmens vatos kevalas su aliuminio folija 50 mm, DN25 vamzdžiui	1.4.3.	m	3	
65.	Akmens vatos kevalas su aliuminio folija 50 mm, DN40 vamzdžiui	1.4.3.	m	8	
66.	Akmens vatos kevalas su aliuminio folija 50 mm, DN50 vamzdžiui	1.4.3.	m	4	
67.	Akmens vatos kevalas su aliuminio folija 50 mm, DN65 vamzdžiui	1.4.3.	m	10	
68.	Armatūros izoliavimas akmens vatos izoliacija, storis 50 mm	1.4.3.	m ²	4	
69.	Antikondensacinė izoliacija šaltam vandeniu 13 mm, vidinis skersmuo – 18 mm	1.4.2.	m	0.5	
70.	Antikondensacinė izoliacija šaltam vandeniu 13 mm, vidinis skersmuo – 54 mm	1.4.2.	m	2	
71.	Armatūros izoliavimas antikondensacine izoliacija, storis 13 mm	1.4.2.	m ²	2	
72.	Grotelės duryse oro pritekėjimui 337x132	1.2.10.	Vnt.	1	
73.	Buitinis oro ištraukimo ventiliatorius 72 m ³ /h, su drègmës	1.2.9.	Vnt.	1	

	Lapas	Lapų	Laida
	2	3	0



	sensoriumi				
74.	Lauko grotelės d125	1.2.10.	Vnt.	1	
75.	Metallas įrengimų ir vamzdžių tvirtinimui	1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4.	kg	20	
76.	Ženklinimas	1.5.5.	Vnt.	70	
77.	Sistemos praplovimas vandeniu	1.5.6.	m	35	
78.	Sistemos hidraulinis išbandymas	1.5.6.	m	8	
79.	Sistemos el. pajungimas ir automatizavimas	1.5.7.	Vnt.	1	
80.	Sistemos paleidimas ir derinimas	1.5.7.	m	35	
81.	Visos sistemos balansavimas, pasų sudarymas	1.5.8. 1.5.9.	Kompl.	1	

CPO240944-1382-TDP-ŠP.SKŽ	Lapas	Lapų	Laida
3	3	0	

PRISIJUNGIMO SITUACINĖ SCHEMA


RENOVUOJAMO (PRIJUNGIAМО PRIE ŠILUMOS TINKLU) OBJEKTO PASAS
Abonemento Nr. _____

GYVENAMASIS PASTATAS, DIDLAUKIO G. 26, VILNIUS

(Objekto pavadinimas, adresas)

1. PRISIJUNGIMU PASTATU CHARAKTERISTIKA

2. ESAMI SLÈGIAI IVADUOSE

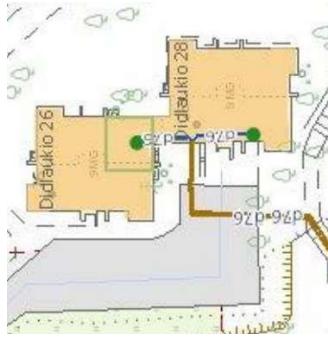

3. ŠILUMOS POREIKIŲ PARINKIMAS

Šilumos poreikis šildymui Qšild, MW					Šilumos poreikis karštam vandeniui Qkv, MW		
Instaliuotas	Perskaiciuotas	Počytiš, %	Projektinis	Inst.	Persk.	Počyt., %	Proj.
25	26	27	28	29	30	31	32
0.210	0.150	28	0.150	0.200	0.200	0	0.200

1 ŠIUMOS IVAÐO IR ŠIUIMOS PUNKTO CHARAKTERISTIKĄ

SILUMINOS VADO IR SILUMINOS ĮVADAI										SILUMINOS SISTEMOS ĮRŪPINTI												
Šilumos įvadas					Šilumos pajungimo schema (neprisklausoma)					Karšto vandens patuošimas												
Magistrės, šil. kameros Nr.	Diam., mm	Ilgis, m	ŠP Nr.	Droselio diam., mm	Regulatoriai (markė)	Siurbliai (markė)	Tūlos diam.	Pajungimo schema	Pašildytuvas	Cirkuliac. sturbliai (markė)	Cirk. linija pastate yra/nera	Šilumos apskaitos prietaisai (markė)	Šildymo sist. char.	Skaiciuot. temperat., °C	H, m v.st.	Tipas markė	F, kW	Tūris, m ³				
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Nuo trasos ŠP patapoje	DN65	-	1	-	-	Elektroninis reg. Temp. regulatorius.	6.52 m ³ /h H=79.4 m MAGNA3 40-150F DN15	-	Plokštelinis lituotas, XB59M-1- 40	-	Lygiagreti XB12L-2- 46/46	Yra 25(30)1- 8	1.5 m ³ /h P=6.5 m Stratos Z CV 216 RGA DN20	QALCOMET HEATI Gnom.10.0 m ³ /h KVS 5.0 Gmax.20.0 m ³ /h DN40	-	-	60-40	39.4	Plien. rad.	146.70	-	

CIVIDINCO SISTEMI GUADAGNEDISTRA

Z IDENTIFICATION OF AKEKID MIG

5 ŠTUDIMO SISTEMI I CHABAKTEBISTIKĀ

**DAUGIABUČIO NAMO DIDLAUKIO G. 26, VILNIUJE ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTO**

TECHNINĖ UŽDUOTIS

2023-01-06

Įvadinė informacija:

Statytojas: UAB „Verkių būstas“

Projekto administratorius **VšĮ „Atnaujinkime miestą“** (toliau – **Užsakovas**).

Daugiabučio namo **Didlaukio g. 26, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projektas** (toliau – **Projektas**).

Šalis, teikianti Projekto parengimo paslaugas (toliau – **Projektuotojas**).

Informacija apie statinį – daugiabutį namą, kuriam rengiamas Projektas:

- daugiabučio namo unikalus Nr. 1098-1001-5014
- aukštų skaičius – 9,
- butų skaičius – 38,
- kitos paskirties patalpų skaičius – 0,
- pastato negyvenamosios paskirties bendrasis plotas – 0 m²,
- pastato butų naudingasis plotas – 2031,18 m², (RC išraše 2173,15kv. m)
- pastato bendras patalpų plotas – 2401,17 m²,
- pastato šildomas plotas pagal pastatų energinio naudingumo sertifikavimo (sertifikato) duomenis – 2261,6 m²,
- užstatymo plotas – 337,00 m²,
- priskirto žemės sklypo plotas – m²,
- nekilnojamasis daiktas nėra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (apsaugos zonoje).
- nekilnojamasis daiktas nėra įtrauktas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

1.	Užsakovas: VšĮ „Atnaujinkime miestą“, jm. kodas 300662245, Panerių g. 20, Vilnius
2.	Projekto pavadinimas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“): Daugiabučio namo Didlaukio g. 26, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projektas. (Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, adresas, Projekto rūšis)
3.	Statinio klasifikavimas (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinijų klasifikavimas“ IV skyrius): daugiabutis namas (6.3.)

4. Ypatingasis	<p><i>Statinio kategorija (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinų klasifikavimas“ V skyrius):</i></p>
5.	<p><i>Projekto rengimo etapas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“): techninis darbo projektas</i></p>
6.	<p><i>Projektavimo pradžia (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“): projektavimo su rangos darbais sutarties įsigaliojimo diena.</i></p>
7.	<p><i>Projektavimo pabaiga - leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą gavimo diena.</i></p>
8.	<p><i>Projekto rengimo dokumentai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“):</i></p>
8.1.	<p>Užsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai:</p> <p>Projektavimo Techninė užduotis;</p> <p>Statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamomojo turto registre dokumentai;</p> <p>Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo;</p> <p>Investicijų planas.</p>
8.2.	<p>Projektuotojo atsakomybe, pajėgomis ir lėšomis atliekami (gaunami) Projekto rengimo dokumentai:</p> <p>Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato apmatavimus ir parengia brėžinius vadovaujantis STR 1.04.01:2005 „Esamų statinių tyrimai“ IV. 11.; 12. punktais;</p> <p>Projektuotojas parengia statinio laikančiųjų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų ištymimo, ju techninės būklės įvertinimo dokumentus vadovaujantis STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ IV. 13. punkto reikalavimais; esant būtinybei, organizuoja statinio (arba statinio dalies) ekspertizę vadovaujantis STR 1.06.03:2002 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais;</p> <p>Projektuotojas gauna aktualią topografinę medžiagą, reikalingą Projektui parengti (ne senesnė nei vieneri metai);</p> <p>Kiti duomenys, kurie būtini suprojektuoti Projekto dalių sprendinius.</p>
9.	<p>Kitos Projektuotojui deleguojamos, Projektuotojo užsakomas, suderinamos, ir Projektuotojo apmokamos ir bei atliekamos paslaugos:</p> <p>Turi būti įvertinti galiojančių teritorijų planavimo dokumentų reikalavimai.</p> <p>Geodeziniai topografiniai tyrimai, reikalingi projektiniams sprendiniams įgyvendinti. Projektuotojas užsako aktualią topografinę nuotrauką ir apmoka savo lėšomis už ją topografinę nuotrauką; projektavimo eigoje, esant būtinybei poreikiui, ją papildo. Topografinėje nuotraukoje būtina nurodyti taškų visas tris koordinates (x, y, z).</p> <p>Visų reikalingų Projekto parengimui inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų prisijungimo sąlygų, rašytinių pritarimų (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybų leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos</p>

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinijų šalinimas“ 6 priedu) gavimas Užsakovo vardu (tieki sklypo viduje, tiek už jo ribų).

Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) leidimo projektuoti ir statyti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir kitus statinius valstybinėje žemėje ir/ar šalia sklypo ribos gavimas (jei tokie būtų reikalingi). NŽT sutikimas privalo būti gautas iki Projekto patalpinimo į LR IS „Infostatyba“.

Turi būti gauti kaimyninių sklypų savininkų (naudotojų) sutikimai projektuoti ir statyti susisiekimo komunikacijas ir inžinerinius tinklus (jeigu tokie reikalingi).

Visų kitų reikalingų sutikimų, sudeinimų ar pritarimų gavimas, jei tokiai būtų, išskaitant bet neapsiribojant dokumentų ir informacijos pateikimu, pristatymu Vilniaus miesto Nekilnojamomojo Kultūros paveldo vertinimo Taryboje Visų kitų darbų, susijusių su prisijungimo sąlygose ir specialiuosiuose reikalavimuose apibrėžtais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijų iškeltais ar įstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais atlikimas (jeigu tai priklauso Projektuotojui atlikti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir normatyvinius dokumentus ar pagal galiojančius įstatyminius ir normatyvinius dokumentus Užsakovas gali juos paversti atlikti Projektuotojui).

Atliekamas esamo pastato laikančiųjų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų techninės būklės įvertinimas, parengiama ataskaita. Jeigu būtina, atliekama esamo pastato (jo dalies) ekspertizė pagal STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ pagal Projekto konstrukcijų dalies vadovo suformuotą užduotį. Atliekant tyrimus, esant poreikiui, Projektuotojui pavedama organizuoti ir užtikrinti ištirtų statinio konstrukcijų, inžinerinių komunikacijų ir kt. apdailos atstatymą po tyrimų įvykdymo.

Projektuotojas privalo vietoje pasitikrinti esamų statinių išplanavimą ir jo atitikimą Užsakovui pateikiamai inventorinei/kadastrinei bylai bei apmatuoti esamus statinius ir skaitmenizuoti projektuojamą statinio inventorinius/kadastrinius brėžinius ir pateikti užsakovui. Projektuotojas atsakingas už esamų statinių faktinio apmatavimo ir esamų inventorinių brėžinių skaitmenizavimo darbus.

Vadovaujantis gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 7 punktu, remontuojant statinius statinio projekto atitiktis esminiam statinių gaisrinės saugos reikalavimui nustatoma naudojant gaisrinės inžinerijos ar gaisro rizikos skaičiavimus, taikomus iki gaunant statybą leidžiantį dokumentą – atlikti šiuos skaičiavimus.

Projektavimo eigoje įgyvendinamu Projekto sprendinių pateikimas ir aptarimas su Užsakovu ne rečiau kaip kas 14 kalendorinių dienų visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį. Užsakovui pareikalavus, Projektuotojas turės pateikti Projekto sprendinių išaiškinimus, patikslinimus bei kitą Projekto įgyvendinimui reikalingą informaciją raštu. Projekto (-ų) sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs, Užsakovui pareikalavus, Projektuotojas turės raštu pateikti projektinių sprendinių parinkimo motyvus ir jų ekonominį pagrindimą, atliktą palyginus skirtingu sprendinių skaičiuojamąją kainą, galimus eksploataavimo kaštus, tvaru ištelių naudojimą ir kt. Projektuotojas turės dalyvauti pristatyti parengtą Projekto Projekta pristatyme daugiabučio namo gyventojams butų ir kitų patalpų savininkams Užsakovo nurodytu būdu (dalyvaujant susirinkime arba nuotolinėmis ryšio priemonėmis).

Techninio projekto dokumentacijos (apibrėžtos STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 122.1. punkte, gavus Užsakovo pritarimą) pateikimas Užsakovui bendrajai projekto ir specialiajai (technologijų, jeigu tokia bus atliekama) ekspertizei atlikti. Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal ekspertizės (-ių) akte nurodytas privalomas pastabas projektavimo darbų sutartyje nustatytu laiku be papildomo apmokėjimo. Pataisyta

Projektą gavus bendrosios projekto ekspertizės aktą su išvada, kad Projektą galima tvirtinti, Projektuotojas teikia Užsakovui tvirtinti.

Patvirtinto Projekto pataipinimas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinię sistemą „Infostatyba“. Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal derinančią institucijų pastabas be papildomo apmokėjimo. Apie gautas pastabas nedelsiant informuoti Užsakovą.

Projektuotojas privalo teikti visą informaciją apie Projekto derinimo eigą Užsakovui.

Statybą leidžiančių dokumentų gavimas (Užsakovo vardu) ir jų apmokėjimas.

Prieš pasirašant perdavimo – priėmimo aktą už suteiktas paslaugas Projektuotojas turi pateikti suteiktų paslaugų (topografinių tyrimų; projektinių pasiūlymų, projekto) redaguojamus failus.

Projektuotojas privalo parengti Projektą taip, kad nebūtų prieštaravimų ir neatitikimu skirtingose Projekto dalyse bei Projekto dalį projektiniuose sprendiniuose. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant viešajį rango darbų pirkimo konkursą arba statybos metu, Projektuotojas privalo nedelsiant koreguoti dokumentaciją taip, kad nebūtų pažeisti teisėti Statytojo (Užsakovo) interesai, be papildomo apmokėjimo.

Projektinės dokumentacijos klaidų, prieštaravimų, neatitikimų normatyviniam dokumentams, Projekto sprendinių ir sudedamųjų dalį tarpusavio nesuderinamumo ir/ar prieštaravimų, blogų Projekto sprendinių neatlygintinas taisymas viso sutarties galiojimo metu. Užsakovui patyrus nuostolių, Projektuotojas atlygina žalą įstatymu nustatyta tvarka, net ir tuo atveju, jeigu Užsakovas priėmė Projektą ir pritarė projektiniams sprendiniams.

Viso sutarties galiojimo metu (iki statinio statybos užbaigimo dokumento surašymo datos) Užsakovui užsakius pakartotinę Projekto ekspertizę (bendrają, dalinę, specialiąją), Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal derinančią asmenų pastabas be papildomo apmokėjimo, net ir tuo atveju, jeigu Užsakovas priėmė Projektą ir pritarė projektiniams sprendiniams.

Užsakovui paprašius, Projektuotojas privalo atsakyti į rangos darbų viešojo pirkimo konkurso metu pateiktus klausimus susijusius su Projekto sprendiniai. Projektuotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu atsakyti Užsakovo elektroninėmis priemonėmis pateiktus užklausimus.

Projektuotojas privalo Projektą tikslinti/taisyti jo klaidas ir neatitikimus iki statybos darbų pradžios ir statybos rangos metu, išskaitant visus reikalingus Projekto sprendinius pagrindžiančius skaičiavimus (energetinio naudingumo klasės, konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir kitų sudedamųjų Projekto dalį sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai). Užsakovui pareikalavus Projektuotojas privalo pateikti konkrečius skaičiavimus, kurių rezultatai yra Projekto sudedamųjų dalij aiškinamuosiuose raštuose arba bréžiniuose. Darbai atliekami Projektuotojo lėšomis, net ir tuo atveju, jeigu Užsakovas priėmė Projektą ir pritarė projektiniams sprendiniams.

Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statinio, inžinerinių sistemų, inžinerinių tinklų projektinių sprendinių, Projekto parengimui, statybą leidžiančių dokumentų gavimui turi būti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinami šiame dokumente, ar ne Projektuotojo lėšomis net ir tuo atveju, jeigu Užsakovas priėmė Projektą ir pritarė projektiniams sprendiniams.

	<p>Projektuotojas Projekte privalo parengti ir pateikti inžinerinių sistemų (vandentiekio, nuotekų; šildymo, vėdinimo, kt.) aksonometrines schemas.</p> <p>Projektuotojas privalo parengti ir pateikti suvestinį statinio vidaus inžinerinių sistemų planą (siekiant išvengti komunikacijų projektavimo klaidų).</p> <p>Projekto bendrojoje dalyje (BD) kartu su bendraisiais duomenimis Projektuotojas turi nurodyti Projekto Autorių (autorius / bendraautorius) ir autoriių teisių pasiskirstymą, išreikštą procentais.</p> <p>Projektuotojas prieš statybą (po statybų leidžiančio dokumento gavimo ir paskelbimo apie statybų pradžią Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemoje „Infostatyba“) į elektroninį statybų žurnalą turi įkelti Projekto (Projekto dalių) bylas, pasirašytas e-parošu (-ais), jei toks naudojamas.</p> <p>Įvertinti Pastato bendrojo naudojimo įvado galingumą, esant poreikiui kreiptis į ESO dėl galingumo ir naujų sąlygų įvado padidinimui. Suprojektuojamas ekonomiškai naudingiausias variantas prisijungti prie el. įvado. Nesant techninėms galimybėms įrengti – „NUTARIMAS, DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROGRAMOS PATVIRTINIMO“, 2004 m. rugpjėjo 23 d. Nr. 1213; 3.5. kai atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabučio namo plotas daugiau kaip 1500 m², projekte turi būti numatyta įrengti saulės šviesos energijos elektrinę bendrosioms pastato reikmėms, išskyrus tuos atvejus, kai elektrinei įrengti nėra techninių galimybių. Detalūs sprendiniai, galingumas (apskaičiuotas, kad butų ir kitų patalpų savininkai panaudotų visą pagamintą elektros energiją, kuo mažiau tiekiant į ESO saugojimui) priimami techninio darbo projekto rengimo metu, suderinami su Užsakovu.</p>
10.	<p>Projektavimo paslaugų trukmė darbo dienomis:</p> <p>Detalus Projekto parengimo darbų grafikas pateikiamas derinti su Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Kartu su projektavimo darbų grafiku Projektuotojas pateikia visų Projekto rengime dalyvaujančių projektuotojų sąrašą, jų kontaktinę informaciją ir atsakomybių aprašymą.</p> <p>Atliekama objekto apžiūra, įvertinami galiojantys teritorijų planavimo dokumentų reikalavimai, atliekami Projekto parengimui būtini tyrimai, parengiami statinio architektūros, inžinerinių tinklų projektiniai sprendiniai, trimatės vizualizacijos ir suderinami su Užsakovu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.</p> <p>Parengiama projektinė medžiaga, architektūriniai sprendiniai suderinami su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriumi per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.</p> <p>Parengtas Projektas su siūlomais sprendinių alternatyviais variantais pristatomas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams per 4 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.</p> <p>Projektas pilnai užbaigiamas ir pateikiamas Užsakovo sprendinių pritarimui iki ekspertizės per 150 (šimtą penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.</p> <p>Gavus Užsakovo pritarimą, Projektas pateikiamas Užsakovui (arba Užsakovo nurodytam Projekto ekspertizę atliksiančiam asmeniui) bendrajai ir specialiajai (jei tokia būtų būtina) projekto ekspertizei per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pritarimo.</p> <p>Projektuotojas pataiso Projektą pagal bendrosios statinio projekto ekspertizės pastabas per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų gavimo ir užbaigia Projekto ekspertizę (gaunamas teigiamas Projekto bendrosios ekspertizės aktas).</p>

	<p>Statybą leidžiantis dokumentas gaunamas gavus teigiamą Projekto ekspertizės išvadą ne vėliau kaip per 180 (šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų nuo projektavimo paslaugų Sutarties įsigaliojimo dienos..</p> <p>Kartu su statybą leidžiančiu dokumentu Projektuotojas Užsakovui pateikia galutinę, pagal IS „Infostatyba“ Projektą derinančią instituciją pastabas pataisyta projektinę dokumentaciją. Tai Projektuotojas turi patvirtinti raštiškai.</p>
11.	<p>Reikalavimai projektavimo paslaugoms:</p> <p>Projekto rengimo dokumentams taikomi visi teisés aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai.</p> <p>Projektas rengiamas vadovaujantis:</p> <p>Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos, gaisrinės saugos ir paskirties reikalavimus; teisés aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klasses; kitais teisés aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos, gaisrinės saugos ir paskirties dokumentais.</p> <p>Projektas turi būti rengiamas naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą.</p> <p>Projekte naudojamų teisés aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir kt. dokumentų aktualumas pagal statybos įstatymo 24 straipsnio 24 punktą.</p> <p>Rengiant Projektą vadovautis šia projektavimo užduotimi, Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje išvardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais.</p> <p>Projekto sprendiniai, pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brēžiniuose bei darbų kiekių žiniaraščiuose, turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto sudedamųjų dalių neturi prieštarauti vieni kitiems.</p> <p>Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, minimaliai reikalavimais statybos darbų ir technologijų kokybei bei atlikimui laikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklėse http://www.statybostaisykles.lt/. Turi būti vadovaujamas aktualiomis taisyklių redakcijomis.</p> <p>Projekte turi būti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo junginių (mazgų), kad viešo pirkimo metu tiekėjas (rangovas) galėtų suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę statybos darbų kainą. Parengiami brēžiniai: planai, pjūviai, fasadai, mazgai, inžinerinių vamzdynų (vandentiekis, nuotekos; šildymas, vėdinimas, dujotiekis, kt. pvz.: dūmų šalinimas, jeigu toks yra numatytas), priešgaisrinės saugos sistemos, elektros inžinerinės sistemos aksonometrinės ar kitos schemas ir t.t.</p> <p>Projekto sprendiniai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisés aktus, normatyvinius statybos techninius dokumentus, higienos normas.</p>
12.	<p>Projekto sudedamosios dalys: <i>(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“)</i></p> <p>Projektuotojas privalo parengti visas reikalingas techninio darbo projekto dalis, vadovaudamas investicijų plane numatytomis priemonėmis ir galiojančiais įstatymais bei kitais teisés aktais.</p>

	<p>Projektuotojas privalo parengti kitas projekto dalis, suderintas su Užsakovu, kurios būtinės Investicijų plane numatyta priemonių įgyvendinimui atsižvelgiant į konkretaus objekto specifiką.</p> <p>Dalyks gali būti komplektuojamos vienoje byloje/ tome.</p>				
13.	<p>Projektavimo darbų apimtis, rengiami Projekto sudedamųjų dalių sprendinių dokumentai.</p> <p>Turi būti suprojektuoti ir pateikti šie projekto sprendiniai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pastato ir jo bendrujų inžinerinių sistemų energinį efektyvumą didinančios ir kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės; - Privalomai suprojektuoti valstybės remiamas atnaujinimo (modernizavimo) priemones [Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjėjo 23 d. nutarimas Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823)]; - Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas [Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjėjo 23 d. nutarimas Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823)]; - Projekto sprendiniai turi būti suprojektuoti pagal gyventojų pasirinktą ir patvirtintą investicinių planą. <p>Projektuotojas privalo parengti kelis skirtingus fasado apdailos sprendinius (medžiagų (didelio formato akmens masės plytelių arba fibrocementinės plokštės) ir spalvinės gamos). Sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu ir butų ir kitų patalpų savininkais Techninio darbo projekto pristatymo metu.</p>				
14.	<p style="text-align: center;">VALSTYBĖS REMIAMOS DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS PAGAL SUDERINTĄ INVESTICIJŲ PLANĄ*</p> <p style="text-align: center;">B paketas</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">I.</td> <td style="width: 90%;">ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas</td> </tr> </table>	I.	ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS	1.	Šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas
I.	ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS				
1.	Šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas				

		<p>Įrengiamas naujas automatizuotas šilumos punktas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esamo šilumos punkto demontavimas. 2. Naujo šilumos mazgo su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šaldo vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.
		1 kompl.
2.		<p>Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas</p> <p>Ant pastato stogo įrengiama fotovoltinė saulės modulių jégainė. Paruošiamas paviršius, montuojamos saulės modulių konstrukcijos, hidroizoliuojant montavimo taškus, saulės modulių ir elektros įrangos montavimas bei kabelių klojimas, įrengiamas įžeminimas, tikrinami parametrai. Galingumas : ~5 kW</p>
3.		<p>Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas (balansavimas, vamzdynų keitimas, izoliavimas, šildymo prietaisų, termostatiniai ventilių įrengimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas)</p>

	<p>Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių su impulsiniais vamzdeliais įrengimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Reguliuojamosios armatūros priedų paruošimas montavimui; 4. Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas; 5. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksplotacijai; 6. Sumontuotos įrangos izoliavimas. Darbams naudojama armatūra, technologijos ir apimtys parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.</p> <p>Kiekis: ~ 14 vnt.</p> <p>Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariovas dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.</p> <p>Kiekis: ~207 m</p> <p>Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.</p> <p>Kiekis: ~858 m</p> <p>Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atskant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuémimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.</p> <p>Kiekis: ~118 vnt.</p> <p>Termostatinį radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinį vožtuvų montavimas.</p> <p>Kiekis: ~118 vnt.</p> <p>Šildymo daliklinės apskaitos sistemos su nuotolinii duomenų nuskaitymu įrengimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir per davimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistruavimas. Darbams naudojamos medžiagos ir</p>
--	---

		technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu. Kiekis: ~118 vnt.
4.	Karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas	<p>Automatinių balansinių ventilių ant stovų įrengimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas Kiekis: ~4 vnt.</p> <p>Magistralinių karšto vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas. Priemonė apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu. Kiekis: ~208 m</p>
		<p>Karšto vandentiekio sistemos tiekiamujų stovų keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karšto vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, išskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu. Kiekis: ~101 m</p>
5.	Natūralios védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas	<p>Išvalomi ir dezinfekuojami natūralaus védinimo kanalai, suremontuoti ir atstatyti apgriuvusias kaminelių dalis, pakeisti védinimo grotelės. Darbai. 1. Védinimo kanalų valymas, dezinfekavimas; 2. Védinimo grotelių keitimas; 3. Védinimo kanalų remontas virš stogo. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitinkti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių. Kiekis: ~38 butai</p>
6.	Individualių rekuperatorių įrengimas	

	Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualų minirekuperatoriu butams Nr.: 1; 2; 4; 5; 13; 14; 17; 19; 24; 25; 27; 28; 30; 31; 36; 38. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorės sienose; 2. Mini rekuperatoriaus montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatoriaus prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas. Kiekis: ~16 kompl.
7.	Sutapdinto (plokščio) stogo šiltinimas, stogo dangos įrengimas Šiltinama stogo konstrukcija, įrengiama nauja prilydoma danga. Stogo danga parenkama techninio darbo projekto metu. Atnaujinami laiptinių stogeliai. Numatomi darbai: naujos dangos įrengimas ant jau esamos dangos, parapeto pakelimas iki reikiamo aukščio, nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas, garo izoliacijos įrengimas, stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas, stogo dangos įrengimas, įlajų, ventiliacijos kaminelių įrengimas, prieglaudų aptaisymas, paprapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas, žaibosaugos atstatymas, senų kopėcių ir/ar liukų pakeitimas, antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. Lietaus nuotekų vamzdžius pakeisti iki artimiausio šulinio. Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastiniai vamzdžiai ir fasoninės dalys, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindų ardymas ir atstatymas, stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti; atliekamas hidraulinis bandymas. I bendrą kainą įskaičiuoti visi aukščiau išvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apšiltinto pastato stogo šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.05.01:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimo" keliamus reikalavimus. Šilumos perdavimo koeficientas: $U \leq 0,15 \text{ (W/m}^2\text{K)}$ Šiltinamas sutapdintas stogas: ~ 391,00 m ² Lietaus nuvedimo stovai: ~28,00 m Lietaus nuvedimo vamzdynai rūsyje: ~ 26,00 m Lietaus nuvedimo išvadai: ~11,00 m
8.	Išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą

		<p>Įrengiamas vėdinamas pastato fasadas, apdaila numatoma techninio darbo projekto rengimo metu. Atliekamas išorinių sienų šiltinimas įskaitant ir konstrukcijų defektų pašalinimą. Sienos šiltinomas akmens vata. Numatomas Sienos balkonuose šiltinomas tinkuojamo fasado būdu. Šiltinami balkonų atitvarai. Numatyti visų inžinerinių sistemų prijungimo mazgų prie pastato perkėlimas ant naujai formuojamų išorės atitvarų. I bendrą kainą įskaičiuoti visi aukščiau išvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apšiltintų sienų (taip pat ir cokolio) šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvetėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Numatvti papildoma sandarinima tarp lango rėmo ir išorės sienos (angokraščio).</p> <p>Apšiltinamas fasadas: ~ 2249,00 m² Balkonų atitvarų šiltinimas: ~ 290,00 m² Sienų balkonuose šiltinimas : ~566,00 m² Tarpų sandarinimas: ~141,00 vnt Šilumos perdavimo koeficientas : U < 0,18 (W/m²K)</p>
9.	Cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą	<p>Atliekami cokolio antžeminės ir požeminės dalies (igilinant ne mažiau nei 1,2 m) apšiltinimo ir apdailos darbai. Pamatai padengiami hidroizoliacija, įrengiamas termoizoliacinis sluoksnis. Antžeminės dalies apdaila parenkama techninio darbo projekto rengimo metu. Numatyti visų inžinerinių sistemų prijungimo mazgų prie pastato (elektros kabeliai, dujų vamzdynas ir kt.) perkėlimą ant naujai formuojamų išorės atitvarų. Cokolio šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvetėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.</p> <p>Bendras kiekis: ~ 209,00 m² Antžeminė dalis : ~ 100,00 m² Požeminė dalis : ~109,00 m²</p> <p>Šilumos perdavimo koeficientas : U < 0,22 (W/m²K)</p>
10.	Nuogrindos sutvarkymas	

	<p>Sutvarkyti nuogrindą aplink pastatą. Numatomi darbai: dangos išardymas (įskaitant atliekų sutvarkymą); pagrindo sluoksnio įrengimas; vejos bordiūrų įrengimas; pasluoksnio įrengimas; naujos dangos įrengimas</p> <p>Kiekis: ~94,00 m</p>
11.	<p>Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą</p> <p>Įstiklini balkonus pagal vieningą projektą. Balkonai stiklinami nuo atitvaro iki lubų (iki pusės). Numatomi darbai: 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmu konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 4. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 5. Angokraščių apdaila; 6. Balkono laikančių konstrukcijų ir saugos aptvarų atnaujinimas. Investicijos numatomos butams pagal balkonų plotą, o rengiant techninį projektą jos gali būti tikslinamos. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitinkti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.</p> <p>Šilumos perdavimo koeficientas 1.1<sub>n</sub><1.3 (W/m<sup>2</sup>K)</p> <p>Kiekis: ~334,30 m²</p>
12.	<p>Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas (įskaitant apdailos darbus)</p> <p>Pakeisti rūsio ir laiptinės langus. Įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitinkti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.</p> <p>Bendras kiekis: ~22,17 m²</p> <p>Laiptinės langai: ~17,87 m²</p> <p>Rūsio langai: ~ 4,3 m²</p> <p>Šilumos perdavimo koeficientas : U ≤ 1,3 (W/m<sup>2</sup>K)</p>
13.	<p>Bendrojo naudojimo lauko durų (iėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant apdailos darbus)</p>

	<p>Pakeisti bendrojo naudojimo patalpų lauko duris naujomis, sandariomis durimis. Durims montuojami durų pritraukikliai. Darbų sudėtis: 1. senų blokų išémimas iš sienų, išskaitant atliekų sutvarkymą; 2. naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. spynų ir durų pritraukėjų įrengimas. Įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitinkti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.</p> <p>Bendras kiekis: ~24,68 m² Įėjimo durys : ~2,81 m² Rūsio durys : ~2,01 m² Tambūro durys: ~3,36 m² Konteinerinės durys: ~3,78 m² Laiptinės balkonų durys: ~12,72 m² Šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 1,4 (W/m²K)</p>
	<p>Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgalijų poreikiams (panduso įrengimas)</p> <p>Suremontuoti įėjimo laiptus. Įėjimus pritaikyti neįgalijų poreikiams (panduso įrengimas). Įėjimo laiptų remonto darbų sudėtis: 1. Monolitinių laiptų remontuojančios dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant. Panduso įrengimo darbų sudėtis: 1. Aikštelės paruošimas; 2. Pagrindo įrengimas; 3. Panduso konstrukcijos įrengimas; 4. Turėklų montavimas.</p> <p>Panduso įrengimas: ~ 2,5 m² Lauko laiptų remontas: ~1,5 m³</p>
14.	<p>Liftų atnaujinimas (modernizavimas) - jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais</p> <p>Montuojamas naujas energetiniu požiūriu efektyvesnis liftas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. lifto šachtos angų apsauginių aptvėrimų demontavimas; 2. esamo lifto demontavimas ir utilizavimas; 3. lifto šachtos koregavimas; 4. naujo lifto montavimas pritaikant neįgalijų poreikiams; 5. elektros maitinimo įvado pritaikymas; 6. elektros valdymo tinklų montavimas; 7. angokraščių aptaisymas metaliniais apvadais; 8. sienų ir grindų apdailos prie lifto šachtos angų sutvarkymas; 9. lifto įžeminimo sutvarkymas; 10. lifto paleidimo - derinimo darbai ir pridavimas įgaliotoms ištaigoms.</p> <p>Kiekis: 1 vnt.</p>
15.	<p>Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo langais (išskaitant apdailos darbus)</p>

	<p>Pakeisti senus butų ir kitų patalpų langus naujais PVC profilių gaminiais su stiklo paketais. Šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 1,3$ (W/m²K). Darbų sudėtis: senų blokų išémimas iš sienų, iškaitant atliekų sutvarkymą; palangių išémimas; naujai montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; vidaus ir lauko palangių įrengimas; sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; angokraščių apdaila. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitinkti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.</p> <p>Butų langai: ~28,98 m² Balkonų durys: ~15,90 m²</p> <p>Šilumos perdavimo koeficientas : $\leq 1,3$ (W/m²K)</p>
16.	<p>Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos, apšvietimo sistemos atnaujinimas (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas)</p> <p>Pakeisti bendrojo naudojimo patalpų elektros instalaciją nuo įvado iki butų apskaitos spintų, apskaitos spintose sumontuoti naujus atjungimo automatus. Esami laidų, šviestuvai, jungikliai demontuojami, montuojami kirtikliai, automatai, srovės nuotekio relēs, elektros kabeliai, paskirstymo dėžutės, jungikliai, judestis davikliai, matuojamos varžos.</p> <p>Kiekis: 1 kompl.</p> <p>Magistralinių kabelių keitimas ir laiptinės apšvietimas: ~ 9,00 vnt. Automatų ir skydinių pakeitimas (butų skaičiu): ~ 38,00 vnt. Rūsio instalacija: ~221,00 m²</p>
17.	<p>Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės</p>
17.1.	<p>Buitinių nuotekų sistemas atnaujinimas ar keitimas</p> <p>Pakeisti buitinių nuotekų stovus, vamzdyną rūsyje ir išvadus iki pirmo šulinio. Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastiniai vamzdžiai ir fasoninės dalys, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindų ardymas ir atstatymas, stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti; atliekamas hidraulinis bandymas.</p> <p>Kiekis: 1kompl.</p> <p>Buitinių nuotekų stovai : ~ 120,00 m Buitinių nuotekų rūsio vamzdynai: ~ 26,00 m Išvadai:~11,00 m</p>
17.2.	<p>Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas</p> <p>Pakeisti šaldojo vandentiekio magistralinius vamzdynus ir stovus. Esamas vamzdynas demontuojamas, montuojami nauji vamzdžiai, uždaromoji armatūra, nauji stovai ir atšakos į butus, vamzdynų praplovimas, dezinfekcija ir hidraulinis bandymas.</p> <p>Geriamojo vandens magistraliniai vamzdynai: ~208,00 m Stovai : ~101,00 m Kiekis: 1 kompl.</p>
17.3.	<p>Laiptinių vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas, turėklų atnaujinimas ir dažymas</p>

	<p>Laiptinėse atliekamas atskirų vietų sienų tinkuotų paviršių atstatymas, nudažant pažeistą tinką ir tinkuojant naujai, gruntavimas, glaistymas, senų dažų pašalinimo ir dažymo darbai; lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu, laiptinių grindų ir laiptų remontas, išskaitant pažeistų vietų iškirtimą ir išmušų užtaisymą bei paviršiu nudažymą; turėklų paprastasis remontas, išskaitant senų dažų ir rūdžių nuvalymą, dažymą bei netinkamų porankių keitimus.</p> <p>Kiekis: 1 komplektas Laiptinių sienų plotas: ~ 512,00 m² Lubų plotas: ~194,00 m² Laiptų ir grindų plotas: ~194,00 m² Turėklų plotas: ~86,00m²</p>
	<p>*Projektavimo techninėje užduotyje aprašomas atnaujinimo (modernizavimo) priemonės pagal savo esmę turi atitikti Investicijų plane planuojamas įgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) priemones. Rangovas, Projektuotojas, suderinės su Užsakovu, gali priimti labiau ekonomiškai pagrįstus ir racionalius projektinius sprendinius vadovaudamasis ekonominio naudingumo kriterijumi.</p>
15.	<p>Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas (lyginant su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki Projekto sprendinių įgyvendinimo):</p>
15.1.	<p>Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniu $\leq 95,26$ kWh/m²/metus (esama padėtis - $\leq 285,93$ kWh/m²/metus).</p>
15.2.	<p>Skaičiuojamujų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas $66,68\%$. Turi būti pateiktas irodantys reikalingi skaičiavimai, kiti dokumentai.</p>
16.	<p>Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė Planuojama B energinio naudingumo klasė</p>
17.	<p>Parengtuose Projekto dokumentuose turi būti užtikrintas ES struktūrinės paramos ženklinimas bei numatytais reikalavimais statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietai) įrengti stendą su informacija apie statomą statinį, užtikrinantį informavimą apie ES paramą, įgyvendinant projektą, ir ES struktūrinės paramos ženklinimą.</p>
18.	<p>Statinio projekto ekspertizė (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“) Projekto Ekspertizė yra privaloma. Statinio projekto ekspertizę organizuoja Užsakovas. Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal privalomąsias Ekspertizės pastabas.</p>
19.	<p>Užsakovui pateikiamų Projekto dokumentacijos egzempliorių skaičius Projektas įforminamas reglamentuose nustatyta tvarka, komplektacija sudeinama su Užsakovu.</p>

	<p>Užsakovui Projektuotojas pateikia:</p> <p>3 (egzempliorius) parengto Projekto popierinius egzempliorius;</p> <p>1 (vieną) kompiuterinę laikmeną (USB laikmenoje) pilnos apimties (visų pasirašytų sudedamujų dalijų dokumentų) Projektą (STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“);</p> <p>1 (vieną) kompiuterinės laikmenos nuasmenintą versiją pilnos apimties (visų pasirašytų sudedamujų dalijų dokumentų) Projektą;</p> <p>Atskiru tomu ar atskira byla komplektuoojamos bendroji, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalys, sąnaudų kiekių žiniaraščiai, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.</p>
	<p>Projekto taisymai</p> <p>Paaiškėjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminių klaidų arba jis neatinka realių statybos sąlygų, Projektas (Projekto dalis) grąžinamas jį parengusiam Projektuotojui, kuris privalo neatlygintinai pataisyti Projektą. Atlitki Projekto sprendinių pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitinkti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.</p> <p>Pagrindiniai nurodymai sprendinių derinimui, pritarimui ir kt.:</p> <p>Projektavimas pradedamas tik suderinus visus klausimus su Užsakovu ir patikslinus užduotį projektavimui, atitinkti galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams.</p> <p>Projekto sprendinius, medžiagų, įrenginių ir statybos produktų technines specifikacijas ir technologijas suderinti su Užsakovu.</p> <p>Projektuotojas parengia projektuoamo pastato išorinių atitvarų šiltinimo ir apdailos įrengimo sistemos kelis variantus ir suderina juos su Statytoju ir Užsakovu iki 10.3 punkte nurodyto termino (<i>pagal STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės jėjimo durys“</i>).</p>
20.	<p>Projektą derinti su kitomis valstybinės priežiūros institucijomis, kaip to reikalauja įstatymai, kiti teisės aktai.</p> <p>Gauti Užsakovo pritarimą Projekto esminiams sprendiniams ir Projekto tvirtinimą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „<i>Statinio projektavimas, projekto ekspertizė</i>“ 52 - 55 punktais.</p> <p>Projektuotojas privalo pateikti Projekto sudedamujų dalijų sprendinių tarpusavio sederinimo aktus, pasirašytus Projekto vadovo ir Projektų dalijų vadovų ir prisimti atsakomybę už šių aktų turinį ir sprendinių atitinkti faktinėms statybos sąlygomis.</p> <p>Projektuotojas privalo pateikti projekto vadovo pritarimą projekto dalijų vadovų paskyrimui (pasamdymui).</p> <p>Bet koks projektinių sprendinių keitimas, papildymas ar taisymas privalo būti sederintas su Užsakovu, įformintas teisės aktų nustatyta tvarka.</p> <p>Projektinių sprendinių klaidų pašalinimas ar pakeitimas kitais projektiniais sprendiniais visa sutarties galiojimo laiką Projektuotojo privalo būti atliekamas neatlygintinai, per su Užsakovu sederintą terminą. Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos</p>

	<p>laidos projektinių sprendinių dokumentą, šiam dokumentui suteikiama nauja laida. Jei projekto dokumentai keičiami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieną kartą dokumentams suteikiama nauja laida. Projektuotojas, parengęs projektą, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jį pasirašęs, patvirtina, kad projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinį statybos techninių dokumentų, normatyvinį statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, ir atsako už viso projekto kokybę, projekto keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes.</p> <p>Projekto rengimo ar rangos metu išaiškėjus blogiemis Projekto sprendiniams (neatitinkantiems galiojančių teisės aktų reikalavimų, nepagrūstiems skaičiavimais, nesuderintiems tarpusavyje ir dėl to kylant techninio Projekto keitimo/taisymo būtinybei) ir/ar klaidoms, Projektuotojas privalo pataisyti Projektą be papildomo atlygio ir jį suderinti su Užsakovu, kitomis institucijomis, išleidžiant naujos laidos Projekto dokumentą, o esant būtinybei, ir gauti naują statybą leidžiantį dokumentą bei apmokėti Užsakovo patirtas pakartotinės pataisyto/pakeisto techninio Projekto ekspertizės išlaidas net ir tuo atveju, jeigu Užsakovas priėmė Projektą ir pritarė projektiniams sprendiniams.</p> <p>Atlikti esamų želdinių vertinimą sklype ir - jei projektuojamos dangos priartėja arčiau nei per 5 metrus - valstybineje žemėje. Plane želdinius žymėti nurodant realų lajos projekcijos plotą plane suteikti jiems unikalų numerį, nurodyti kamieno skersmenį ir būklę. Saugotinų želdinių būklė vertinama remiantis LR AM įsakymu D1-5 patvirtintų taisyklių „Dėl Želdynų ir želdinių inventoriavimo ir apskaitos taisyklių“ 2 priedu (informaciją kurie želdiniai yra saugotini rasite 2008 m. kovo 12 d. LR Vyriausybės nutarime Nr. 206). Aiškiai grafiškai vaizduoti šalinamus medžius, nurodyti šalinimo priežastį.</p> <p>Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės paskelbtomis taisyklemis (10 taisyklių) geresnei miesto architektūrai.</p>
	<p>Projekto taikymas</p> <p>21. Projektuotojas yra parengto Projekto autorius.</p> <p>Turtinės Projekto teisės yra Patalpų savininkų nuosavybė.</p>
	<p>Projekto pristatymas</p> <p>22. Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projektą ir alternatyvius galimus pasirinkti techninius sprendinius Užsakovo suorganizuotame susirinkime Vilniaus mieste (savivaldybės darbuotojams, pastatus administruojančių įmonių darbuotojams, daugiaubčių daugiaubčio namų namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui ir butų ir kitų patalpų savininkams savininkų bendrijų valdymo organams ir kt. dalyviam). </p>
	<p>Statinio projekto vykdymo priežiūra. (vadovaujantis galiojančiais STR „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“)</p> <p>Projektuotojas įsipareigoja visą daugiaubčio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbų vykdymo laikotarpi, nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo įforminimo teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoti ir užtikrinti tinkamą statinio projekto vykdymo priežiūros atlikimą, numatyta šioje užduotyje bei galiojančiuose teisės aktuose. Už visas išlaidas, susijusias su projekto vykdymo priežiūros veiklomis, atsakingas Projektuotojas.</p> <p>Statinio projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriumi „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“, kitais teisės aktais.</p>

Privaloma visų statinio Projekto sudedamujų dalij sprendinių vykdymo priežiūra, kuria vykdo Projektuotojas.

Iki statinio statybos pradžios Projektuotojas Užsakovui pateikia ir suderina:

kalendorinį statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafiką, vykdomo eigą ir metodų aprašymą;

statinio projekto vykdymo priežiūros grupės sudėtį (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir visų statinio projekto dalij vykdymo priežiūros vadovų vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančią teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktinė informacija – telefonai, elektroniniai paštai);

lankymosi statybietėje laiką ir tvarką. Projektuotojas visu statinio projekto vykdymo priežiūros laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje (statybietėje) tokiu periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą statinio projekto vykdymo priežiūros atlikimą, tačiau visais atvejais statinio projekto vykdymo priežiūrai skirti ne mažiau kaip po 8 val. (kiekvienam vadovui ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovui) per savaitę (nebent šalyje susitarę kitaip), o, esant pagrįstam Užsakovo nurodymui, ir dažniau. Lankymosi statybietėje ir projekto vykdymo priežiūros rezultatai privalo būti fiksuojami Statybos žurnale.

Projektuotojo paskirtų (pasamdytu) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovo pareigos ir teisės apibrėžtos STR 1.06.01:2016 *VI skyriaus ketvirtajame skirsnje*. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovas atsako už pareigų vykdymą ir teisių naudojimą ar nepasinaudojimą jomis įstatymu nustatyta tvarka.

Projektuotojas privalo vykdyti Užsakovo pateiktus nurodymus, jei jie neprieštarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebėtų statinio Projekto sprendinių klaidų taisymą. Pateikti pakoreguotus Projekto sprendinius ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jų paaiškėjimo.

Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami statinio Projekto sprendinių keitimai atliekami STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VI skyriuje nustatyta tvarka.

Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami statinio Projekto sprendinių keitimai turi būti įregistruojami Statybos darbų žurnale. Užsakovui nurodžius Projektuotojas privalės pildyti elektroninį statybos žurnalą.

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovas, atliekantys statinio Projekto (Projekto dalies) vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto dalies) sprendinių pakeitimai atitinktu Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statinių reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi būti suderinti su Užsakovu raštu.

Projektuotojas privalo užtikrinti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir projekto dalij vadovų pagal kompetenciją) prievoles pasirašyti paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jeigu jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

	<p><u>Visu statinio projekto vykdymo priežiūros laikotarpiu Projektuotojas privalo:</u></p> <p>Teikti patarimus (įskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paaiškinimus statybos rangovams (subrangovams).</p> <p>Teikti rekomendacijas ir imtis visų būtinų veiksmų, užtikrinant statinio statybos ir apdailos darbų kokybę ir atitinkti projektui;</p> <p>Imtis visų būtinų veiksmų siekiant ištaisyti statinio statybos ir apdailos darbų klaidas;</p> <p>Teikti rekomendacijas Užsakovui tais atvejais, kai rangovas (subrangovai) nevykdė Projektuotojo rekomendaciją ir/ar nurodymą (kai rangovas (subrangovai) pažeidžia Projektuotojo ar Užsakovo teises);</p> <p>Esant Užsakovo prašymui, Projektuotojas privalo dalyvauti visuose gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kt. susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose sprendžiami su Projekto įgyvendinimu susiję klausimai;</p> <p>Atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojančiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose statinio projekto vykdymo priežiūrą, taip pat būtinus jos tinkamam užtikrinimui.</p> <p>Dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūrose, teikiant paaiškinimus statinio užbaigimo Komisijai, kartu su rangovu parengti visą būtiną dokumentaciją, kuri teikiama Komisijos darbui ir LR IS „Infostatyba“ statybos užbaigimo procedūroms atlikti.</p> <p><u>Projektuotojas įsipareigoja teikti Užsakovui statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitas:</u></p> <p>Tarpinės ataskaitos rengiamos ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai. Jose glaučiai aprašoma statinio projekto vykdymo priežiūros eiga, rekomendacijos ir išvados dėl vykdomų darbų atitinkimo projekto sprendiniams, pateikiamas pastabos įrašytes statybos žurnale ir/ar pateiktos oficialiais pranešimais, užpildoma ir pateikiama statinio Projektų (visų sudedamuju Projekto dalių) projektinių sprendinių pakeitimų lentelė. Užsakovui patikrinus ir patvirtinus ataskaitą Projektuotojas teikia saskaitą už tinkamai atliktas paslaugas;</p> <p>Baigiamoji ataskaita pateikiama iki statinio statybos užbaigimo procedūrų LR IS „Infostatyba“ pradžios. Šioje ataskaitoje glaučiai aprašoma statinio projekto vykdymo priežiūros eiga, pateikiamas rekomendacijos statinio ir jo inžinerinių sistemų eksploataavimui, užpildoma ir pateikiama baigtinė statinio Projektų (visų sudedamuju Projekto dalių) projektinių sprendinių pakeitimų lentelė. Projektuotojas kartu su statybos rangovu suformuoja ir kėlimui į LR IS „Infostatyba“ parengia statinio projekto galutines projekto sprendinių dokumentų laidas, įformintas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ nustatyta tvarka. Galutinis apmokėjimas už projekto vykdymo priežiūrą atliekamas patvirtinus baigiamąjį ataskaitą ir Projektuotojui gavus statinio statybos užbaigimo dokumentą teisės aktų nustatyta tvarka.</p>
24.	<p>Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga.</p> <p>Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašius statybos užbaigimo aktą. <i>(Vadovaujantis galiojančiais STR „Statybos užbaigimas“)</i></p>
25.	<p>REIKALAVIMAI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTŲ KALBAI (-OMS):</p> <p>Projeketas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.</p>

REIKALAVIMAI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTU ĮFORMINIMUI, SUDĖČIAI IR PAN.:

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos sąlygos, kuriomis vadovaujantis turės būti atliekami darbai, turi būti nurodyti parengtoje projektinėje dokumentacijoje ir techninėse specifikacijose.

Projekto sudedamųjų dalių techninės specifikacijos turi būti parengtos konkrečiai šiam Projektui, išsamios ir detaliros, parašytos.

Projektuotojas privalo užtikrinti ir Užsakovui pareikalavus, pateikti dokumentus, užtikrinančius jog Projekto sudedamųjų dalių techninėms specifikacijoms atitinkančius statybos produktus, medžiagas, įrenginius, gaminius ir kt. gali tiekti ne mažiau kaip trys gamintojai. Ši informacija, Užsakovui pareikalavus, turi būti pateikiama Projekto sudedamųjų dalių techninėse specifikacijose.

Visos projekte nurodytos medžiagos, statybos produktais, įrenginiai ir gaminiai turi būti reikiama tvarka įteisinti ES ir/ar Lietuvoje.

Darbų kiekį žiniaraščiai turi būti sudaromi pagal projektavimo užduoties reikalavimus. Projekto brėžiniuose, darbų kiekį žiniaraščiuose darbus grupuoti pagal projekto sudedamąsių dalis ir atskirų darbų grupes (darbų grupių skirstymas turi būti suderintas tarp projektų dalių).

Formuojant minimalius statybos darbų technologijų ir kokybės reikalavimus panaudoti nuorodas į www.statybostaisykles.lt aktualiose redakcijoje esančius atitinkamus statybos darbų technologijų ir kokybės aprašus.

26. Projektas komplektuojamas ir įforminamas *LST 1516:2015* nustatyta tvarka.

Užsakovui turės būti pateikti 3 (trys) spausdinti ir pasirašyti originaliais parašais Projekto (pataisyto po ekspertizės ir IS „Infostatyba“ derinančių institucijų pastabas, po statybų leidžiančio dokumento gavimo) egzemplioriai ir elektroninės Projekto *.pdf bei *.adoc versijos (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal Projekto sudedamąsių dalis bei *STR 1.05.01:2017 „Statybų leidžiantys dokumentai, statybos užbaigimas“* nustatytus minimalius raiškos reikalavimus, maksimalų rinkmenos dydį, kt.) kompaktinio disko (CD/DVD) ar USB formate ir perduodami Užsakovui. Visi Projekto sudedamųjų dalių sudėtyje esantys dokumentai, kuriuose yra fizinių asmenų asmens ar kiti neviešinami duomenys, privalo būti nuasmeninti.

Užsakovui turi būti perduotos parengtos darbinės failų versijos su neapribota galimybe juos redaguoti: skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiškais formatais), Projekto sudedamųjų dalių projektinių sprendinių brėžiniai – vektorine grafika (*.dwg, *.xls, arba kt. analogiškais formatais), tekstinės dalys (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais formatais).

Užsakovui turi būti perduota: Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas, statybų leidžiantis dokumentas, Projekto rengusių specialistų kvalifikacinių dokumentai, Projekto vadovo paskyrimo dokumentai. Šie dokumentai turi būti pateikti *.adoc ir *.pdf formatais laikantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Prieš pradedant vykdyti statybos darbus, Rangovas apie statybos darbų pradžią per 5 darbo dienas Statytojo ir/ar Užsakovo vardu įpareigojamas teikti prašymus ir dokumentus (LR IS „Infostatyba“).

Atlikus Darbus ir gavus Statytojo ir/ar Užsakovo pasirašytą darbų perdavimo-priėmimo aktą, Rangovas Užsakovo pavedimu įpareigoja per 3 darbo dienas vykdyti Statybos užbaigimo procedūras, Statytojo ir/ar Užsakovo vardu teikti prašymus ir dokumentus (LR IS

„Infostatyba“), gauti pažymas, gauti statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentą ir apmokėti visas su Statybos užbaigimu susijusias išlaidas.

Rangovas, pagal statytojo (užsakovo) suteiktus įgaliojimus, privalo savo sąskaitą pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą, jeigu tai numato galiojantys teisės aktais.

Parengė:

Priėmė:

Data: 2023-01-06

**Vilniaus šilumos tinklai**

TVIRTINU:

Tinklo komandos vyresnysis
dispečeris

2023 m. gegužės 4 d.

PROJEKTAVIMO SĄLYGOS Nr.**23165**

Galioja iki 2028 m. gegužės 4 d.

1. Objekto pavadinimas, adresas:

Daugiabučio gyvenamojo namo Didlaukio g. 26, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas.

2. Užsakovas, statytojas:

UAB „Verkių būstas“ įm. k. 302813393 Kviečių g. 2-103, LT-08418 Vilnius.

3. Prijungimo taškas:

Esama pastato Didlaukio g. 26 šilumos punkto patalpa. Esamas įvadas.

4. Slėgis prijungimo taške:

		Šildymo sezono metu	Ne šildymo sezono metu	Dimensija
4.1.	Slėgis paduodamoje linijoje prijungimo taške	0,75-0,85	0,69-0,82	MPa
4.2.	Slėgis grįztamoje linijoje prijungimo taške	0,49-0,63	0,49-0,63	MPa
4.3.	Slėgių skirtumas	0,22-0,26	0,19-0,20	MPa

5. Skaičiuotinas šilumos tinklų temperatūrinis grafikas prijungimo taške:

5.1.	Tiekiamo šilumnešio temperatūra	115	°C;
5.2.	Grąžinamo šilumnešio temperatūra	60	°C;

6. Projektuojamo objekto šilumos poreikiai:

		Esami šilumos poreikiai	Nauji šilumos poreikiai	
6.1.	Bendras šilumos poreikis	0,410	0,240	MW;
6.2.	Poreikis šildymui	0,210	0,090	MW;
6.3.	Poreikis karštam vandeniu	0,200	0,150	MW;
6.4.	Poreikis vėdinimui	-	-	MW;
6.5.	Poreikis technologijai	-	-	MW;

7. Užsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti:

- 7.1. Šilumos punkto rekonstrukciją pagal nepriklausomą schemą pastato vidaus šildymui ir karšto vandens ruošimui (pastato šilumos punktas ir vidaus šildymo sistemos turi būti pritaikyti dirbtai prie 115/60 ir 65/45 (ateities perspektyvoje) temperatūrinių grafikų).
- 7.2. Atlikti Didlaukio g. 26 esamos įvadinės apskaitos patikrinamuosius skaičiavimus ir esant reikalui, numatyti šilumos energijos apskaitos pakeitimą.
- 7.3. Karšto vandens apskaitas butams su duomenų nuskaitymu.
- 7.4. Karšto vandens apskaitas komercinėms patalpoms (jeigu bus įrengiamos) su duomenų nuskaitymu.
- 7.5. Komercinėms ir gyvenamosioms patalpoms rekomenduojame įsirengti papildomus buitinius šilumos apskaitos prietaisus, kuriuos turės prižiūrėti tų patalpų savininkas, ant atšakų į komercines ir gyvenamąsias patalpas šilumos išdalijimo proporcijoms nustatyti.

8. Užsakovas (statytojas) privalo pastatyti:

- 8.1. Šilumos punkto rekonstrukciją pagal nepriklausomą schemą pastato vidaus šildymui ir karšto vandens ruošimui (pastato šilumos punktas ir vidaus šildymo sistemos turi būti pritaikyti dirbtai prie 115/60 ir 65/45 (ateities perspektyvoje) temperatūrinių grafikų).
- 8.2. Šilumos tiekėjo sumontuotos įvadinės šilumos energijos apskaitos ir šildymo sistemos papildymo skaitiklio (su duomenų nuskaitymo galimybe) prijungimą prie esamos šilumos tiekėjo duomenų perdavimo - nuskaitymo sistemos.
- 8.3. Šalto vandens apskaitą prieš karšto vandens ruošimo šilumokaitį su duomenų nuskaitymu ir prijungti prie esamos šilumos tiekėjo duomenų perdavimo - nuskaitymo sistemos.
- 8.4. Karšto vandens apskaitas butams su duomenų nuskaitymu.
- 8.5. Karšto vandens apskaitas komercinėms patalpoms (jeigu bus įrengiamos) su duomenų nuskaitymu.
- 8.6. Šilumos energijos buitinius apskaitos prietaisus (jeigu bus įrengiami) su duomenų nuskaitymu.

9. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medžiagoms:

9.1. Reikalavimai šilumos punktui:

- 9.1.1. Įrengti termofikacinio vandens kiekiečio ribotuvą.
- 9.1.2. Projektinės termofikacinio vandens temperatūros reikalavimai šilumos punktui:
- 9.1.2.1. Grąžinamo į CŠT iš karšto vandens šildytuvo, esant dviej pakopoms, naudojimo metu - ne aukštesnė kaip 25 °C;
- 9.1.2.2. Grąžinamo į CŠT iš karšto vandens šildytuvo, esant vienai pakopai, naudojimo metu - ne aukštesnė kaip 30 °C bei recirkuliacijos kontūro, ir ne aukštesnė kaip 45 °C esant recirkuliacijai;
- 9.1.2.3. Grąžinamo į CŠT iš karšto vandens šildytuvo, esant vienai ar dviej pakopoms su recirkuliacija, budėjimo režime ne aukštesnė kaip 45 °C;
- 9.1.2.4. Grąžinamo į CŠT iš šildymo sistemos šildytuvo - ne daugiau kaip 5 °C aukštesnė už šilumnešio, grįžtančio iš šildymo sistemos.
- 9.1.3. Šilumos punktas turi būti suprojektuotas ir įrengtas taip, kad ne šildymo sezono metu karšto vandens gamyba vartotojo pusėje būtų užtikrinama pagal teisės aktų reikalavimus, kai šilumos tiekėjo pusėje termofikacinio vandens T₁ temperatūra nuo 60 °C iki 70 °C.

9.2. Reikalavimai šilumos ir karšto vandens apskaitai:

- 9.2.1. Apskaitos prietaisai privalo tenkinti LR norminių dokumentų reikalavimus ir turi būti metrologiškai patikrinti.

10. Kiti reikalavimai:

- 10.1. Pateikti AB Vilniaus šilumos tinklams iki statybos pradžios:

10.1.1. Pastato šilumos punkto bei šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų projektus *.pdf formatu (failus siųsti el. paštu info@chc.lt).

10.2. Projeketas turi būti suderintas su trečiosiomis šalimis.

10.3. Pateikti AB Vilniaus šilumos tinklams užbaigus statybos darbus:

10.3.1. Prašymą dėl šilumos punkto patikrinimo, šilumos pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo ir apskaitos įrengimo (kreiptis vienu prašymu), tuo pačiu iškviečiant AB Vilniaus


šilumos tinklų atstovą išduotų prisijungimo sąlygų įvykdymo patikrinimui. Prie prašymo turi būti pateikti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos, statybos užbaigimo akto, šilumos punkto(ų) parengties akto(ų) bei atsakingo asmens paskyrimo kopijos.

10.4. Prisijungimą prie veikiančių šilumos tinklų vykdyti ne šildymo sezono metu.

10.5. Vykdant pastato pamatų apšiltinimo ar kitus darbus šilumos tinklų apsaugos zonoje, turi būti gautas AB Vilniaus šilumos tinklų raštiškas sutikimas bei numatytos priemonės šilumos tinklų apsaugojimui.

10.6. Per du metus nuo šių techninių (projektavimo) sąlygų išdavimo datos negavus statybų leidžiančio dokumento, būtina kreiptis į šilumos tiekėją dėl techninių (projektavimo) sąlygų patikslinimo.

Rengė: Tinklo planavimo ir plėtros komandos inžinierė Virginija Daugevičienė

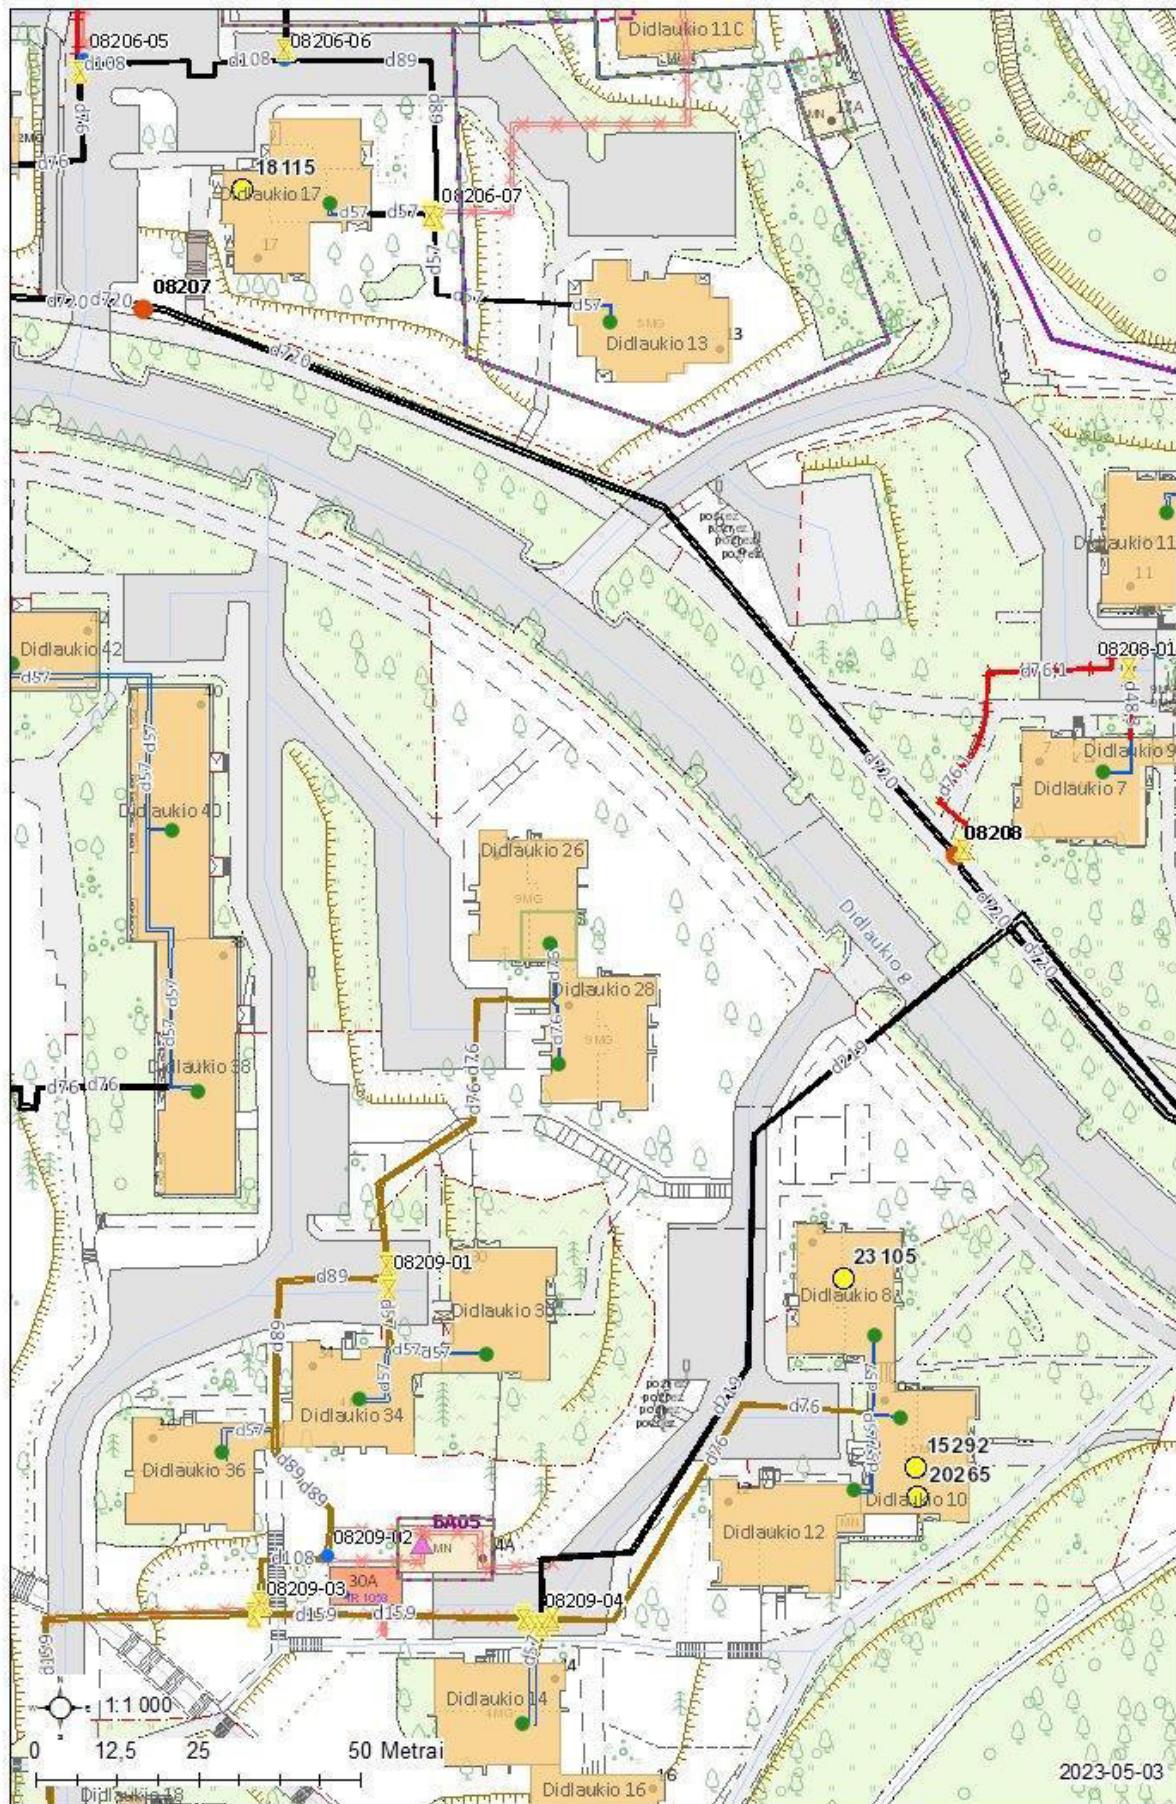



Atmintinė objektų vystytojams ir projektų rengėjams dėl šilumos punktų pastatuose su žemų temperatūrų šildymo sistemomis

AB Vilniaus šilumos tinklai Vadovų taryba patvirtino strateginį sprendimą naujose miesto plėtros teritorijoje vystyti žemų temperatūrų šilumos tiekimo tinklus (kaip pvz. Pilaitė, Bajorai, Pavilnionys ir pan.), o veikiančio tinklo zonoje vystytojams rekomenduoti naujose pastatuose įrengti žemų temperatūrų šildymo sistemas. Vadovaujantis šia strategine nuostata, naujose miesto plėtros teritorijoje būtų vystomi šilumos tiekimo tinklai pritaikyti veikti temperatūrų grafiku $65/45^{\circ}\text{C}$. Tokiu atveju, pastatų vidaus šildymo sistemos turėtų būti projektuojamos ne aukštesniam nei $60/40^{\circ}\text{C}$ temperatūrų grafikui. Kiekvienas naujas statybos objektas vertinamas individualiai ir informacija pateikiama jam išduodamose prisijungimo (projektavimo) sąlygose.

Žemų temperatūrų šilumos tiekimo tinklai būtų pritaikyti tiekiamo vandens temperatūros padidinimui iki 75°C dėl temperatūrinio šoko sukėlimo karšto vandens sistemos dezinfekcijos metu. Toks temperatūros pakėlimas yra reikalingas dėl Higienos normų reikalavimų tenkinimo.

Naujose miesto plėtros teritorijoje statomų pastatų šilumos punktas yra skaičiuojamas $65/45^{\circ}\text{C}$ šilumos tiekimo tinklų darbo režimui ir jvertinama galimybė veikti terminio šoko (75°C) sąlygomis.

Jau veikiančių šilumos tiekimo tinklų zonoje naujai statomų pastatų šilumos punktų įranga yra skaičiuojama $115/60^{\circ}\text{C}$ temperatūrų šilumos tiekimo tinklų darbo grafikui. Šiuo atveju turėtų būti jvertinta ir šilumos punkto darbo galimybė tiekiamo vandens temperatūrai pažemėjus 5°C . Pastatų vidaus šildymo sistemos turėtų būti projektuojamos ne aukštesniam nei $60/40^{\circ}\text{C}$ temperatūrų grafikui.

Toks temperatūrinių grafikų pasirinkimas sudarys sąlygas ateityje palaipsniui visų šilumos tiekimo tinklų apimtyje pereiti prie žemų (4 ir aukštesnės kartos) temperatūrų darbo režimo. Pastato arba jo šildymo sistemos nusidėvėjimo laikotarpis siekia 50 ar dar daugiau metų, todėl labai svarbu įrengti žemų šilumos nešiklio temperatūrų šildymo sistemas. Šilumos punktų nusidėvėjimo laikotarpis yra 15 metų, todėl šilumos punktui susidėvėjus jis galėtų būti keičiamas šilumos punktu pritaikytu šilumą pastatui tiekti iš žemų temperatūrų tinklo.

Tokia, trumpesnį nusidėvėjimo laiką turinčių šilumos tiekimo sistemos elementų pakeitimo taktika, leistų padidinti šilumos tiekimo sistemos transformacijos lankstumą ir didinti šilumos tiekimo efektyvumą, mažinti šiltnamio efektą sukeliančių duju išskyrimą aplinką ir mažinti šilumos kainą vartotojams.

AB Vilniaus šilumos tinklai

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus šilumos tinklai, AB
Dokumento pavadinimas (antraštė)	TS23165
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-05 Nr. SD-1827
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Verkių būstas, UAB
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-05 07:51
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-06 00:50
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-20 22:15 - 2027-03-19 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-05 15:42
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-05 15:42
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	VST-IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-07 11:55 - 2023-07-07 11:55
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Atmintinė dėl žemų parametrų tinklų.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230504.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-05-08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Danfoss HEXSelector 1.3.27

#2626-231014170737

Customer	Date	2023-10-14
Project	Engineer	A.S.
HEX Type	Contact Person	
Product Code	E-mail	
Units Connected	1 (Parallel)	

Calculated Parameters	Unit	Side 1	Side 2	
Flow Type		CounterCurrent		
Heat Load	kW	150,00		
Inlet Temperature	°C	65,0	40,0	
Outlet Temperature	°C	45,0	60,0	
Mass Flow Rate	kg/s	1,79	1,79	
Volumetric Flow Rate	L/min	109,09	108,87	
Total Pressure Drop	kPa	18,74	16,95	
Pressure Drop in Port	kPa	0,22	0,22	
Surface Margin	%	35,05		
LMTD	K	5,0		
HTC (Available/Required)	W/m²·K	10662 / 7895		
Port Velocity	m/s	1,00	1,00	
Shear Stress	Pa	32,79	30,01	

Properties of Fluid	Unit	Side 1	Side 2	
Fluid		Water		
Liquid Viscosity	mPa·s	0,5059	0,5491	
Liquid Density	kg/m³	986,5324	988,8471	
Liquid Heat Capacity	kJ/kg·K	4,1812	4,1799	
Liquid Thermal Conductivity	W/m·K	0,6448	0,6393	

Specifications	Unit	Side 1	Side 2	
HEX Type		XB59M-1-40		
Number of Plates		40		
Grouping		1*19M/1*20M		
Plate Material		AISI316L		
Effective Area	m²	3,80		
Brazing Material		Cu		
Volume	l	3,0	3,1	
Weight, empty/operating	kg	16,40 / 22,41		
Connection	Inlet	G 2 Thread	G 2 Thread	
	Outlet	G 2 Thread	G 2 Thread	
Certification/Approval Type		PED 2014/68/EU, Art. 4.3		
Minimum Design Temperature	°C	-10,0		
Maximum Design Temperature	°C	180,0		
Maximum Design Pressure	bar(g)	25,0	25,0	
H370.1-1.3.27				



Danfoss HEXSelector 1.3.27

#2626-231014170737

Customer	Date	2023-10-14
Project	Engineer	A. S.
HEX Type	Contact Person	
Product Code	E-mail	
Units Connected	1 (Parallel)	

Items		
Product Code	Pcs.	Component
004B1922	1	XB59M-1-40

Comments

Copper brazed stainless steel heat exchanger designed and configured for district heating systems, district cooling and other heating applications. The brazed heat exchanger features our new MICRO PLATES™, which enable heat to be transferred more effectively than in any previous model. Energy and cost savings, Longer life time, Corrosion-resistant design, Compact Design.

All data, mechanical, thermal, hydraulic, and other content in this document are intellectual properties of Danfoss A/S and may only be used for evaluating the calculation or quotation and may not, without written consent of Danfoss, be distributed to third party.

The data and calculation result shown in this datasheet is created based on information and/or data entered by the user and Danfoss disclaims any responsibility for the accuracy, completeness and/or correctness of such information and/or data, and the resulting data and calculation shown in the datasheet. It is the sole responsibility of the user to ensure that the data and calculation are in accordance with the requirements and expectations.

The calculation result shown in this datasheet does not consider any tolerances from measuring equipment in any installation and will over time differ from the calculations in software due to changes (including but not limited to) mechanical, fouling, wear, and tear.

This offer is made under the express condition that Danfoss Terms and Conditions of Sale ("Terms") apply, unless expressly set out otherwise in this offer. If the Terms are not enclosed hereto, the Terms are included by way of reference and are available at:

<http://salesconditions.danfoss.us/>

Danfoss may charge you separately for surcharges and fees, such as but not limited to: small orders, freight and handling, express delivery, return and cancellation, provided Danfoss has informed you of such surcharges and fees, e.g. in Danfoss order confirmation, as part of price lists, or as otherwise made available to you.

Please verify before confirming the offer the suitability of materials, data and temperature specified. Items not specified in the offer, including without limitation other materials, data, ancillary services, auxiliary materials, installation, erection, or commissioning are not included in the scope of the offer.

IMPORTANT NOTICE: Danfoss reserves the right to adjust prices for non-delivered Products in the event of changes in rates of exchange, variations in costs of materials, sub-suppliers' price increases, changes in custom duties, changes in wages, changes in freight rates, state requisitions or similar conditions over which Danfoss has no or limited control. Danfoss may charge Customer separately for surcharges and fees, such as but not limited to: small orders, freight and handling, express delivery, return and cancellation, provided Danfoss has informed Customer of such surcharges and fees, e.g. in Danfoss order confirmation, as part of price lists, or as otherwise made available to Customer.

Additionally, without limiting the generality of the foregoing: Due to the ongoing uncertainty and volatility on the raw material market, Danfoss reserves the right to update prices relating to stainless steel and raw other materials if they fluctuate more than +/-5%.



Danfoss HEXSelector 1.3.27

#2626-231014171047

Customer	Date	2023-10-14
Project	Engineer	A.S.
HEX Type	Contact Person	
Product Code	E-mail	
Units Connected	1 (Parallel)	

Calculated Parameters	Unit	Side 1	Side 2	
Flow Type		CounterCurrent		
Heat Load	kW	150,00		
Inlet Temperature	°C	115,0	40,0	
Outlet Temperature	°C	60,0	60,0	
Mass Flow Rate	kg/s	0,65	1,79	
Volumetric Flow Rate	L/min	40,23	108,87	
Total Pressure Drop	kPa	1,27	16,95	
Pressure Drop in Port	kPa	0,01	0,22	
Surface Margin	%	493,82		
LMTD	K	34,6		
HTC (Available/Required)	W/m²·K	6775 / 1141		
Port Velocity	m/s	0,37	1,00	
Shear Stress	Pa	4,66	30,01	

Properties of Fluid	Unit	Side 1	Side 2	
Fluid		Water		
Liquid Viscosity	mPa·s	0,3261	0,5491	
Liquid Density	kg/m³	967,8511	988,8471	
Liquid Heat Capacity	kJ/kg·K	4,2025	4,1799	
Liquid Thermal Conductivity	W/m·K	0,6720	0,6393	

Specifications	Unit	Side 1	Side 2	
HEX Type		XB59M-1-40		
Number of Plates		40		
Grouping		1*19M/1*20M		
Plate Material		AISI316L		
Effective Area	m²	3,80		
Brazing Material		Cu		
Volume	l	3,0	3,1	
Weight, empty/operating	kg	16,40 / 22,35		
Connection	Inlet	G 2 Thread	G 2 Thread	
	Outlet	G 2 Thread	G 2 Thread	
Certification/Approval Type		PED 2014/68/EU, Art. 4.3		
Minimum Design Temperature	°C	-10,0		
Maximum Design Temperature	°C	180,0		
Maximum Design Pressure	bar(g)	25,0	25,0	
H370.1-1.3.27				



Danfoss HEXSelector 1.3.27

#2626-231014171047

Customer	Date	2023-10-14
Project	Engineer	A. S.
HEX Type	Contact Person	
Product Code	E-mail	
Units Connected	1 (Parallel)	

Items		
Product Code	Pcs.	Component
004B1922	1	XB59M-1-40

Comments

Copper brazed stainless steel heat exchanger designed and configured for district heating systems, district cooling and other heating applications. The brazed heat exchanger features our new MICRO PLATES™, which enable heat to be transferred more effectively than in any previous model. Energy and cost savings, Longer life time, Corrosion-resistant design, Compact Design.

All data, mechanical, thermal, hydraulic, and other content in this document are intellectual properties of Danfoss A/S and may only be used for evaluating the calculation or quotation and may not, without written consent of Danfoss, be distributed to third party.

The data and calculation result shown in this datasheet is created based on information and/or data entered by the user and Danfoss disclaims any responsibility for the accuracy, completeness and/or correctness of such information and/or data, and the resulting data and calculation shown in the datasheet. It is the sole responsibility of the user to ensure that the data and calculation are in accordance with the requirements and expectations.

The calculation result shown in this datasheet does not consider any tolerances from measuring equipment in any installation and will over time differ from the calculations in software due to changes (including but not limited to) mechanical, fouling, wear, and tear.

This offer is made under the express condition that Danfoss Terms and Conditions of Sale ("Terms") apply, unless expressly set out otherwise in this offer. If the Terms are not enclosed hereto, the Terms are included by way of reference and are available at:

<http://salesconditions.danfoss.us/>

Danfoss may charge you separately for surcharges and fees, such as but not limited to: small orders, freight and handling, express delivery, return and cancellation, provided Danfoss has informed you of such surcharges and fees, e.g. in Danfoss order confirmation, as part of price lists, or as otherwise made available to you.

Please verify before confirming the offer the suitability of materials, data and temperature specified. Items not specified in the offer, including without limitation other materials, data, ancillary services, auxiliary materials, installation, erection, or commissioning are not included in the scope of the offer.

IMPORTANT NOTICE: Danfoss reserves the right to adjust prices for non-delivered Products in the event of changes in rates of exchange, variations in costs of materials, sub-suppliers' price increases, changes in custom duties, changes in wages, changes in freight rates, state requisitions or similar conditions over which Danfoss has no or limited control. Danfoss may charge Customer separately for surcharges and fees, such as but not limited to: small orders, freight and handling, express delivery, return and cancellation, provided Danfoss has informed Customer of such surcharges and fees, e.g. in Danfoss order confirmation, as part of price lists, or as otherwise made available to Customer.

Additionally, without limiting the generality of the foregoing: Due to the ongoing uncertainty and volatility on the raw material market, Danfoss reserves the right to update prices relating to stainless steel and raw other materials if they fluctuate more than +/-5%.



Danfoss HEXSelector 1.3.27

#2626-231015081048

Customer	Date	2023-10-15
Project	Engineer	A.S.
HEX Type	Contact Person	
Product Code	E-mail	
Units Connected	1 (Parallel)	

Calculated Parameters	Unit	Side 1	Side 2
Flow Type	CounterCurrent		
Heat Load	kW	200,00	
Inlet Temperature	°C	65,0	5,0
Outlet Temperature	°C	30,0	55,0
Mass Flow Rate	kg/s	1,37	0,96
Volumetric Flow Rate	L/min	82,89	57,67
Total Pressure Drop	kPa	29,77	13,73
Pressure Drop in Port	kPa	2,48	1,09
Surface Margin	%	58,30	
LMTD	K	16,4	
HTC (Available/Required)	W/m²·K	7675 / 4848	
Port Velocity	m/s	1,72	1,19
Shear Stress	Pa	0,00	0,00

Properties of Fluid	Unit	Side 1	Side 2
Fluid	Water		
Liquid Viscosity	mPa·s	0,5730	
Liquid Density	kg/m³	989,0367	
Liquid Heat Capacity	kJ/kg·K	4,1783	
Liquid Thermal Conductivity	W/m·K	0,6364	

Specifications	Unit	Side 1	Side 2
HEX Type	XB12L-2-46/46		
Number of Plates	92		
Grouping	(1*22L+1*23L)/(1*23L+1*23L)		
Plate Material	AISI316L		
Effective Area	m²	2,52	
Brazing Material	Cu		
Volume	l	2,0	2,1
Weight, empty/operating	kg	9,13 / 13,19	
Connection	Inlet	G 1 Thread	G 1 Thread
	Outlet	G 1 Thread	G 1 Thread
Certification/Approval Type	PED 2014/68/EU, Art. 4.3		
Minimum Design Temperature	°C	-10,0	
Maximum Design Temperature	°C	180,0	
Maximum Design Pressure	bar(g)	25,0	25,0
H370.1-1.3.27			



Danfoss HEXSelector 1.3.27

#2626-231015081048

Customer	Date	2023-10-15
Project	Engineer	A. S.
HEX Type	Contact Person	
Product Code	E-mail	
Units Connected	1 (Parallel)	

Items		
Product Code	Pcs.	Component
004H7615	1	XB12L-2-46/46

Comments

Copper brazed stainless steel heat exchanger designed and configured for district heating systems, district cooling and other heating applications. The brazed heat exchanger features our new MICRO PLATES™, which enable heat to be transferred more effectively than in any previous model. Energy and cost savings, Longer life time, Corrosion-resistant design, Compact Design.

All data, mechanical, thermal, hydraulic, and other content in this document are intellectual properties of Danfoss A/S and may only be used for evaluating the calculation or quotation and may not, without written consent of Danfoss, be distributed to third party.

The data and calculation result shown in this datasheet is created based on information and/or data entered by the user and Danfoss disclaims any responsibility for the accuracy, completeness and/or correctness of such information and/or data, and the resulting data and calculation shown in the datasheet. It is the sole responsibility of the user to ensure that the data and calculation are in accordance with the requirements and expectations.

The calculation result shown in this datasheet does not consider any tolerances from measuring equipment in any installation and will over time differ from the calculations in software due to changes (including but not limited to) mechanical, fouling, wear, and tear.

This offer is made under the express condition that Danfoss Terms and Conditions of Sale ("Terms") apply, unless expressly set out otherwise in this offer. If the Terms are not enclosed hereto, the Terms are included by way of reference and are available at:

<http://salesconditions.danfoss.us/>

Danfoss may charge you separately for surcharges and fees, such as but not limited to: small orders, freight and handling, express delivery, return and cancellation, provided Danfoss has informed you of such surcharges and fees, e.g. in Danfoss order confirmation, as part of price lists, or as otherwise made available to you.

Please verify before confirming the offer the suitability of materials, data and temperature specified. Items not specified in the offer, including without limitation other materials, data, ancillary services, auxiliary materials, installation, erection, or commissioning are not included in the scope of the offer.

IMPORTANT NOTICE: Danfoss reserves the right to adjust prices for non-delivered Products in the event of changes in rates of exchange, variations in costs of materials, sub-suppliers' price increases, changes in custom duties, changes in wages, changes in freight rates, state requisitions or similar conditions over which Danfoss has no or limited control. Danfoss may charge Customer separately for surcharges and fees, such as but not limited to: small orders, freight and handling, express delivery, return and cancellation, provided Danfoss has informed Customer of such surcharges and fees, e.g. in Danfoss order confirmation, as part of price lists, or as otherwise made available to Customer.

Additionally, without limiting the generality of the foregoing: Due to the ongoing uncertainty and volatility on the raw material market, Danfoss reserves the right to update prices relating to stainless steel and raw other materials if they fluctuate more than +/-5%.



Date: 2023-10-15

Project: Untitled

Project: Untitled

Date: 2023-10-15

Project: Untitled

Selected control products


#1	#2	Water	Product	Technical Info	Article N°	Pipe	Qty	§
Control valves / Actuators (from individual selection)								
		CV 216 RGA DN20	200000 W / 35 K	60230-120	** Generic Steel Pipes **	1		
		Water Temperature: 65 °C	Kvs = 5	(5,07 m3/h)		50 (2")		
			Bronze	101 kPa		0,638 m/s		
			Thread	-		85,2 Pa/m		
			Standard					
			PN 16; -15/150 °C					
		CV 216 RGA DN15	150000 W / 55 K	60230-315	** Generic Steel Pipes **	1		
		Water Temperature: 115 °C	Kvs = 1,6	(2,52 m3/h)		32 (1 1/4")		
			Bronze	234 kPa		0,691 m/s		
			Thread	-		148 Pa/m		
			Standard					
			PN 16; -15/150 °C					

Date: 2023-10-15

Project: Untitled

Article list


Article N°	Description	Qty
60230-120	CV 216 RGA DN20; Standard; Thread; PN 16; Kvs = 5	1
60230-315	CV 216 RGA DN15; Standard; Thread; PN 16; Kvs = 1,6	1

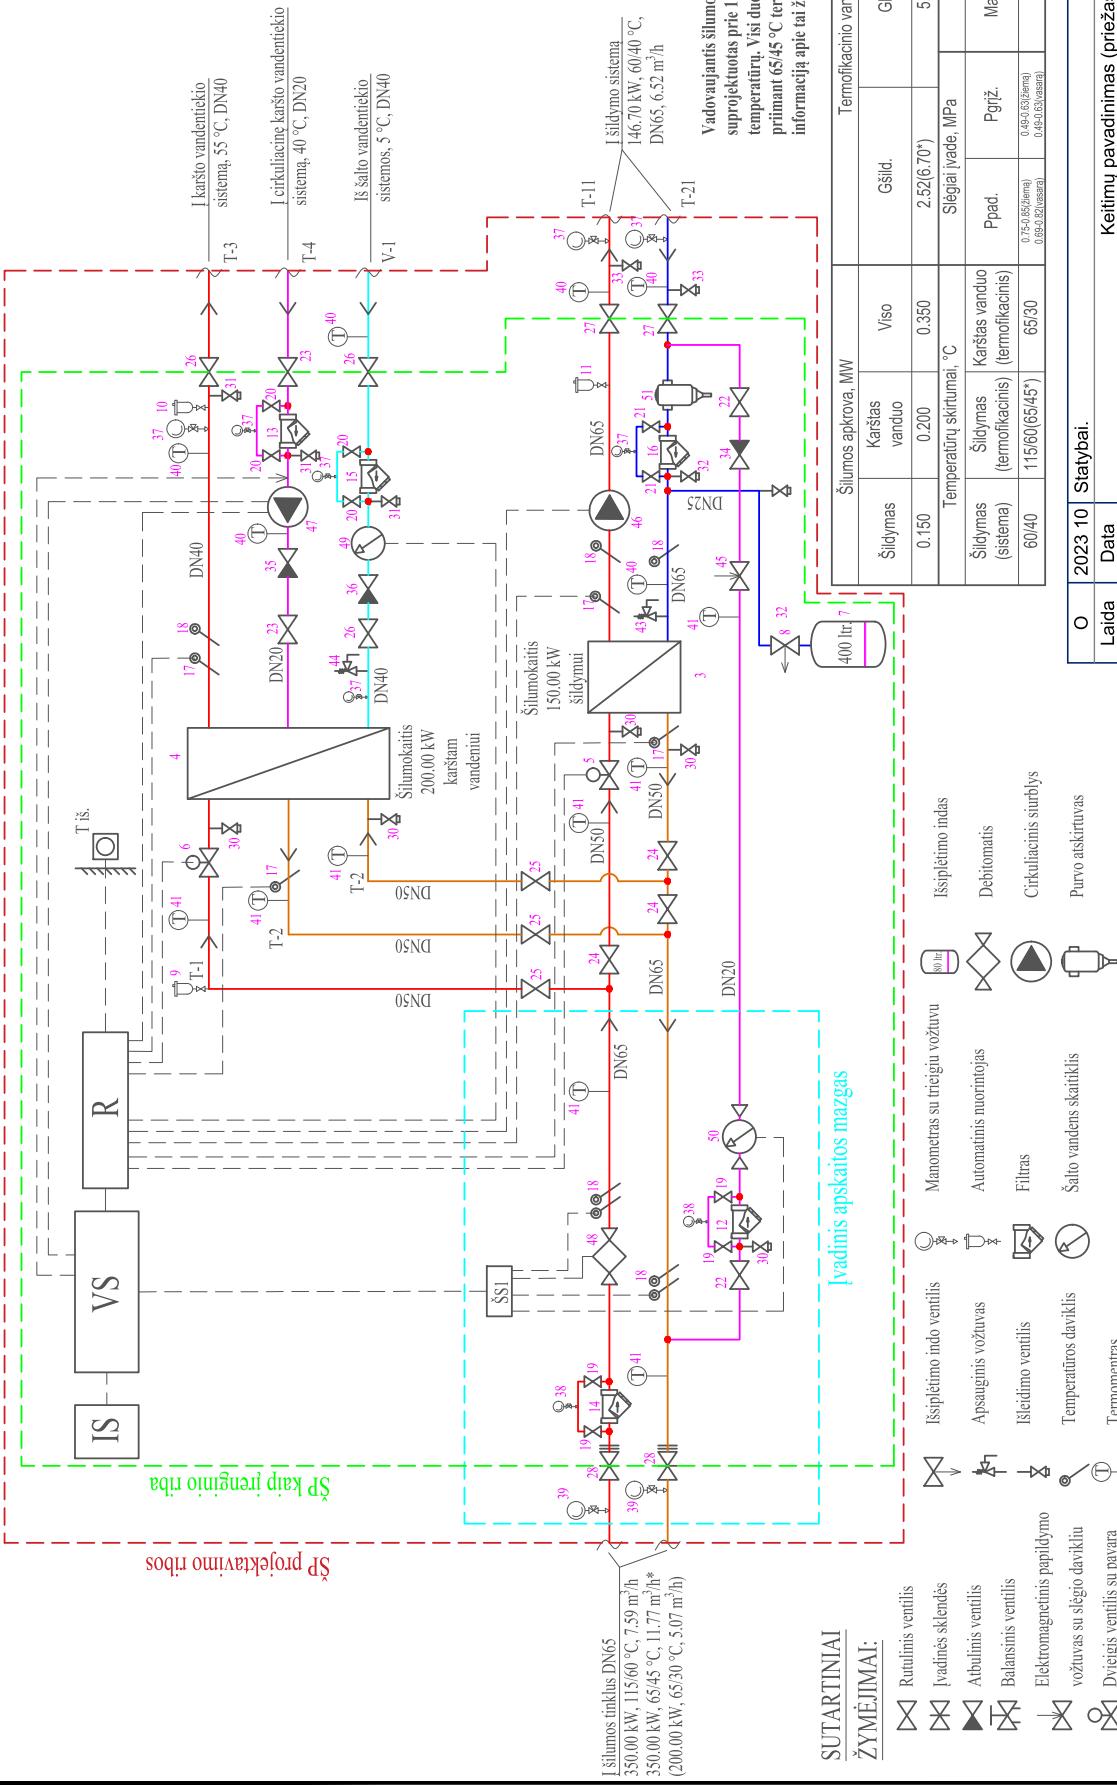


Bendražys yra AB "Panėvėžio stotybos trestas" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti išskams nesustisiuems su projektojantiom objektu, be AB "PST" ir Užsakovo žinių DRAUDŽIAMA			
Kval. patv. dok. Nr.	 pstprojektai@pst.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO DIDLAUKIO G. 26, VILNIJUE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS	Laido O Lapas Lapių
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS DAUGIABUTIS GYVENAMASIS PASTATAS (6.3)	
		DOKUMENTOPAVADINIMAS PRINCIPINĖ ŠILUMOS PUNKTO SCHEMĄ	
		DOKUMENTO ŽYNUO	
LT	STATYTOJAS UAB „Verklių būstas“ uzskakovas VšĮ „Atrajinkime miestą“	CPO240944-1382-TDP-ŠT-B.01	1 1 1

PASTABOS: Montojant temperatūros jutiklius užkirstini, kad jutiklio jaunasis elementas būtų, paradintas iki vamzdžio viršūnės.

QALCOMET HEAT1

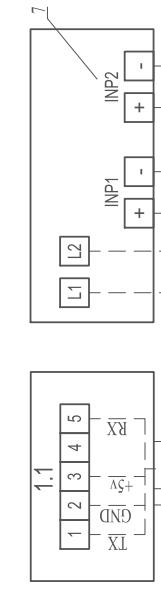


Is šilumos tinklui DN65

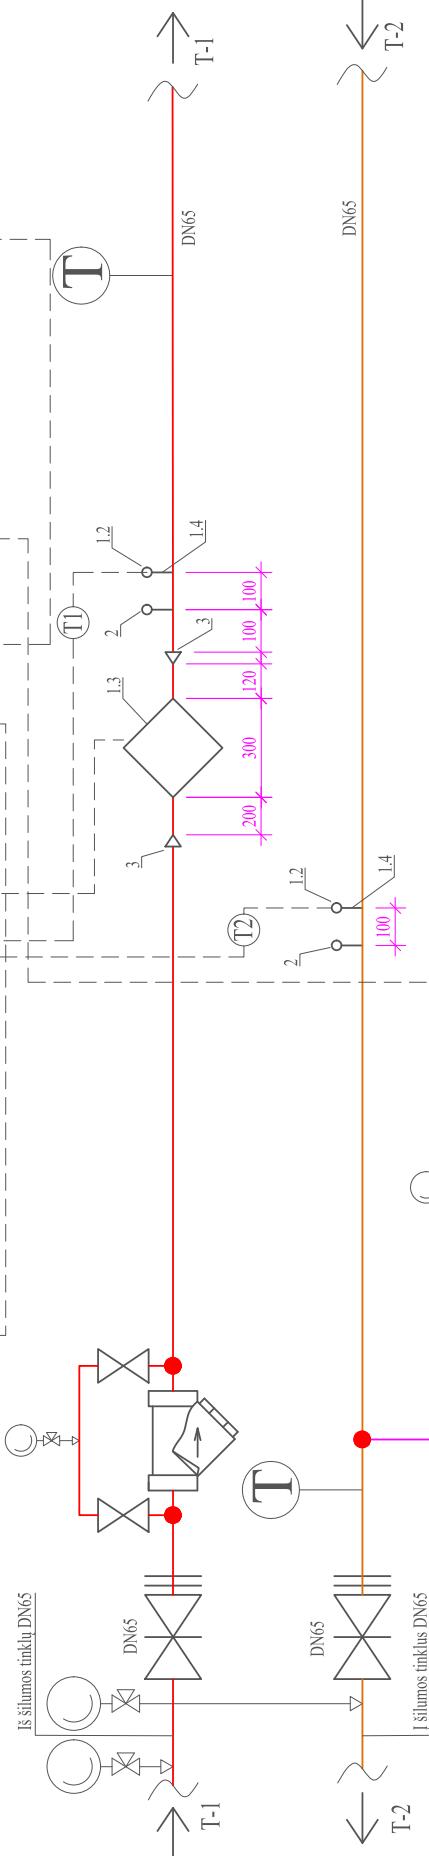

PASTABOS:

- Montuojant temperatūros jutiklius užtinkinti, kad jutiklio jaunasis elementas būtu panardintas kai vanzeldžio virduri;
- Irengimų eksplikaciją žiūrėti sandėlyje žinomastystė pagal pozicijos Nr.;
- Visi vandenvnt. armatūra ir ietenginiai izoliuojami 50 mm akmenis vatos izoliacija su aliuminiuo folija. Susidėvėjusi izoliacija iki šilumos skaitiklio keičiamā į naujā;
- Vanzdyno auksčiausiuose taškuose ietengti automatinius nuoromojus, žemėjasiuose - išleidimo ventilius;
- Vanzdyna montuoti su nuolydžiu 0,002 i.vandens išleidimo puse;
- Vanzdyno diametras, pažymėtas DN, nurodo šoninį vanzdzio diametą, kuris yra plieninis; diametras, pažymėtas Ø, nurodo šoninį vanzdzio diametą;
- Drenažinių ir nuorinimo ventilių termofikato posėjyje turi būti plombuojami;
- Aliklius šilumos mažgo montuoti darbus, ietengiamas šilumos apskaitos prietaisais iš matavimo priemonės;
- Samonutavus šilumos punkto mažgo, darbus ietengiamas šilumos apskaitos prietaisais iš matavimo priemonės;
- Reguliuojamų ietenginių, 254 punktų, "Visa šilumos punktu užaronuoji" ir reguliuojamų amorfifūrų turėti sumeriuota pagal schema. Visi išsiaskrimo mazgei, suribai, automatinio reguliuojamuo mazge ir kitų šilumos punktu ietenginių turėti numerius, kuriais iš ženklinamai planuose iš schema. Technologinės schemės turi būti sunumeruotos vienos prijungtos abonentų sistemoms. Tiekiamojo vanzdzio armatūra (gero vanzdzio) ženklinama nepernū nameriu, atitinkamai armatūra, esanti ant gržinamojo (kondensato) vanzdzio, - kith (didesniu už jį) pominu numeriu;

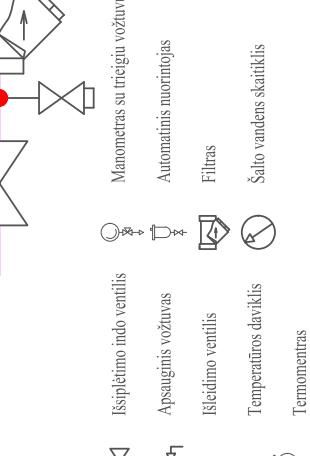

STATINIO PROJEKTO IR PAVADINIMAS
DAUGIAVŪCIO GYVENAMOJO NAMO DILIAUKIO G-26,
VILNIUIJE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Eil. nr.	Pavadinimas	Kiekis	Pasiūlos
1	Šilumos skaitiklis QALCOMET HEAT1	1 kompl.	
1.1	Skaiciuojotas QALCOMET HEAT 1-U2	1 vnt.	
1.2	Temperatūros jutiklis	2 vnt.	
1.3	Straino jutiklis QALCOSCOPIC FLOW DN40, qmin.=0..10 m3/h, qnom.=100..300 m3/h, qmax.=200 m3/h	1 vnt.	Su išvinamu montažiniu komplektu
1.4	Lizdas temperatūros jutikliui su išorė ištisinės 24/115	2 vnt.	
2	Lizdas kontroliniam termometruui su išorė ištisinės 24/115	2 vnt.	
3	Pileinis perėjimas DN65x40	2 vnt.	
4	Šilumos punkto nuotolinis duomenų nustatytiui skydas	1 vnt.	
5	Papid. skaitiklis MTW1 (karšto vandens) DN15, T=90°, qp=1.5 m3/h	1 vnt.	Mechaninis su dist. diuon. nustatymu
6	Šalto vandens skaitiklis prieš karšto vandens šilumotakį MTK1, DN25, qp=3.5 m3/h	1 vnt.	
7	Impulsu heitimo adaptéris	1 vnt.	

O	2023 10	Statybai.	Keitimų pavadinimams (prižiastis)
Laida	Data		Brečimys Jura AB "Paruošto statybos treštasis" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti ištams nesusisijusiu su projektojumi objektu, be AB "PST" ir Užsakovo žinios DRAUDZIAMA

Eil. nr.	Pavadinimas	Kiekis	Pasiūlos
1	Šilumos skaitiklis QALCOMET HEAT1	1 kompl.	
1.1	Skaiciuojotas QALCOMET HEAT 1-U2	1 vnt.	
1.2	Temperatūros jutiklis	2 vnt.	
1.3	Straino jutiklis QALCOSCOPIC FLOW DN40, qmin.=0..10 m3/h, qnom.=100..300 m3/h, qmax.=200 m3/h	1 vnt.	Su išvinamu montažiniu komplektu
1.4	Lizdas temperatūros jutikliui su išorė ištisinės 24/115	2 vnt.	
2	Lizdas kontroliniam termometruui su išorė ištisinės 24/115	2 vnt.	
3	Pileinis perėjimas DN65x40	2 vnt.	
4	Šilumos punkto nuotolinis duomenų nustatytiui skydas	1 vnt.	
5	Papid. skaitiklis MTW1 (karšto vandens) DN15, T=90°, qp=1.5 m3/h	1 vnt.	
6	Šalto vandens skaitiklis prieš karšto vandens šilumotakį MTK1, DN25, qp=3.5 m3/h	1 vnt.	
7	Impulsu heitimo adaptéris	1 vnt.	

Eil. nr.	Pavadinimas	Kiekis	Pasiūlos
1	Šilumos skaitiklis QALCOMET HEAT1	1 kompl.	
1.1	Skaiciuojotas QALCOMET HEAT 1-U2	1 vnt.	
1.2	Temperatūros jutiklis	2 vnt.	
1.3	Straino jutiklis QALCOSCOPIC FLOW DN40, qmin.=0..10 m3/h, qnom.=100..300 m3/h, qmax.=200 m3/h	1 vnt.	Su išvinamu montažiniu komplektu
1.4	Lizdas temperatūros jutikliui su išorė ištisinės 24/115	2 vnt.	
2	Lizdas kontroliniam termometruui su išorė ištisinės 24/115	2 vnt.	
3	Pileinis perėjimas DN65x40	2 vnt.	
4	Šilumos punkto nuotolinis duomenų nustatytiui skydas	1 vnt.	
5	Papid. skaitiklis MTW1 (karšto vandens) DN15, T=90°, qp=1.5 m3/h	1 vnt.	
6	Šalto vandens skaitiklis prieš karšto vandens šilumotakį MTK1, DN25, qp=3.5 m3/h	1 vnt.	
7	Impulsu heitimo adaptéris	1 vnt.	

Eil. nr.	Pavadinimas	Kiekis	Pasiūlos
1	Šilumos skaitiklis QALCOMET HEAT1	1 kompl.	
1.1	Skaiciuojotas QALCOMET HEAT 1-U2	1 vnt.	
1.2	Temperatūros jutiklis	2 vnt.	
1.3	Straino jutiklis QALCOSCOPIC FLOW DN40, qmin.=0..10 m3/h, qnom.=100..300 m3/h, qmax.=200 m3/h	1 vnt.	Su išvinamu montažiniu komplektu
1.4	Lizdas temperatūros jutikliui su išorė ištisinės 24/115	2 vnt.	
2	Lizdas kontroliniam termometruui su išorė ištisinės 24/115	2 vnt.	
3	Pileinis perėjimas DN65x40	2 vnt.	
4	Šilumos punkto nuotolinis duomenų nustatytiui skydas	1 vnt.	
5	Papid. skaitiklis MTW1 (karšto vandens) DN15, T=90°, qp=1.5 m3/h	1 vnt.	
6	Šalto vandens skaitiklis prieš karšto vandens šilumotakį MTK1, DN25, qp=3.5 m3/h	1 vnt.	
7	Impulsu heitimo adaptéris	1 vnt.	

Eil. nr.	Pavadinimas	Kiekis	Pasiūlos
1	Šilumos skaitiklis QALCOMET HEAT1	1 kompl.	
1.1	Skaiciuojotas QALCOMET HEAT 1-U2	1 vnt.	
1.2	Temperatūros jutiklis	2 vnt.	
1.3	Straino jutiklis QALCOSCOPIC FLOW DN40, qmin.=0..10 m3/h, qnom.=100..300 m3/h, qmax.=200 m3/h	1 vnt.	Su išvinamu montažiniu komplektu
1.4	Lizdas temperatūros jutikliui su išorė ištisinės 24/115	2 vnt.	
2	Lizdas kontroliniam termometruui su išorė ištisinės 24/115	2 vnt.	
3	Pileinis perėjimas DN65x40	2 vnt.	
4	Šilumos punkto nuotolinis duomenų nustatytiui skydas	1 vnt.	
5	Papid. skaitiklis MTW1 (karšto vandens) DN15, T=90°, qp=1.5 m3/h	1 vnt.	
6	Šalto vandens skaitiklis prieš karšto vandens šilumotakį MTK1, DN25, qp=3.5 m3/h	1 vnt.	
7	Impulsu heitimo adaptéris	1 vnt.	

Eil. nr.	Pavadinimas	Kiekis	Pasiūlos
1	Šilumos skaitiklis QALCOMET HEAT1	1 kompl.	
1.1	Skaiciuojotas QALCOMET HEAT 1-U2	1 vnt.	
1.2	Temperatūros jutiklis	2 vnt.	
1.3	Straino jutiklis QALCOSCOPIC FLOW DN40, qmin.=0..10 m3/h, qnom.=100..300 m3/h, qmax.=200 m3/h	1 vnt.	Su išvinamu montažiniu komplektu
1.4	Lizdas temperatūros jutikliui su išorė ištisinės 24/115	2 vnt.	
2	Lizdas kontroliniam termometruui su išorė ištisinės 24/115	2 vnt.	
3	Pileinis perėjimas DN65x40	2 vnt.	
4	Šilumos punkto nuotolinis duomenų nustatytiui skydas	1 vnt.	
5	Papid. skaitiklis MTW1 (karšto vandens) DN15, T=90°, qp=1.5 m3/h	1 vnt.	
6	Šalto vandens skaitiklis prieš karšto vandens šilumotakį MTK1, DN25, qp=3.5 m3/h	1 vnt.	
7	Impulsu heitimo adaptéris	1 vnt.	


Eil. nr.	Pavadinimas	Kiekis	Pasiūlos
1	Šilumos skaitiklis QALCOMET HEAT1	1 kompl.	
1.1	Skaiciuojotas QALCOMET HEAT 1-U2	1 vnt.	
1.2	Temperatūros jutiklis	2 vnt.	
1.3	Straino jutiklis QALCOSCOPIC FLOW DN40, qmin.=0..10 m3/h, qnom.=100..300 m3/h, qmax.=200 m3/h	1 vnt.	Su išvinamu montažiniu komplektu
1.4	Lizdas temperatūros jutikliui su išorė ištisinės 24/115	2 vnt.	
2	Lizdas kontroliniam termometruui su išorė ištisinės 24/115	2 vnt.	
3	Pileinis perėjimas DN65x40	2 vnt.	
4	Šilumos punkto nuotolinis duomenų nustatytiui skydas	1 vnt.	
5	Papid. skaitiklis MTW1 (karšto vandens) DN15, T=90°, qp=1.5 m3/h	1 vnt.	
6	Šalto vandens skaitiklis prieš karšto vandens šilumotakį MTK1, DN25, qp=3.5 m3/h	1 vnt.	
7	Impulsu heitimo adaptéris	1 vnt.	


Eil. nr.	Pavadinimas	Kiekis	Pasiūlos
1	Šilumos skaitiklis QALCOMET HEAT1	1 kompl.	
1.1	Skaiciuojotas QALCOMET HEAT 1-U2	1 vnt.	
1.2	Temperatūros jutiklis	2 vnt.	
1.3	Straino jutiklis QALCOSCOPIC FLOW DN40, qmin.=0..10 m3/h, qnom.=100..300 m3/h, qmax.=200 m3/h	1 vnt.	Su išvinamu montažiniu komplektu
1.4	Lizdas temperatūros jutikliui su išorė ištisinės 24/115	2 vnt.	
2	Lizdas kontroliniam termometruui su išorė ištisinės 24/115	2 vnt.	
3	Pileinis perėjimas DN65x40	2 vnt.	
4	Šilumos punkto nuotolinis duomenų nustatytiui skydas	1 vnt.	
5	Papid. skaitiklis MTW1 (karšto vandens) DN15, T=90°, qp=1.5 m3/h	1 vnt.	
6	Šalto vandens skaitiklis prieš karšto vandens šilumotakį MTK1, DN25, qp=3.5 m3/h	1 vnt.	
7	Impulsu heitimo adaptéris	1 vnt.	

Eil. nr.	Pavadinimas	Kiekis	Pasiūlos
1	Šilumos skaitiklis QALCOMET HEAT1	1 kompl.	
1.1	Skaiciuojotas QALCOMET HEAT 1-U2	1 vnt.	
1.2	Temperatūros jutiklis	2 vnt.	
1.3	Straino jutiklis QALCOSCOPIC FLOW DN40, qmin.=0..10 m3/h, qnom.=100..300 m3/h, qmax.=200 m3/h	1 vnt.	Su išvinamu montažiniu komplektu
1.4	Lizdas temperatūros jutikliui su išorė ištisinės 24/115	2 vnt.	
2	Lizdas kontroliniam termometruui su išorė ištisinės 24/115	2 vnt.	
3	Pileinis perėjimas DN65x40	2 vnt.	
4	Šilumos punkto nuotolinis duomenų nustatytiui skydas	1 vnt.	
5	Papid. skaitiklis MTW1 (karšto vandens) DN15, T=90°, qp=1.5 m3/h	1 vnt.	
6	Šalto vandens skaitiklis prieš karšto vandens šilumotakį MTK1, DN25, qp=3.5 m3/h	1 vnt.	
7	Impulsu heitimo adaptéris	1 vnt.	

Eil. nr.	Pavadinimas	Kiekis	Pasiūlos
1	Šilumos skaitiklis QALCOMET HEAT1	1 kompl.	
1.1	Skaiciuojotas QALCOMET HEAT 1-U2	1 vnt.	
1.2	Temperatūros jutiklis	2 vnt.	
1.3	Straino jutiklis QALCOSCOPIC FLOW DN40, qmin.=0..10 m3/h, qnom.=100..300 m3/h, qmax.=200 m3/h	1 vnt.	Su išvinamu montažiniu komplektu
1.4	Lizdas temperatūros jutikliui su išorė ištisinės 24/115	2 vnt.	
2	Lizdas kontroliniam termometruui su išorė ištisinės 24/115	2 vnt.	
3	Pileinis perėjimas DN65x40	2 vnt.	
4	Šilumos punkto nuotolinis duomenų nustatytiui skydas	1 vnt.	
5	Papid. skaitiklis MTW1 (karšto vandens) DN15, T=90°, qp=1.5 m3/h	1 vnt.	
6	Šalto vandens skaitiklis prieš karšto vandens šilumotakį MTK1, DN25, qp=3.5 m3/h	1 vnt.	
7	Impulsu heitimo adaptéris	1 vnt.	

Eil. nr.	Pavadinimas	Kiekis	Pasiūlos
1	Šilumos skaitiklis QALCOMET HEAT1	1 kompl.	
1.1	Skaiciuojotas QALCOMET HEAT 1-U2	1 vnt.	
1.2	Temperatūros jutiklis	2 vnt.	
1.3	Straino jutiklis QALCOSC		

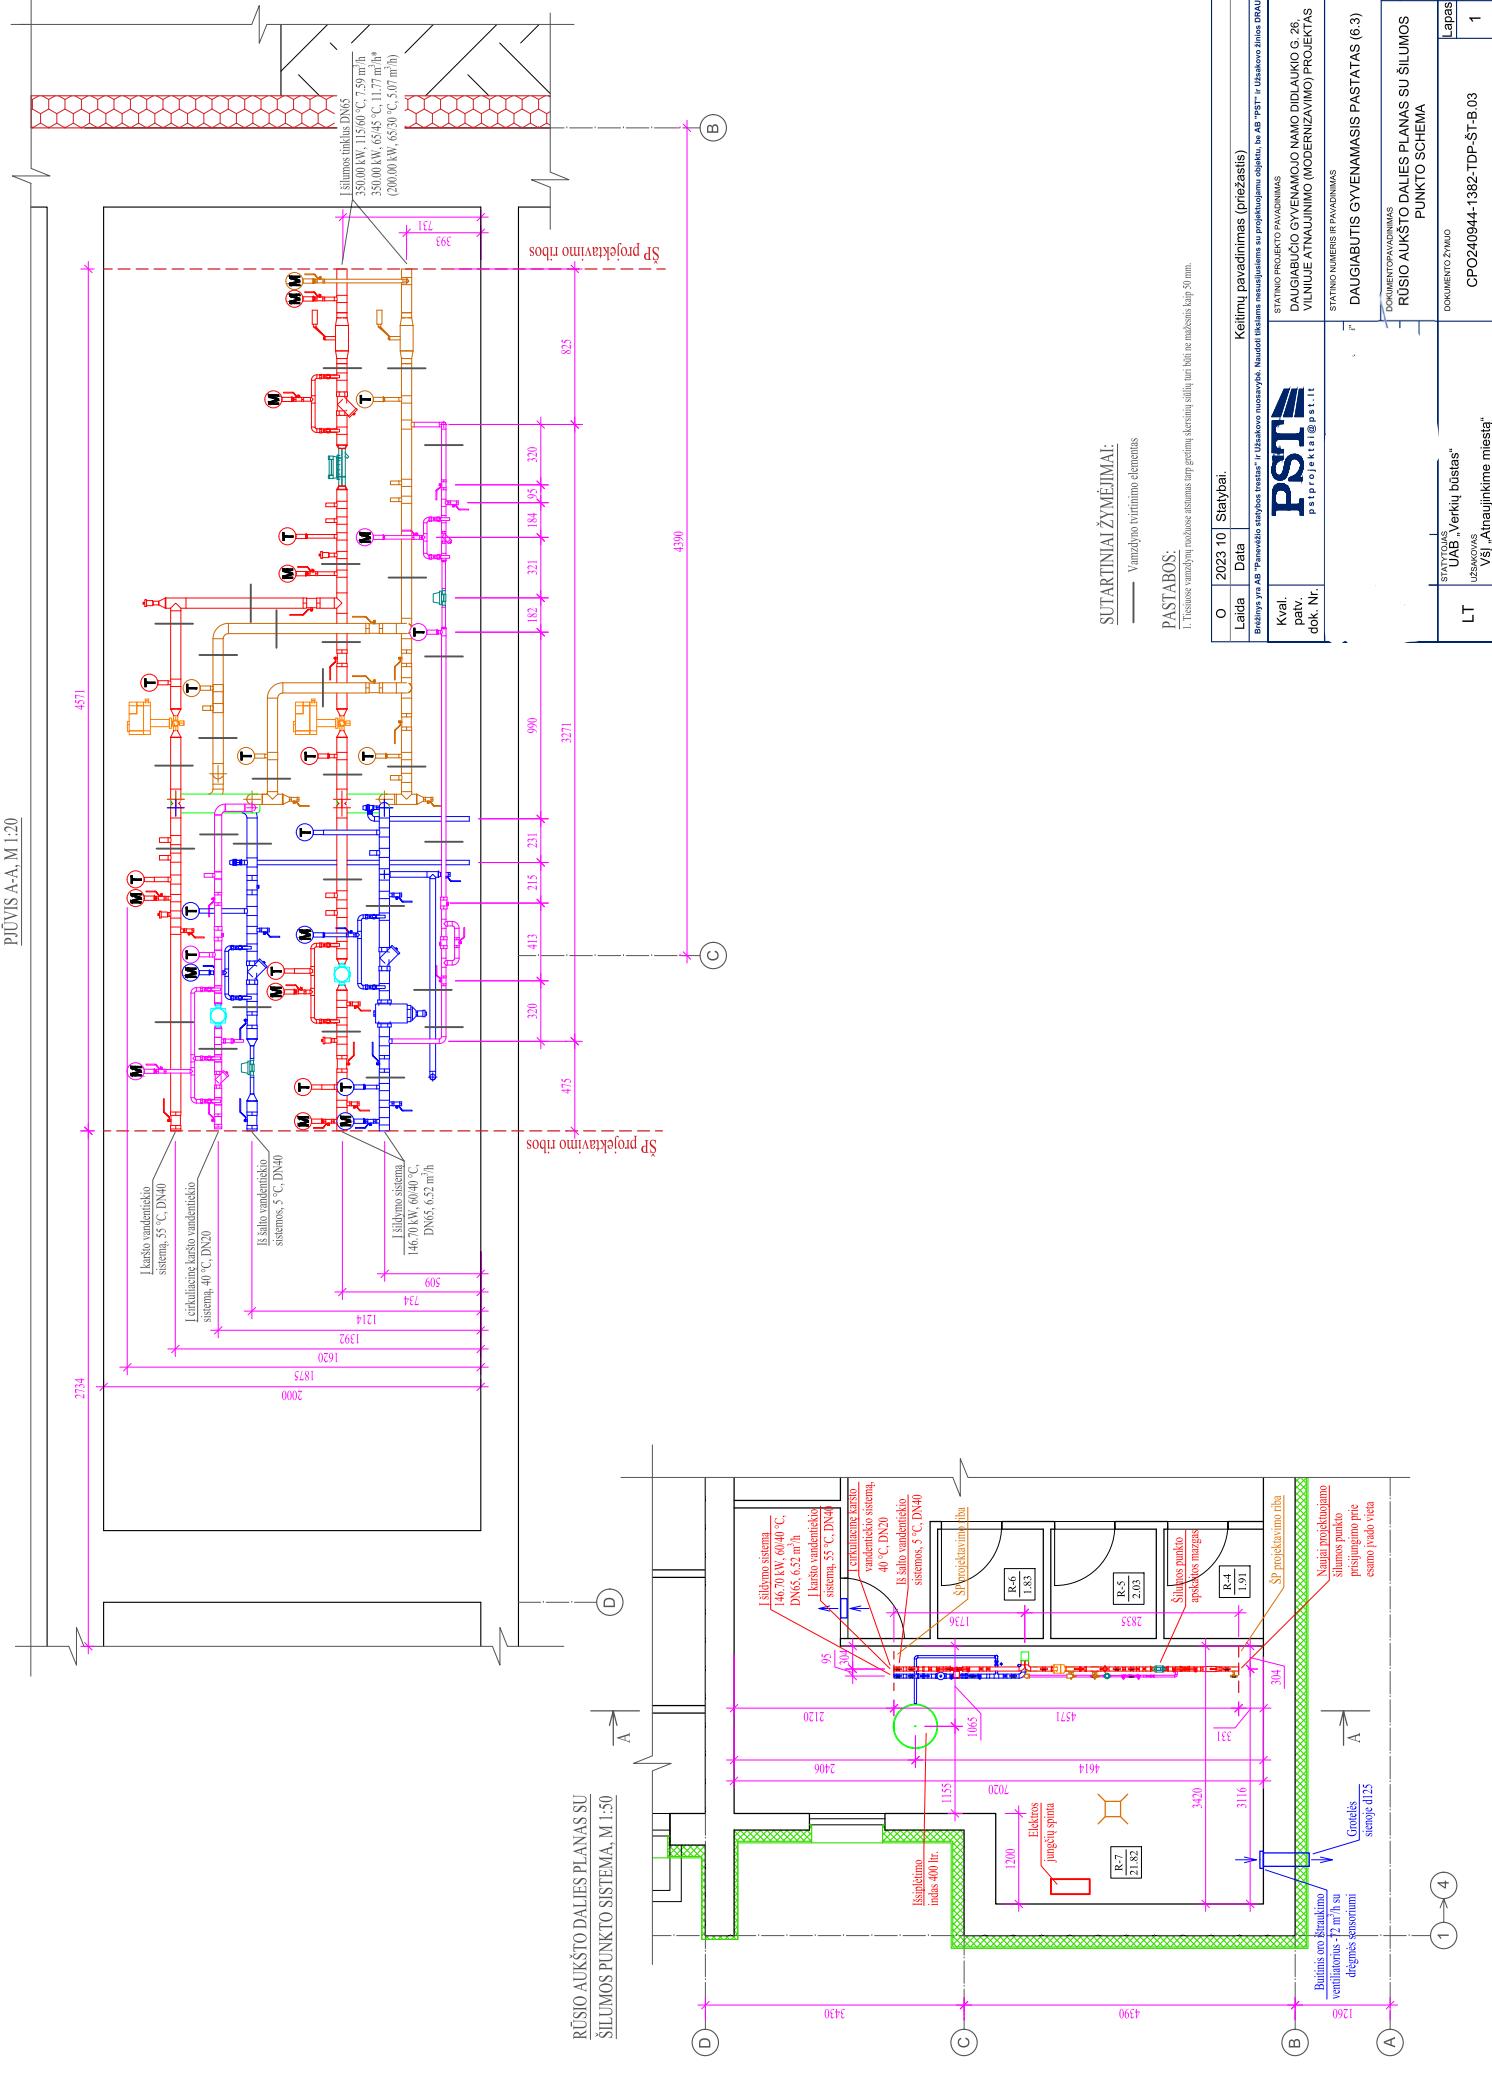

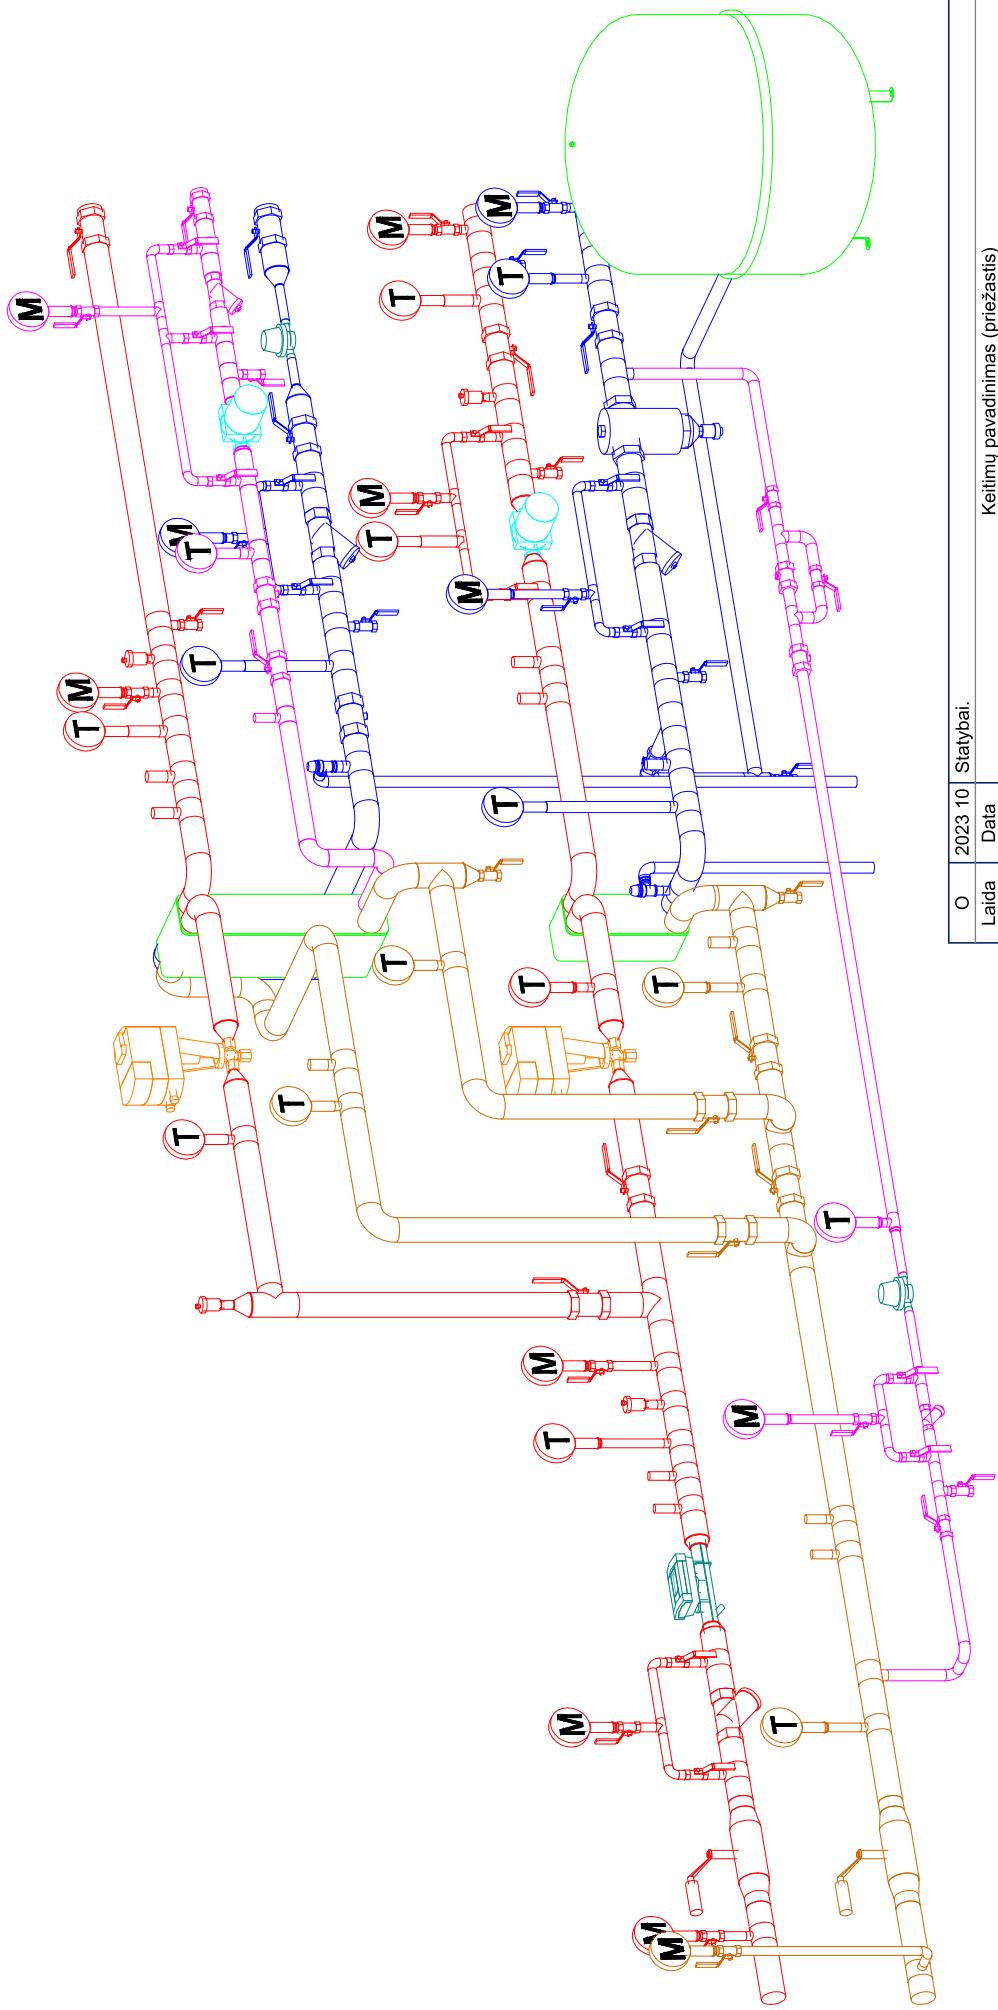

Keitimų pavadinimas (prižiūstis)

O 2023 10 Statybai.

Laida

Data

Brečimys yra AB "Parėmėti statybos trestas" ir Užsakovo nuosavybė. Naudojti iškastams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be AB "PST" ir Užsakovo žinių DRAUDZIAMA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO DIDLAUKIO G. 26,
VILNIUIJE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
DAUGIAUBUTIS GYVENAMASIS PASTATAS (6.3)

DOUMENTOPAVADINIMAS
ŠILUMOS PUNKTO MAZGO IZOMETRINĖ SCHEMĄ
Laida
O
Lapą
1
1



pst_projektai@pst.lt

LT	STATOTODAS UAB "Verkių būstas" UŽSAKOVAS Viši „Atnaujinime miestą“	DOKUMENTO ŽINOMO CPO240944-1382-TDP-ŠT-B.04	Laida O Lapą 1 1
----	---	--	------------------------------